



CS290 Caja para alojar seccionador de maniobras en media tensión


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
5	01 Noviembre 2023




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



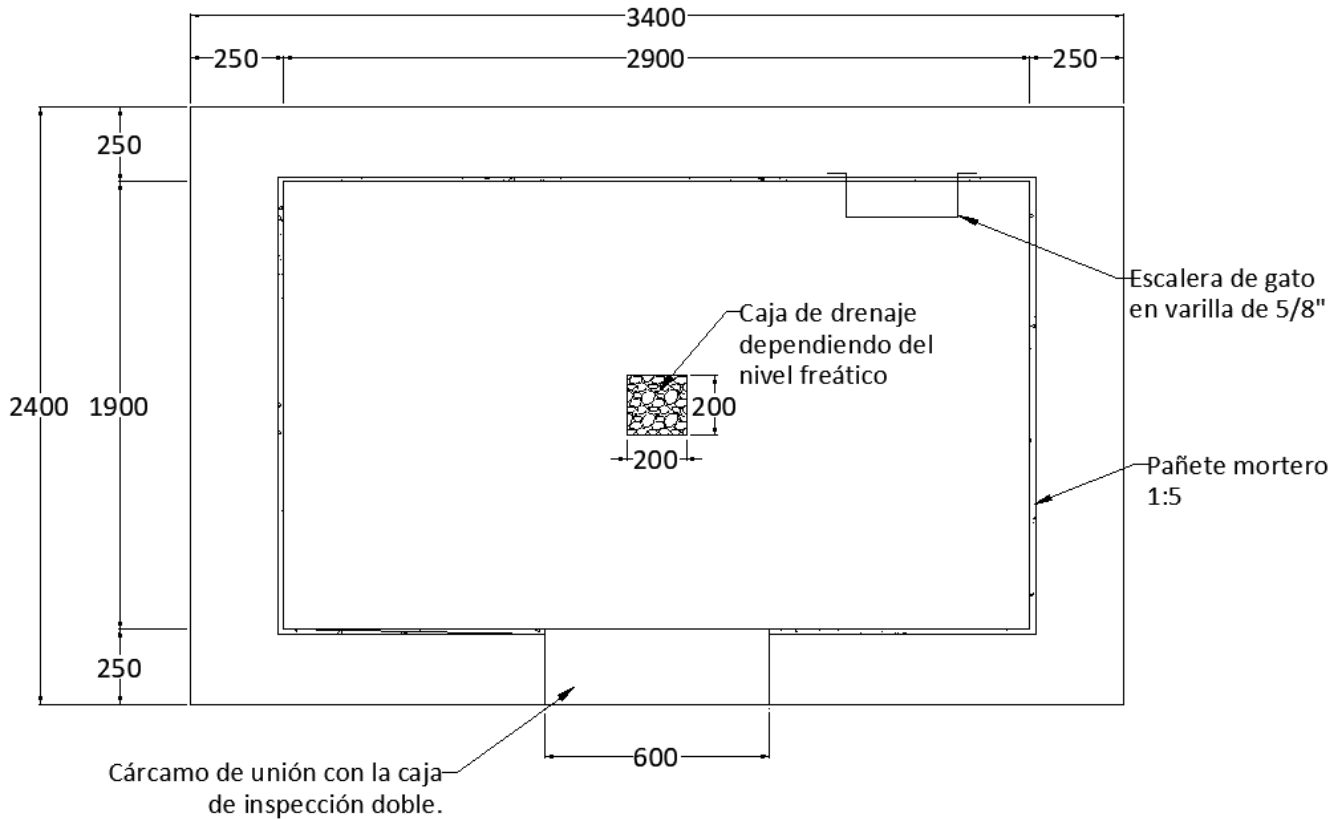

PLANTA SIN MARCO NI TAPA

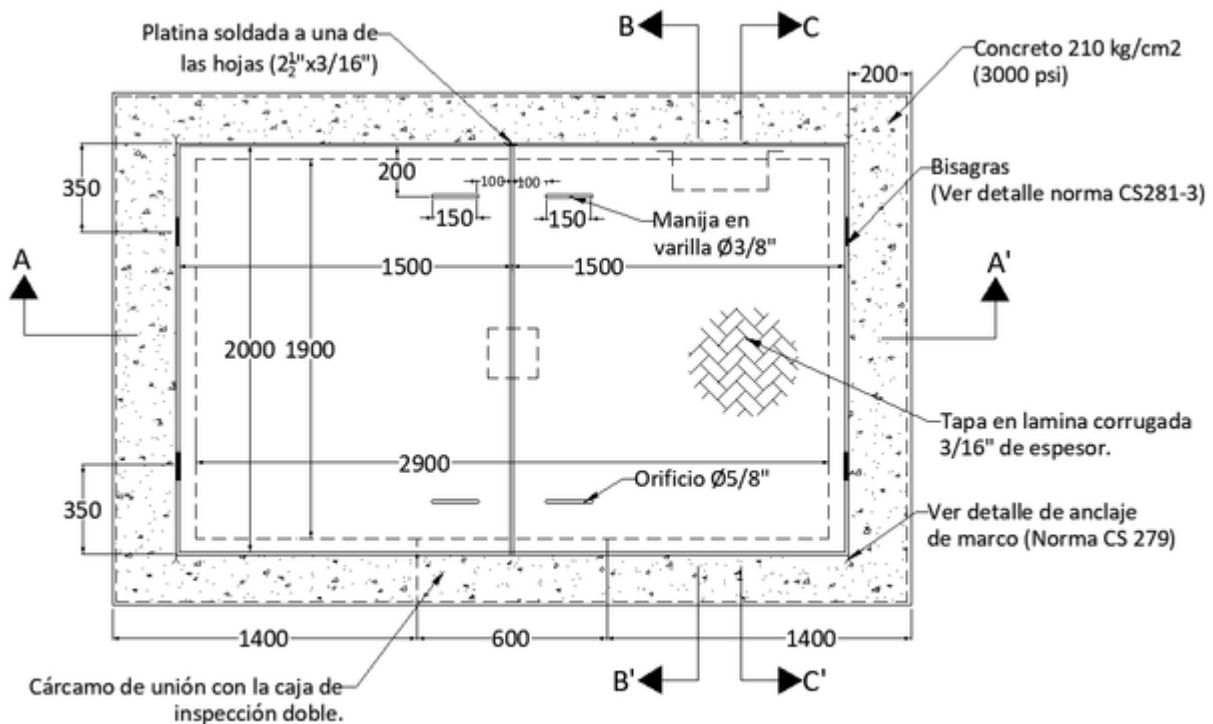

CAJA CON MARCO Y TAPA

**NOTAS:**

- 1- El tamaño de la caja debe confrontarse previamente con las dimensiones del seccionador de maniobra seleccionado para instalación.
- 2- Dimensiones en milímetros.