



CS274-2 Tapa de caja de inspección para alumbrado público


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	13 Mayo 2014



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



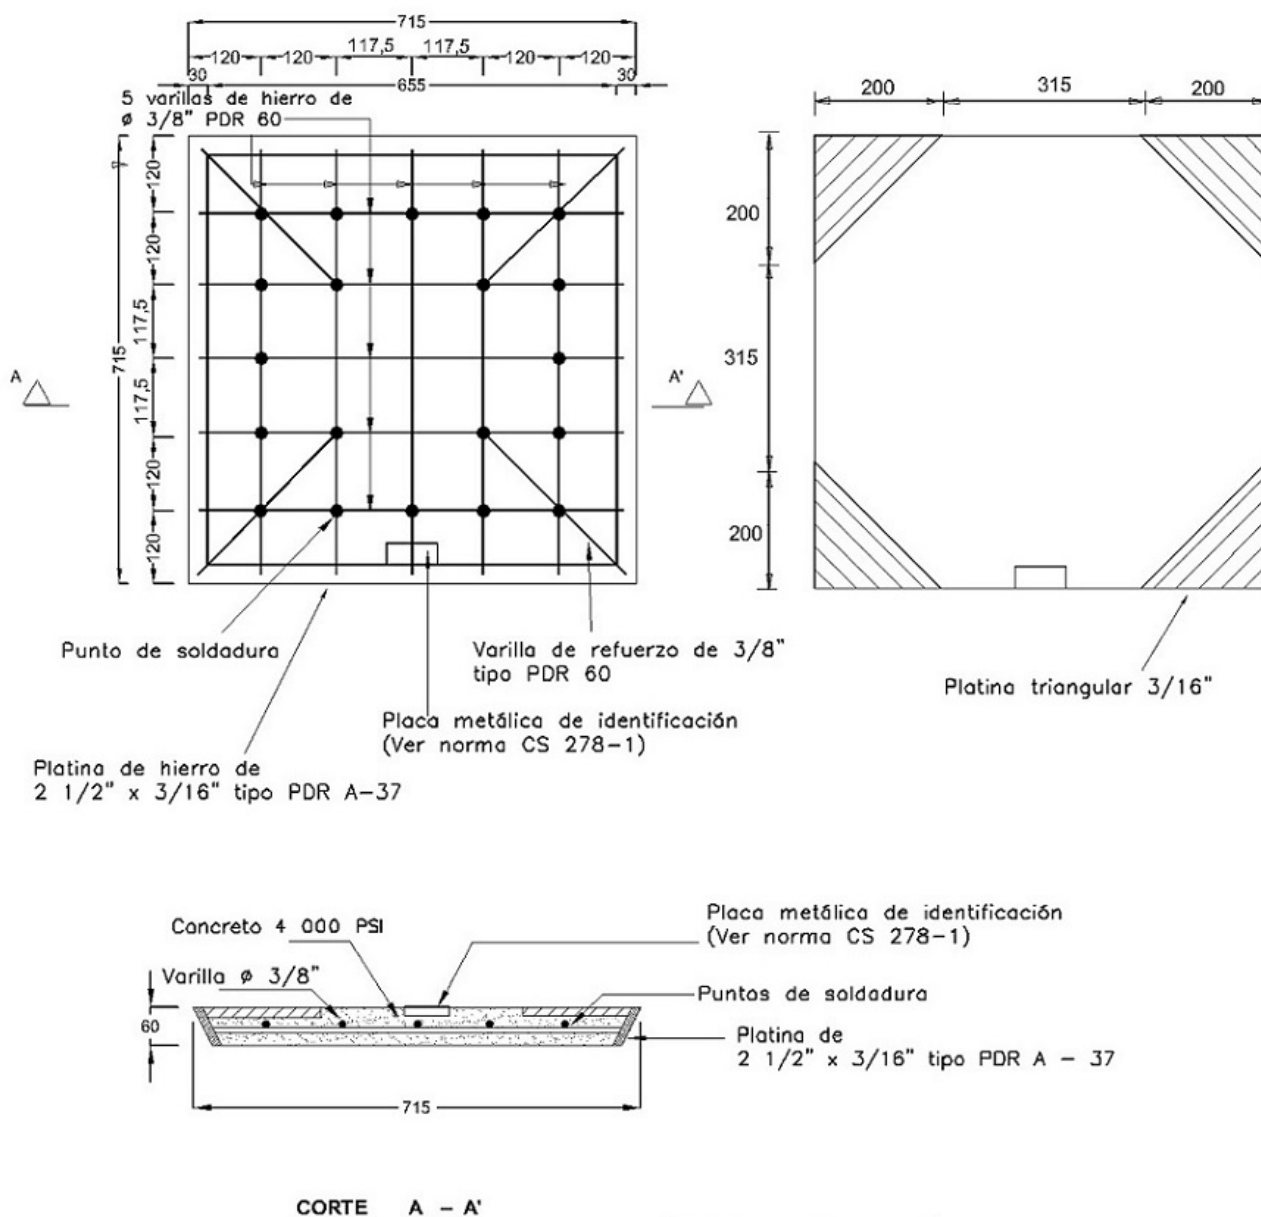

Código SAP
6762187

Tapa para Acometidas BT y AP

NOTAS:

-Dimensiones en mm.

-La resistencia especificada del concreto será de la compresión a los 28 días.