



LAR132 Línea rural 34,5 kV estructura en H disposición triangular



NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	02 Noviembre 2004



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



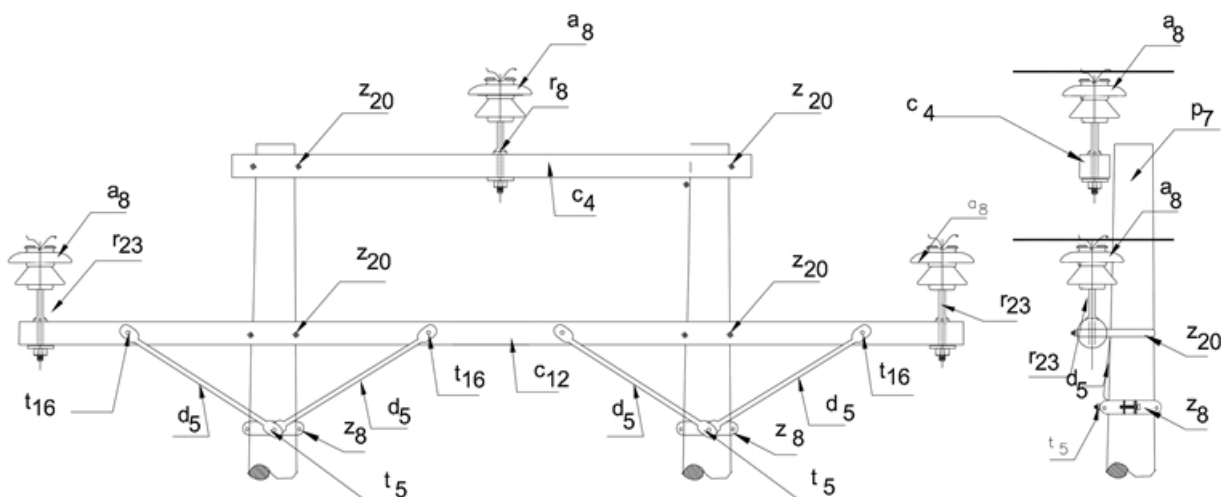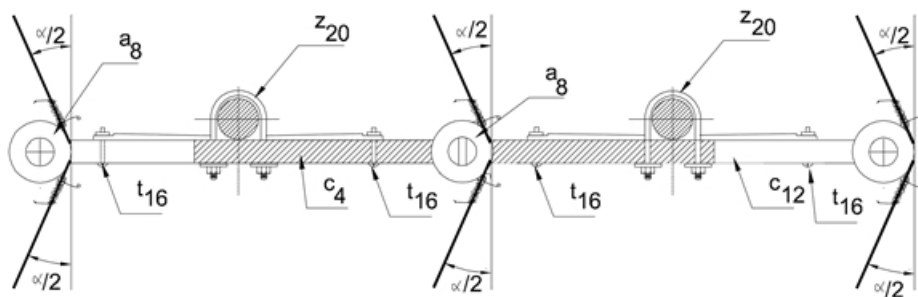

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₈	3	300520	E-MT-011	Aislador de pin ANSI 56-3
c ₄	1	251506	ET-419	Cruceta metálica de 2,5 m
c ₁₂	1	251508	ET-419	Cruceta metálica de 4 m
d ₅	4	6762474	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 2 ⁽²⁾
p ₇	2	230958	GSS002	Poste de concreto 14 m 750 kg ⁽¹⁾
r ₈	1	201014	ET414	Porta aislador pasante 34,5 kV



r ₂₃	2	6762427	ET-415	Porta aislador goloso para cruceta de madera rolliza 34,5 kV
t ₅	2	6762212	ET-456	Tornillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t ₁₆	4	6764023	ET-457	Tornillo de acero galvanizado 1/2" x 8"
z ₈	2	6762236	ET-431	Abrazadera de una salida tipo 3
z ₂₀	4	6762202	ET-436	Abrazadera en U tipo 2


ALTERNATIVAS:

- (1) Dos postes de concreto de 14 m (liviano).
- (2) Solo para conductor 4/0 AWG y 266,8 kcmil.

ASPECTOS DE AISLAMIENTO:

- Utilización en terreno A y B.
- Utilización en terreno tipo B y nivel cerámico máximo 70

CURVAS DE UTILIZACIÓN

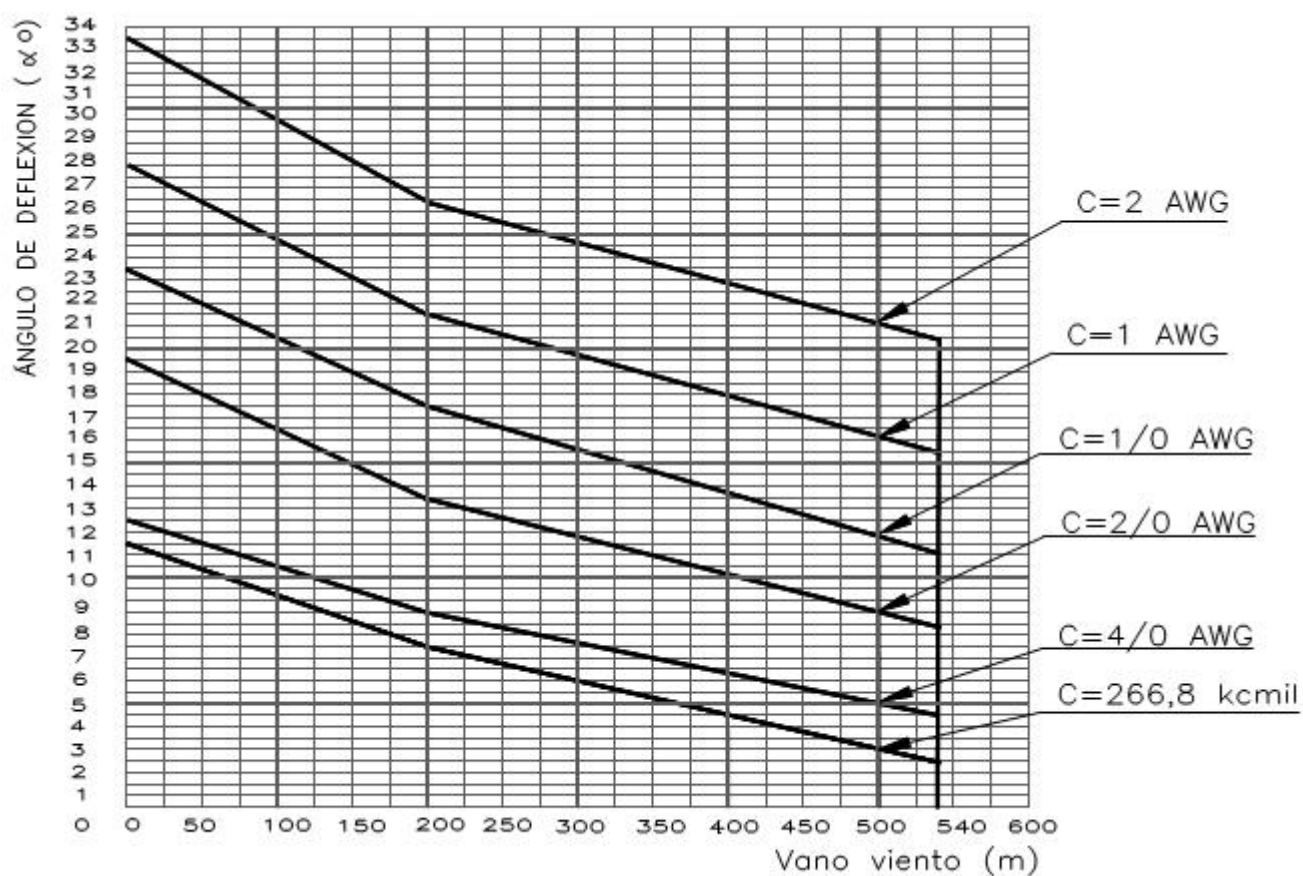

NOTAS DE UTILIZACIÓN:

- Vano peso máximo 1 000 m
- Máxima relación de vanos adyacentes 2,5