



LAR125 Línea rural 34,5 kV estructura en H disposición horizontal para ángulos


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	10 Noviembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



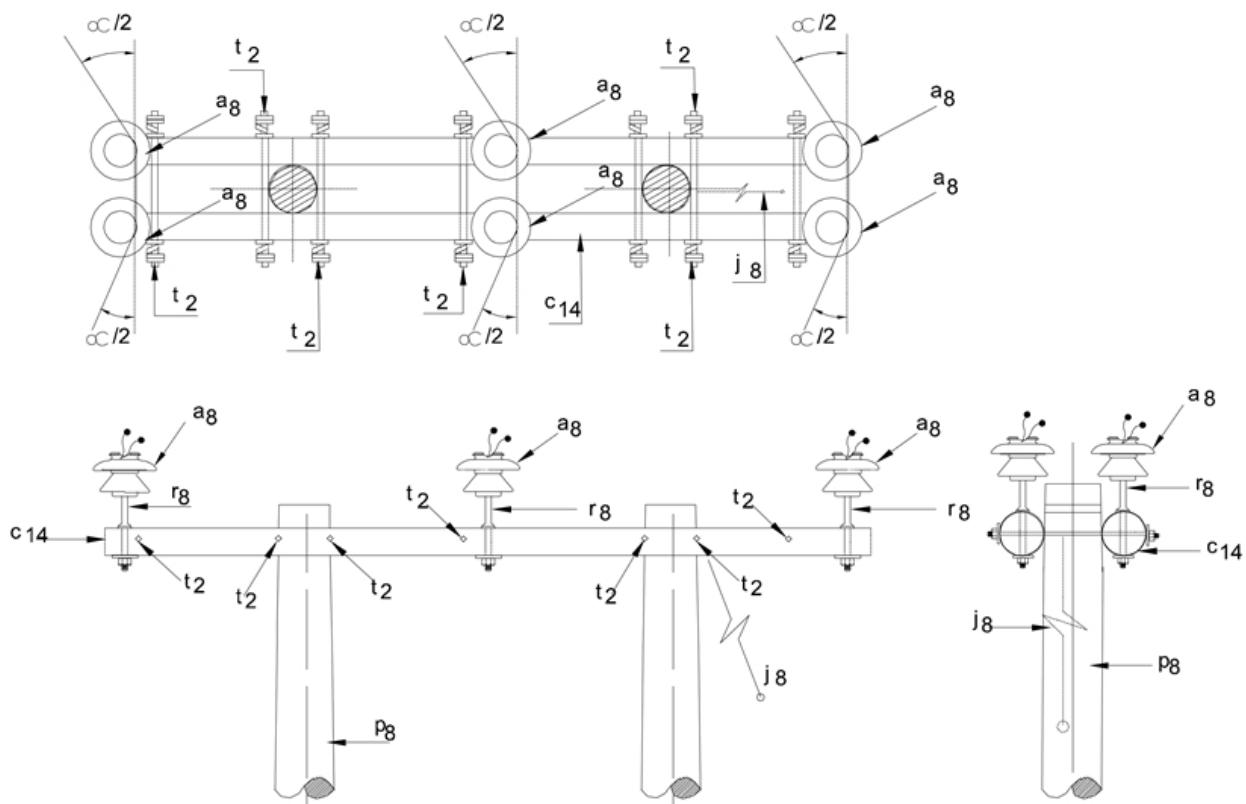

LISTA DE MATERIALES


SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₈	6	300520	E-MT-011	Aislador de pin ANSI 56-3
c ₁₄	2	251508	ET-419	Cruceta metálica de 4 m
j ₈	1			Templete ⁽¹⁾
p ₈	2	230960	GSS002	Poste de concreto 14 m , 1 050 kg ⁽²⁾
r ₈	6	201073	ET414	Porta aislador pasante 34,5 kV ⁽³⁾
t ₂	7	6762255	ET-455	Espárrago de 16 x 508 mm (5/8" x 20")

ALTERNATIVAS:



- (1) Según se requiera [LAR 412](#) , [LAR 413](#) , [LAR 414](#) y [LAR 415](#)
- (2) Postes de madera de 14 m (pesado).
- (3) Porta aislador goloso para cruceta metálica

CURVAS DE UTILIZACIÓN

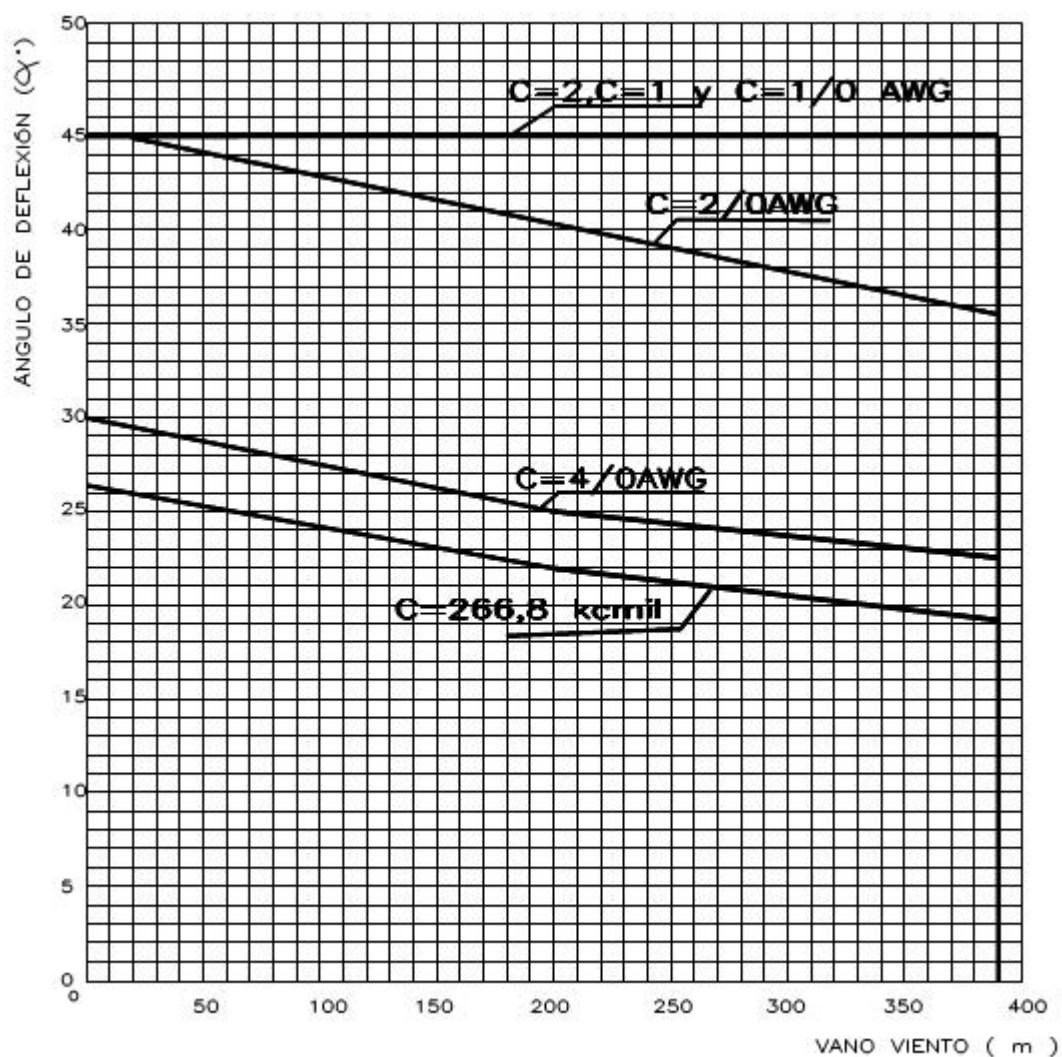

NOTAS DE UTILIZACIÓN:

- Vano peso máximo 1 000 m
- Máxima relación de vanos adyacentes 2,5
- Templete inclinado con la vertical 30° y localizado al nivel de la cruceta.

