



LAR417 Mástil para protección de transformadores monofásicos


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	10 Noviembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



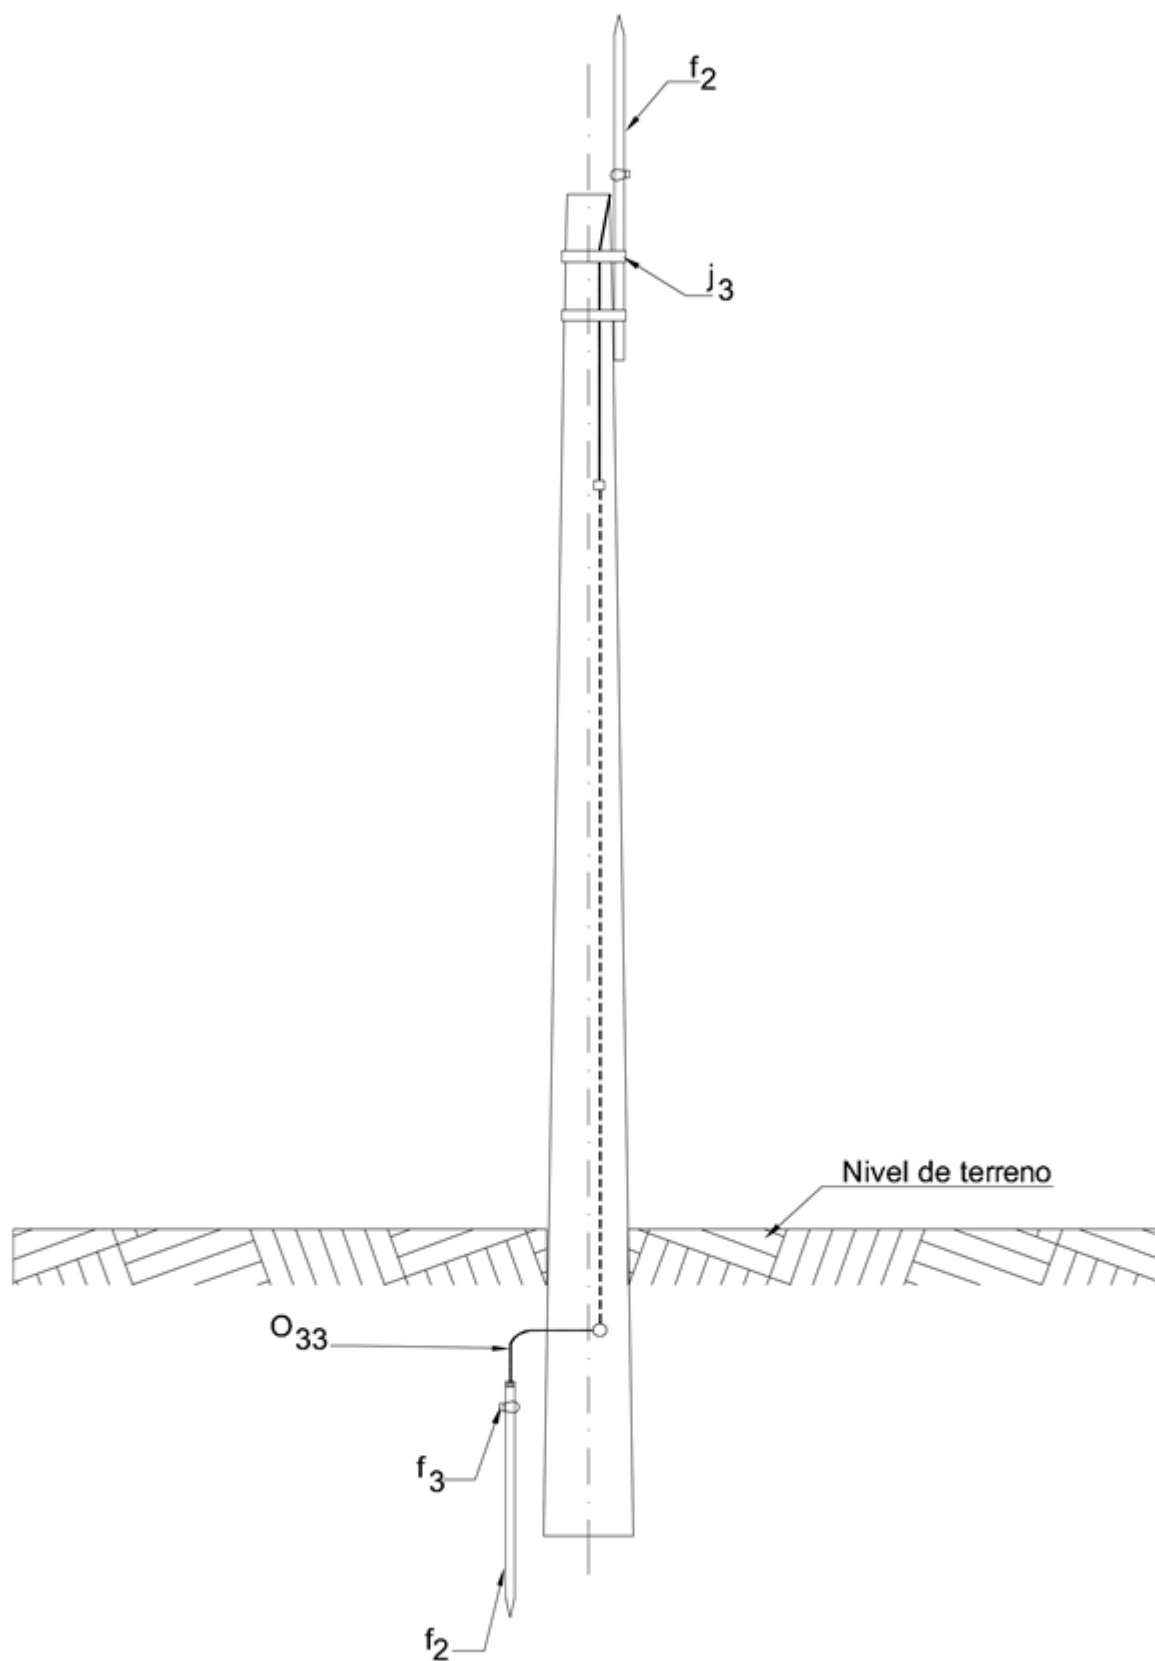



LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f ₂	2	6762280	ET490	Varilla de puesta a tierra de 5/8" x 2,40 m
f ₃	2		ET490	Conector para varilla de 5/8"
j' ₃	2	6762433	ET450	Hebilla de acero inoxidable 5/8"
j ₃	2	6762433	ET450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0,03" ⁽¹⁾
o ₃₃	11		ET121	Metros de alambre de cobre No 4 AWG

ALTERNATIVA:

(1) Abrazadera sin salida.

NOTAS:

- Si el poste no contiene ducto en su interior, la [instalación](#) se hará de acuerdo a la Norma [LAR 401](#).
- Esta protección será instalada en los postes adyacentes al montaje del transformador, si es estructura pasante; si es estructura final, su [instalación](#) se hará en la estructura anterior.