



LAR405 Montaje de cable de guarda en estructuras en ángulo

NORMA TÉCNICA

Revisión #:

LAR 405


Entrada en vigencia:

05 Mayo 2016



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



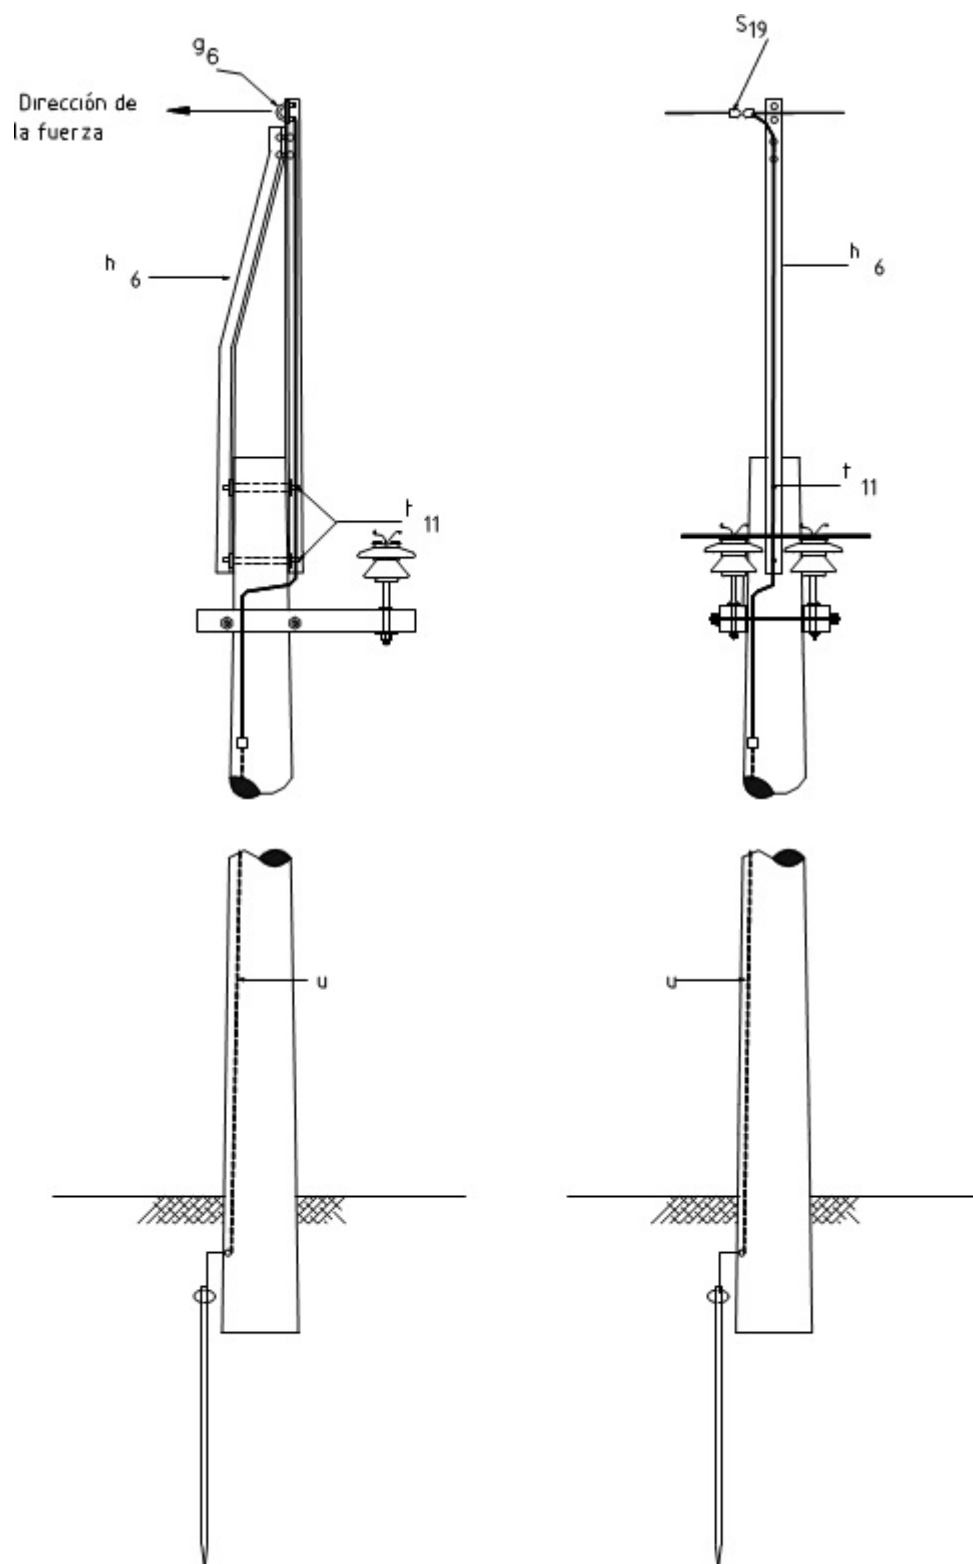



LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
g ₆	1	6762903 6762704	ET465	Grapa tipo grillete
h ₆	1	6809020	ET409	Bayoneta para ángulo 2 ½" x 2 ½" x ¼" x 1500 mm
s ₁₉	1	6762145	ET303	Conector de compresión de ranuras paralelas
t ₁₁	2	6762592	ET457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 8"
u	1			Accesorios para puesta a tierra .