



LAR412 Retenida poste a varilla de anclaje terminal o en ángulo

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	10 Noviembre 2003




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>









ALTERNATIVA



Perno Angular 5/8"

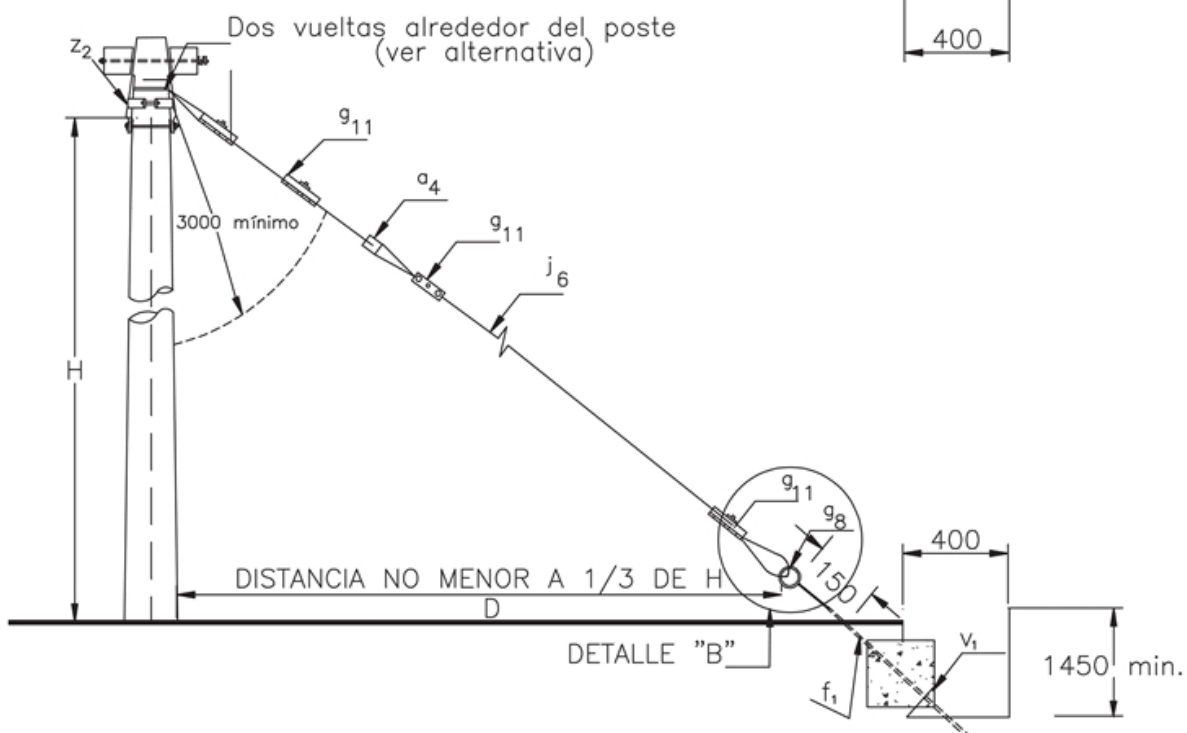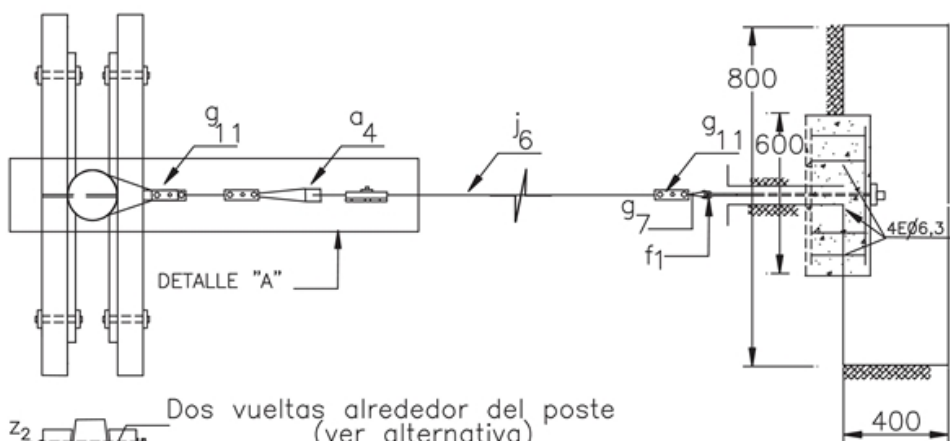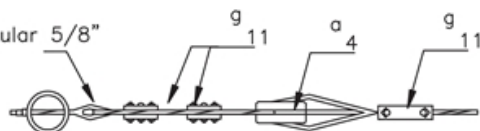



LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₄	1	6762217	ET-255	Aislador tipo tensor ANSI 54-4 ⁽¹⁾
f ₁	1	6762182	ET464	Varilla de anclaje
g ₁₁	4		ET467	Grapa prensadora de tres tornillos
g ₈	1	6762241	ET466	Guardacabo tipo 2
j ₆	20	6762124	ET123	Metros de cable de acero galvanizado de 3/8"
v ₁	1	6764024 6762461		Vigueta de anclaje para templete
z ₂	1	6762501	ET433	Abrazadera sin salida tipo 2

ALTERNATIVA:

(1) El aislador se debe seleccionar de acuerdo al nivel de tensión del circuito así:

Hasta 600 V: ANSI 54-1

Hasta 13,2 kV: ANSI 54-2

Hasta 34,5 kV: ANSI 54-4