



LAR411 Disposición horizontal de templetes en estructuras de retención

NORMA TÉCNICA


Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	07 Octubre 1998




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>







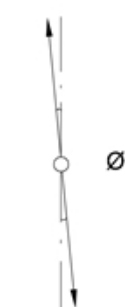

EN UN POSTE

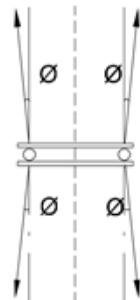

EN H DISPOSICIÓN TRIANGULAR

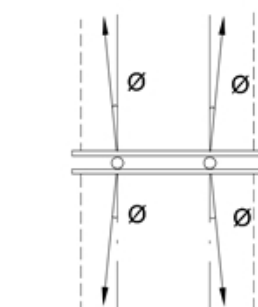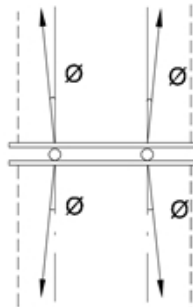

EN H DISPOSICIÓN TRIANGULAR




EN TRES POSTE



ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN ALINEAMIENTO




EN UN POSTE



EN H DISPOSICIÓN TRIANGULAR

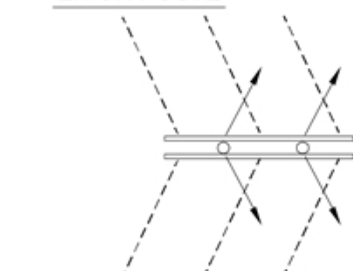

EN H DISPOSICIÓN TRIANGULAR

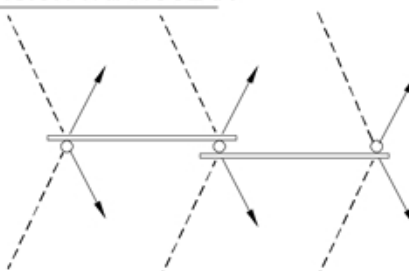

EN TRES POSTE

ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN ÁNGULO

Ø MÍNIMO	Ø MÁXIMO	CONDUCTOR AWG
5°	10°	≥ 2/0
3°	5°	≥ 4/0

CONVENCIONES:

— Template

- - - Fases

— · — Eje de la línea



NOTAS

- 1-Si se requieren templetes, instalar a nivel cruceta superior.
- 2- $\emptyset$ es el ángulo del templete con la horizontal.