



LAR299 Línea rural 13,2 - 11,4 kV estructura bifilar en H para ángulos


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	10 Noviembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



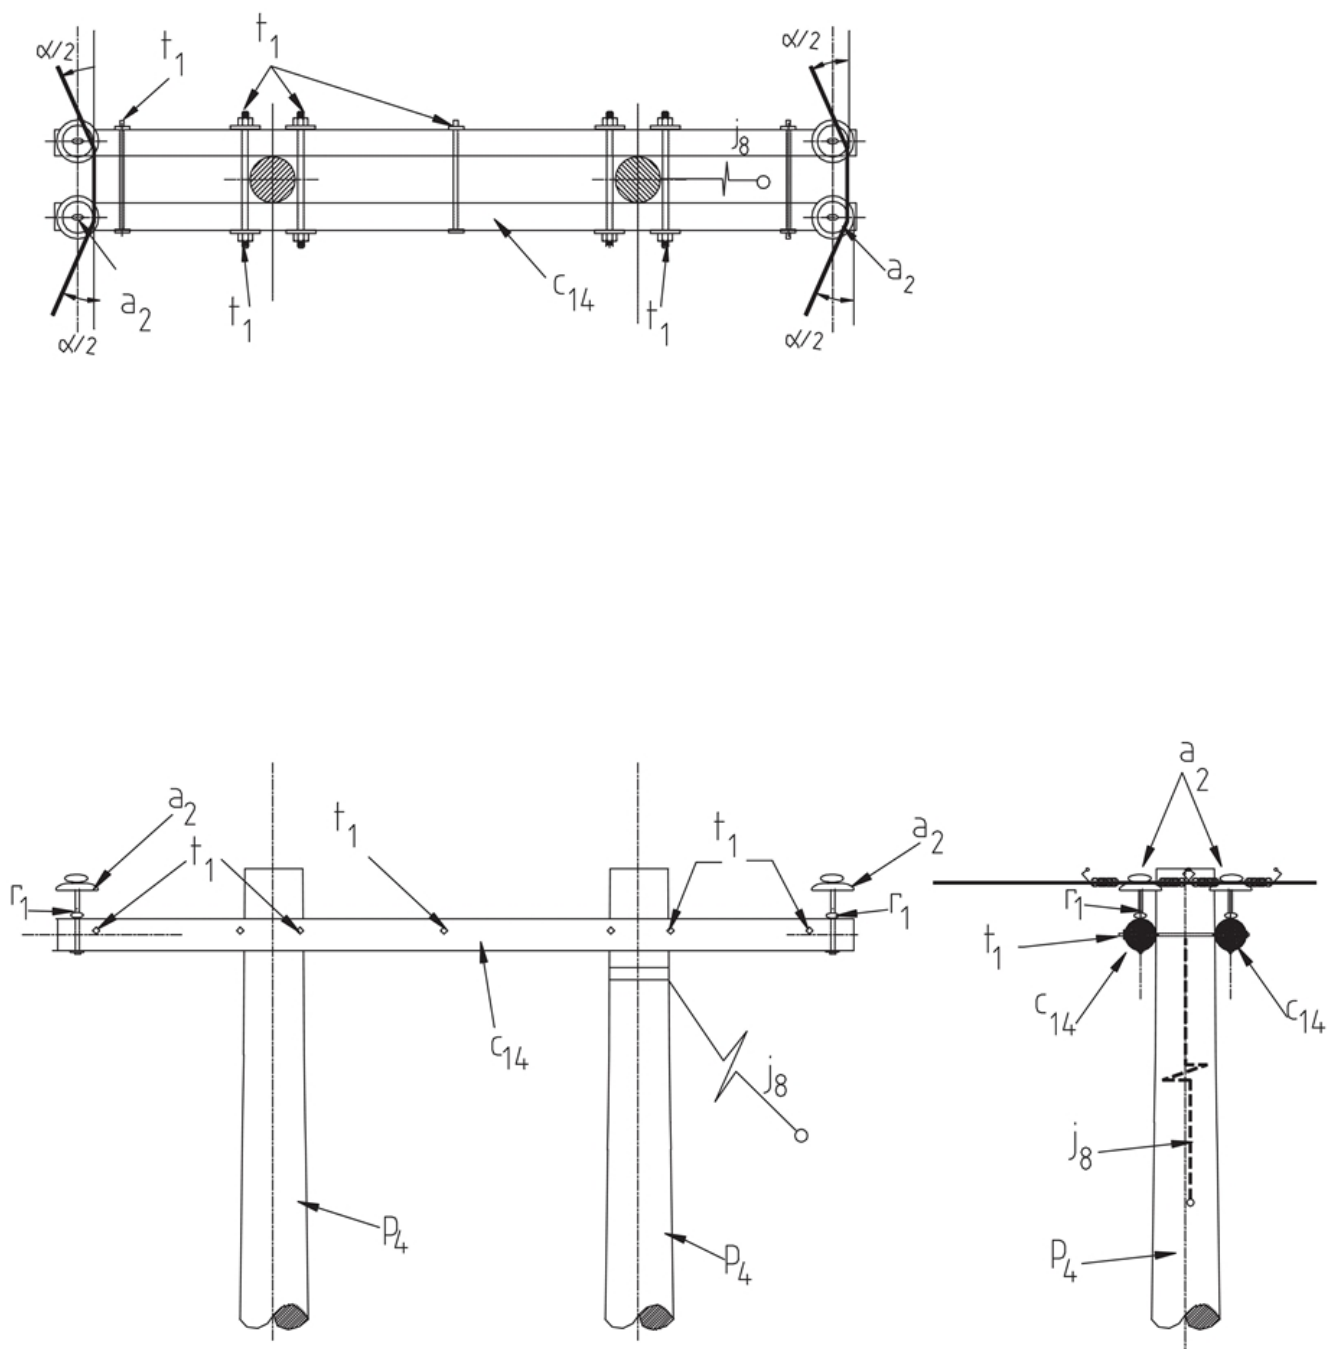



LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂	4	300527	E-MT-011	Aislador tipo pin ANSI 55-5
c ₁₄	2	251508	ET419	Cruceta metálica de 4,0 m
j ₈	1			Template ⁽¹⁾
p ₄	2	230956	GSS002	Poste de concreto de 12 m , 510 kg ⁽²⁾
r ₁	4	201073	ET414	Porta aislador pasante para cruceta de madera 11,4 - 13,2 kV ⁽³⁾
t ₁	7	6762183	ET-455	Espárrago de 5/8" x 18"

ALTERNATIVAS:

(1) Según se requiera [LAR 412](#) , [LAR 413](#) , [LAR 414](#) , [LAR 415](#)

(2) Poste de concreto de 12 m , tipo liviano

(3) Porta aislador goloso para cruceta de madera rolliza.

NOTA:

- [Vano](#) viento máximo 400 m .