






LAR298 Línea rural 13,2 - 11,4 kV estructura de alineamiento bifilar en H NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	10 Noviembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



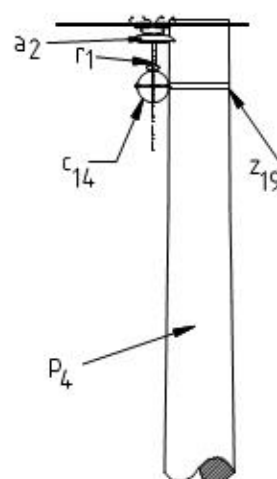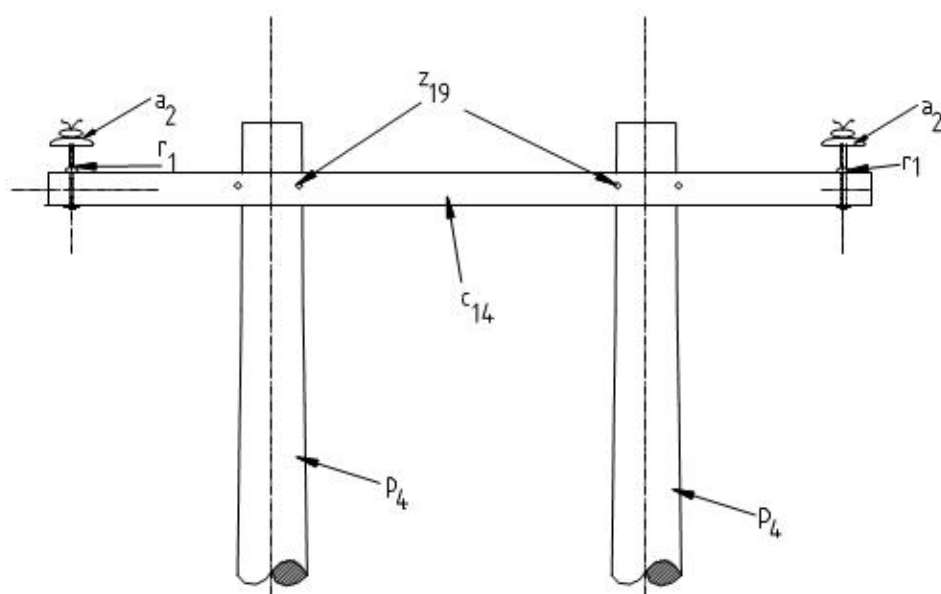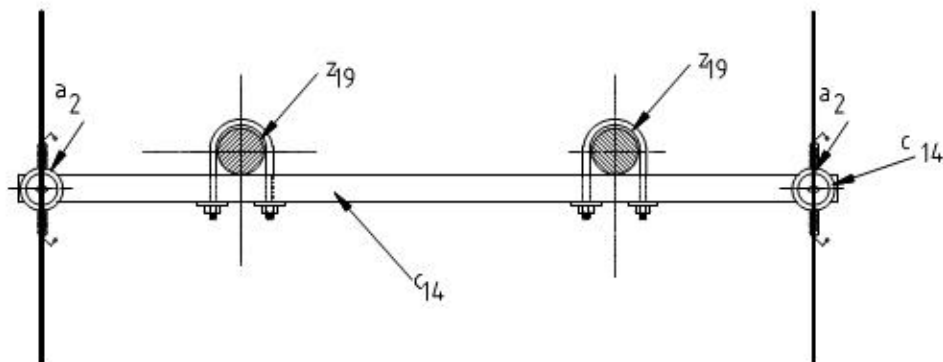

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂	2	300527	E-MT-011	Aislador de suspensión ANSI 55-5
c ₁₄	1	251508	ET419	Cruceta metálica de 4 m
p ₄	2	230956	GSS002	Poste de concreto de 12 m , 510 kg ⁽¹⁾



r ₁	2	201073	ET414	Porta aislador pasante para cruceta de madera 11,4 - 13,2 kV
z ₁₉	2	6762174	ET-436	Abrazadera en U tipo 1

ALTERNATIVA:

(1) Poste de concreto de 12 m , tipo liviano.

NOTA:

- Vano viento máximo 400 m .