



LAR294 Línea rural 13,2 - 11,4 kV retención doble en H para circuitos bifilares



NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	29 Septiembre 2021



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



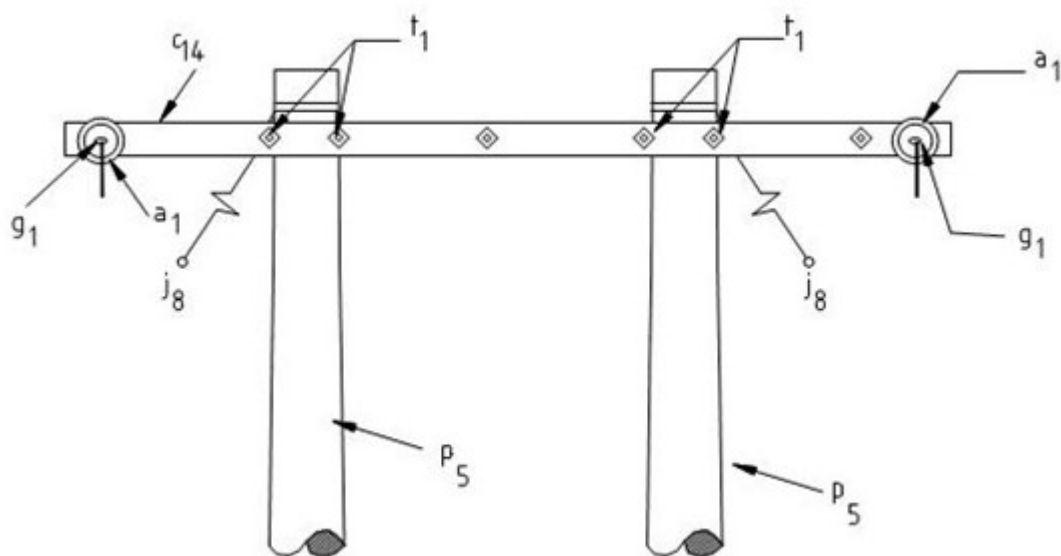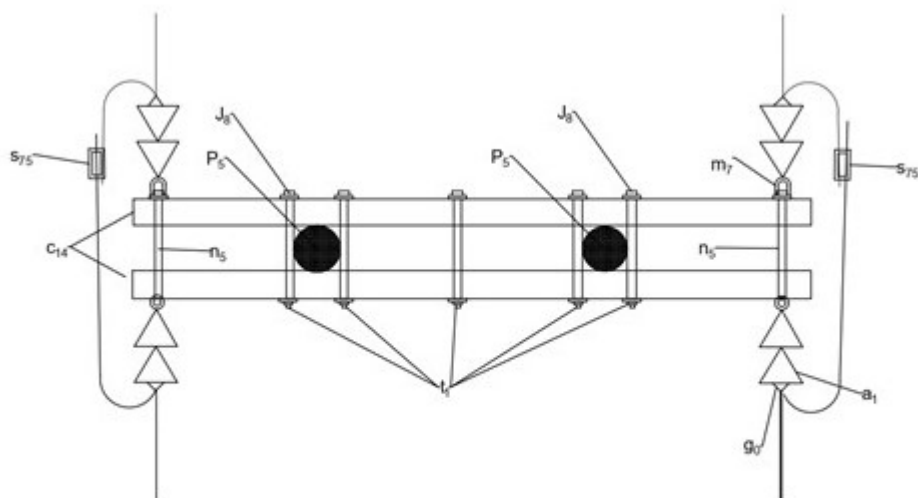

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁	8	230957	GSCC010	Aislador Suspensión Compuesto 24 kV
c ₁₄	2	251508	ET419	Cruceta metálica de 4 m



g ₀	4	6762316	ET-350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 AWG - 3/0 AWG
m ₇	2	6762209	ET-454	Tuerca de ojo alargado 5/8"
n ₅	2	6762181	ET-461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
p ₅	2	230957	GSS002	Poste de concreto de 12 m, 750 kg ⁽¹⁾
s ₇₅	3	274320	ET-356	Conector cuña p=95 d=70mm ² o 4/0-2/0awg (2)
t ₁	5	6762183	ET-455	Espárrago 5/8" x 18"

ALTERNATIVAS:

(1) Dos postes de concreto de 12 m, tipo pesado

(2) El conector que aparece en la lista es una referencia, consultar la [ET-356](#) para su selección adecuada y la Norma [LA 011](#) de utilización de conectores en líneas Aéreas de 11,4 kV, 13,2 kV y 34,5 Kv.