



LAR297 Línea rural 13,2 - 11,4 kV derivación bifilar en H NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	02 Noviembre 2004




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





f

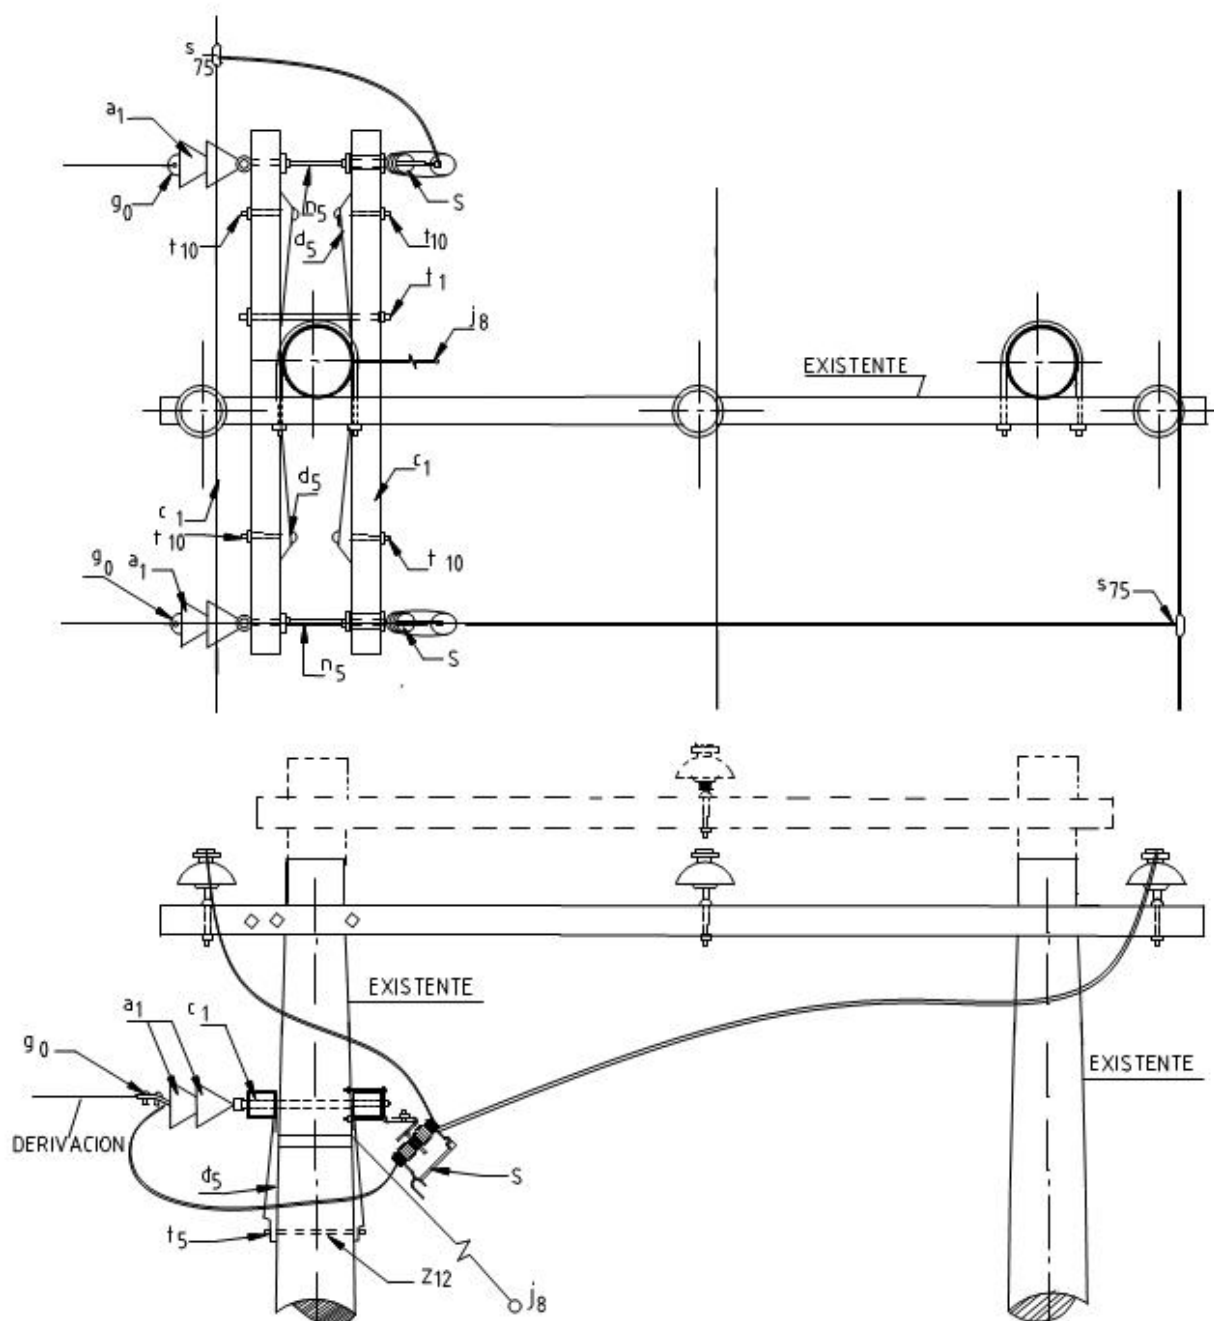

LISTA DE MATERIALES



SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁	2	300013	GSCC010	Aislador suspensión compuesto horquilla 24 kV
c ₄	2	251506	ET419	Cruceta metálica de 2.5 m
d ₅	4	240084	ET-405	Diagonal metálica en varilla
g ₀	2	251378	ET-350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 AWG - 3/0 AWG
j ₈	1			Templete ⁽¹⁾
n ₅	2	201013	ET-461	Perno de ojo tipo 5
S	2	140991	E-MT-001	Cortacircuito monopolar 15 kV 100 A
s ₇₅	2	274320	ET-356	Conector tipo cuña P=95 D=70mm ² o 4/0-2/0AWG
t ₁	2	251360	ET-455	Espárrago de 5/8" x18"
t ₅	2	251363	ET-456	Tornillo de carruaje de 5/8" x 1 ½"
t ₁₀	4	251364	ET-457	Tornillo de acero galvanizado de 5/8" x 5"
z ₁₂	1	274295	ET-432	Abrazadera de dos salidas tipo 2

ALTERNATIVAS:

(1) Según se requiera [LAR 412](#) , [LAR 413](#) , [LAR 414](#)

(2) Para fusibles ver Norma [ET-501](#) .

NOTA:

- Cuando la línea es nueva, incluir materiales de la norma que aparece como existente.