






LAR295 Línea rural 13,2 - 11,4 kV estructura bifilar en ángulo NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	02 Noviembre 2004



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



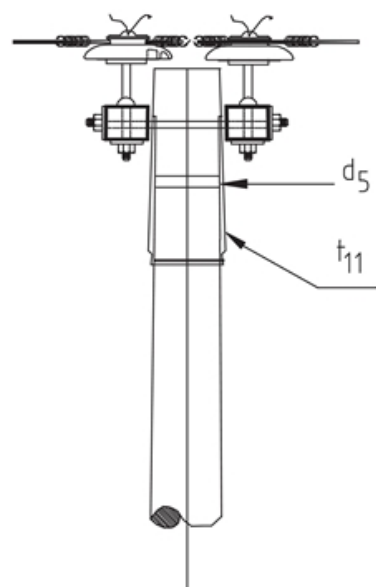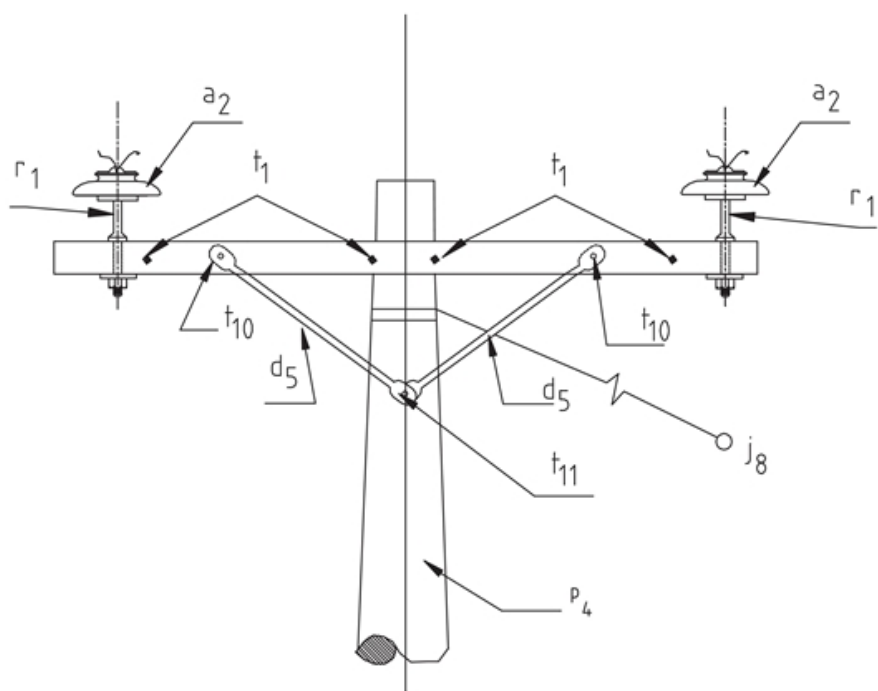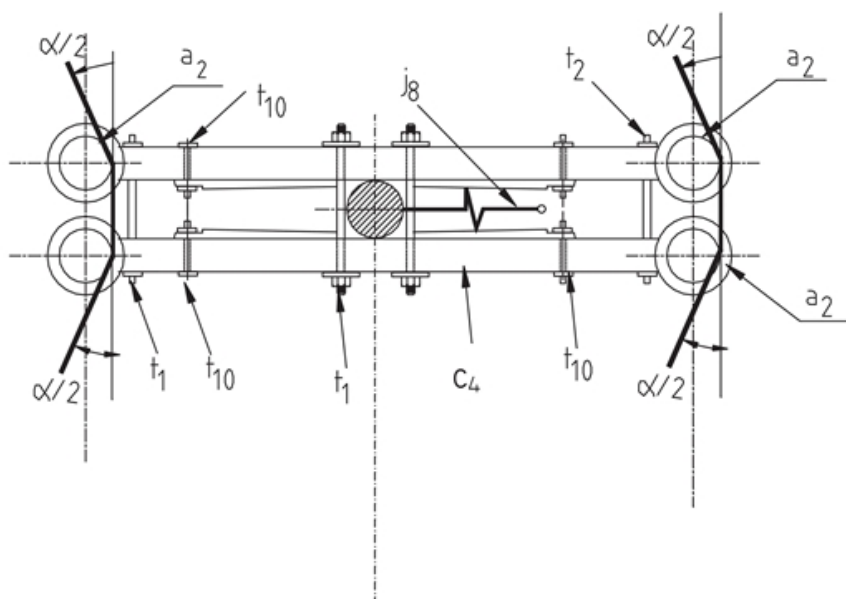



LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂	4	300527	E-MT-011	Aislador de pin ANSI 55-5
c ₄	2	251506	ET419	Cruceta metálica de 2,5 m
d ₅	4	6762474	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 2
j ₈	1			Templete ⁽¹⁾
p ₄	1	230956	GSS002	Poste de concreto de 12 m , 510 kg ⁽²⁾
r ₁	4	201073	ET414	Porta aislador para cruceta metálica MT 34.5 kV
t ₁	4	6762183	ET-455	Espárrago de 5/8" x 18"
t ₁₀	4	6762213	ET-457	Tornillo de acero galvanizado de 5/8" x 5"
t ₁₁	1	6762251	ET-457	Tornillo de acero galvanizado de 5/8" x 8" ⁽³⁾

ALTERNATIVAS:

- (1) Según se requiera [LAR 412](#) , [LAR 413](#) , y [LAR 414](#)
(2) Poste de concreto de 12 m , tipo liviano
(3) Abrazadera de dos salidas z₁₂ y tornillos de carruaje t₅ .

NOTA:

- [Vano](#) viento máximo 200 m .