



# **LA005 Distancias de construcción para circuitos 34,5 - 13,2 y 11,4 kV**


## **NORMA TÉCNICA**

| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
|-------------|----------------------|
| 1           | 07 Octubre 1998      |




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>




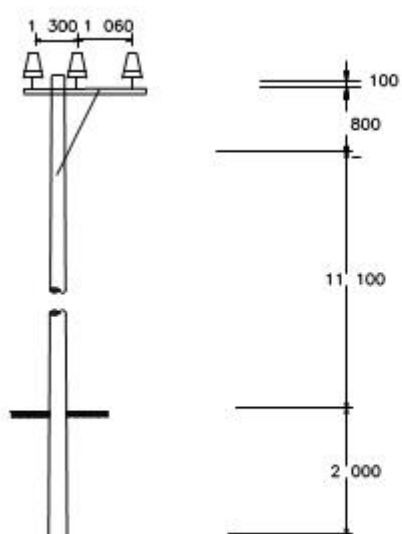


CIRCUITO SEMIBANDERA (LA 102-LA 103)

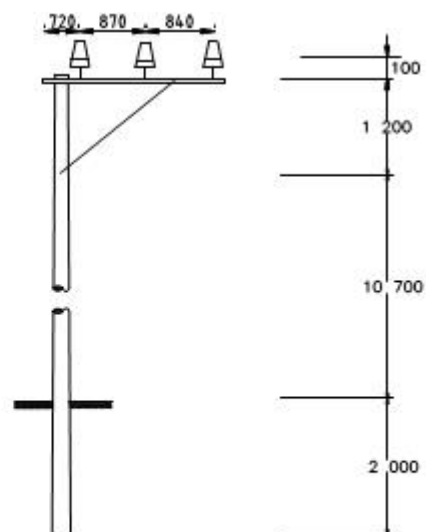


CIRCUITO EN BANDERA (LA 104)

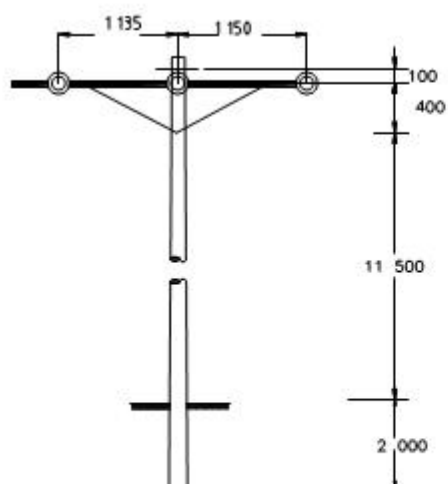


FINAL DE CIRCUITO (LA 111)

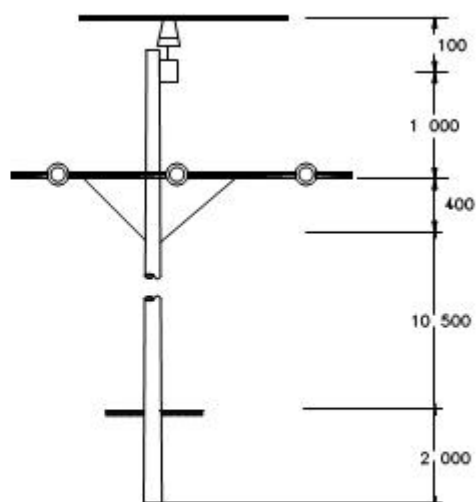


DERIVACIÓN A 90° CON RETENCIÓN INFERIOR (LA 109)

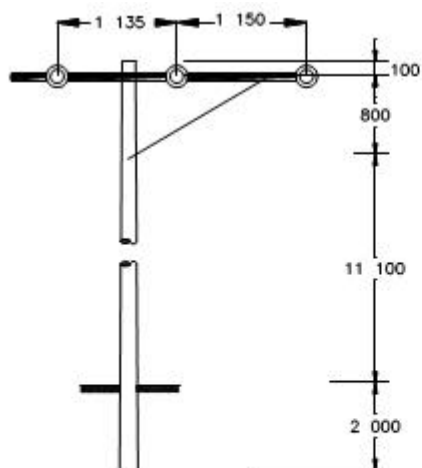


RETENCIÓN DOBLE (LA 113)

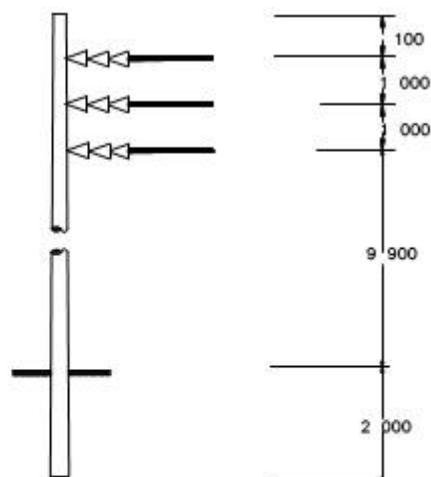


CONSTRUCCIÓN VERTICAL (LA 114)

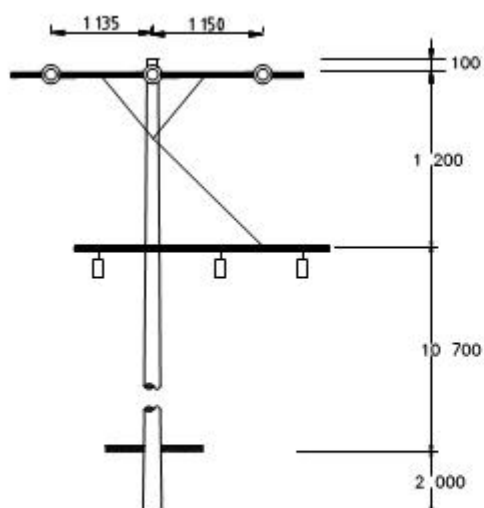


SALIDA DE SUBESTACIÓN (LA 121)

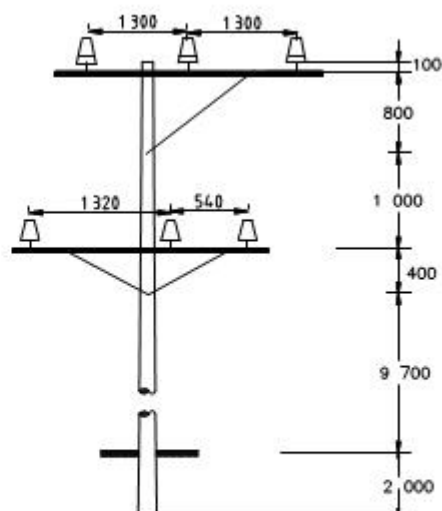


CIRCUITO SEMIBANDERA 34,5kV  
Y CIRCUITO TANGENCIAL 11,4 kV(LA 152)

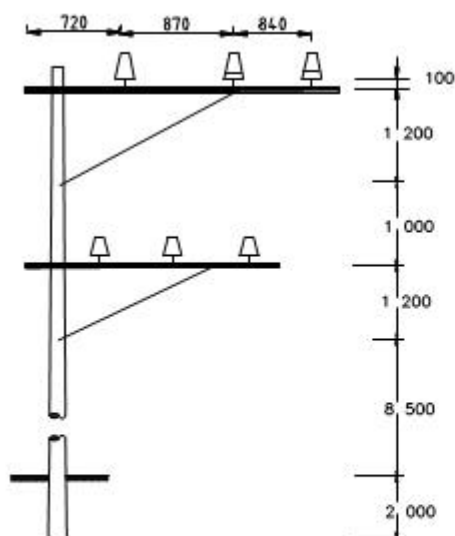


CIRCUITOS EN BANDERA  
34,5 kV Y 11,4 kV (LA 158)

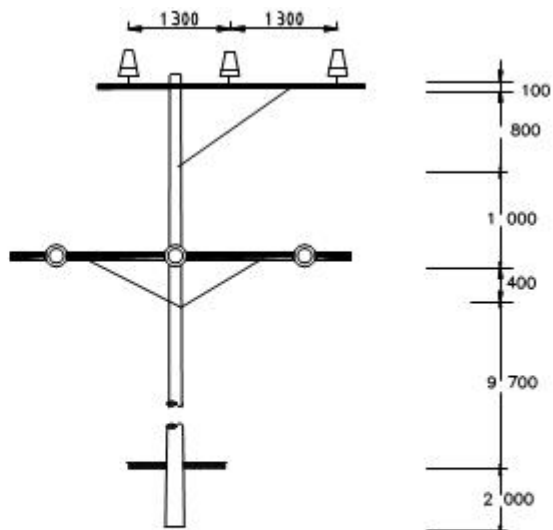

CIRCUITO SEMIBANDERA 34,5kV  
Y RETENCIÓN DOBLE 11,4 kV (LA 164)

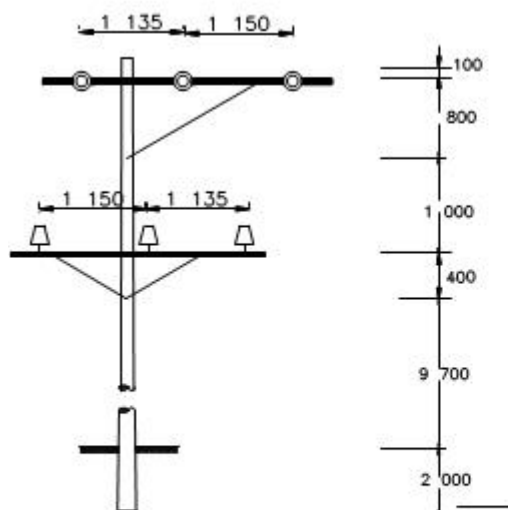

RETENCIÓN DOBLE 34,5kV  
Y CIRCUITO TANGENCIAL  
11,4 kV(LA 163)

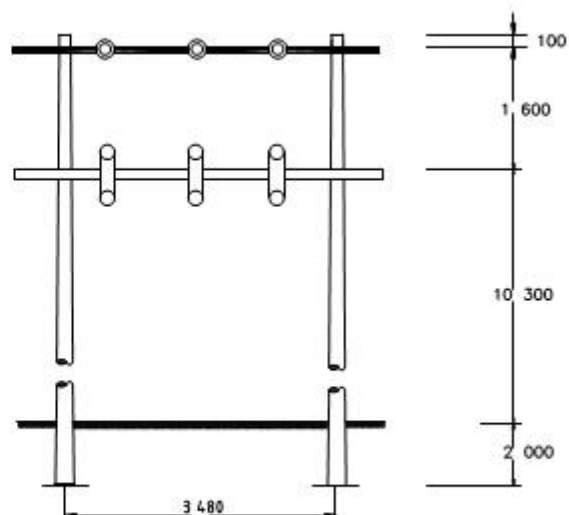

LLEGADA A SUBESTACIÓN 34,5 kV