



LA411 Retenida terminal o en ángulo poste a varilla de anclaje

NORMA TÉCNICA


Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	14 Diciembre 2009





Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





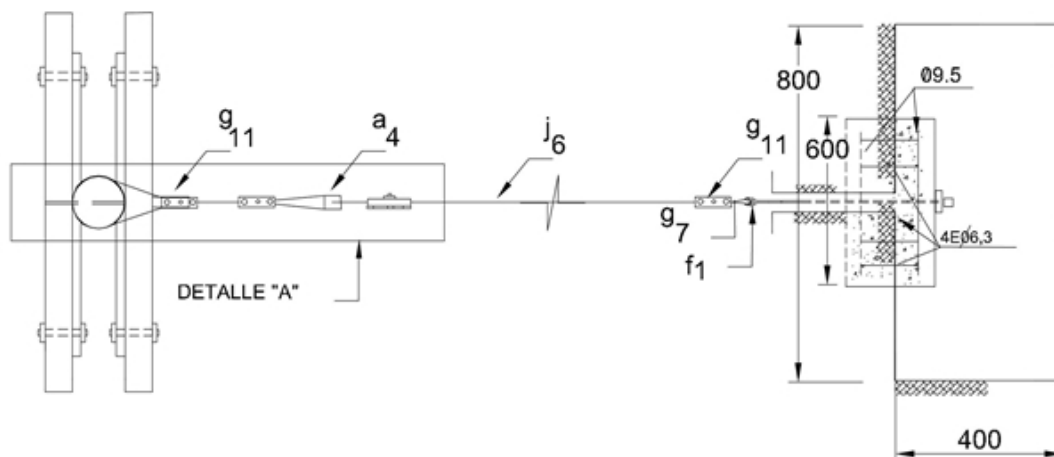

ALTERNATIVA

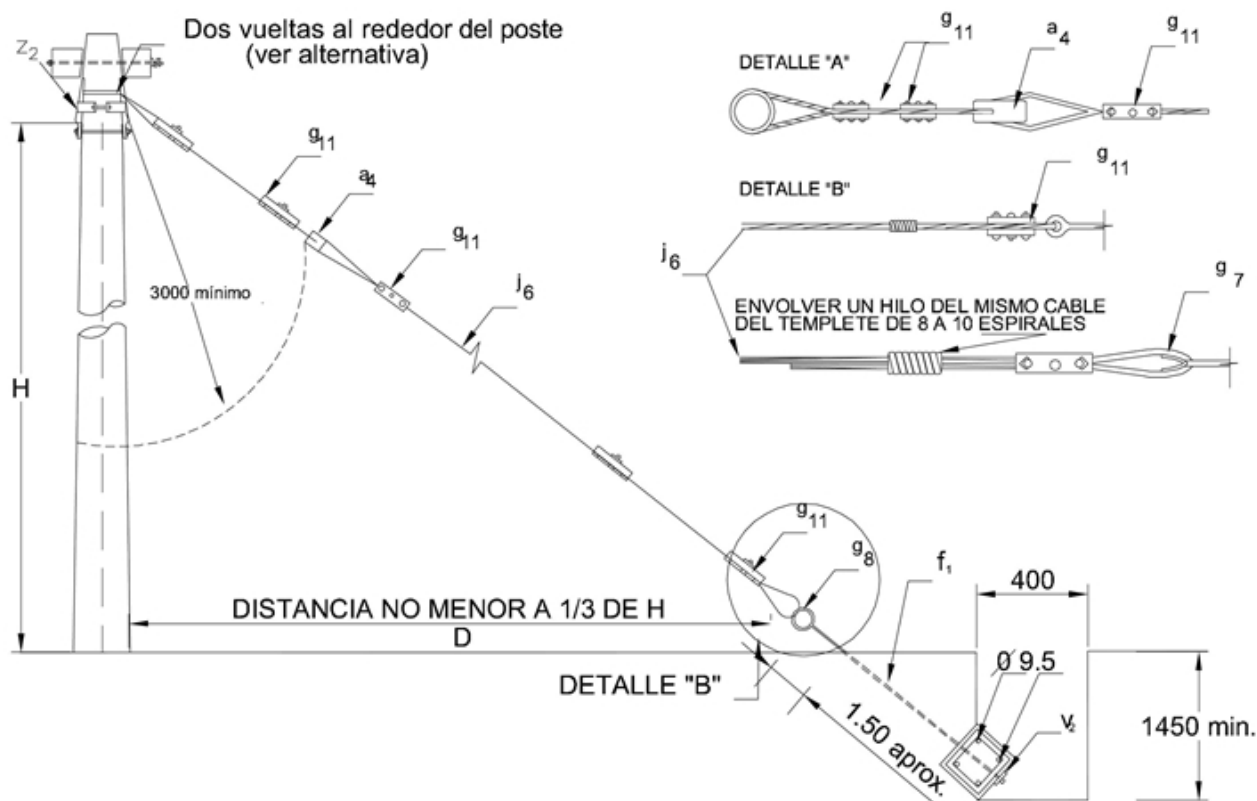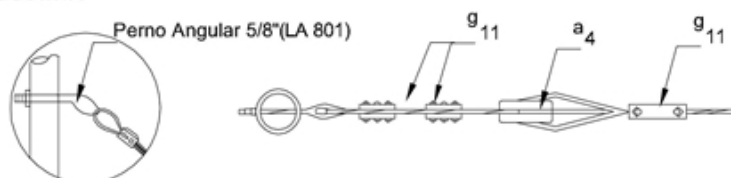



LISTA DE MATERIALES


SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₄	1	6762217	E-BT-005	Aislador tipo tensor ⁽¹⁾
f ₁	1	6762182	ET-464	Varilla de anclaje
g ₈	1	6762241	ET-466	Guardacabo tipo 2
g ₁₁	4		ET-467	Grapa prensadora de tres tornillos
j ₆	20	6762124	E-MT-028	Metros de cable de acero de 9,5 mm (3/8")
v ₁	1	6762461	ET-468	Vigueta de anclaje
z ₂	1	6762501	ET-433	Abrazadera sin salida tipo 2

NOTA:

(1) El aislador se debe seleccionar de acuerdo al nivel de **tensión** del circuito así:

- Hasta 600 V ANSI 54-1
- De 11,4 kV y 13,2 kV ANSI 54-2
- Hasta 34,5 kV ANSI 54-4

ALTERNATIVA:

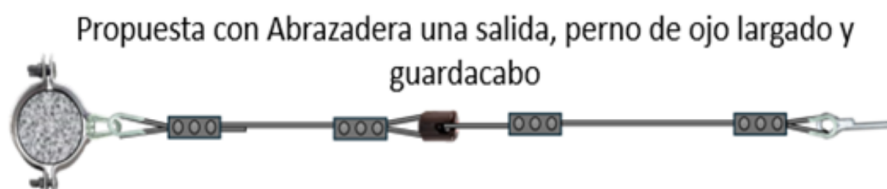

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₄	1	880031	E-BT-005	Aislador tipo tensor ⁽¹⁾



f_1	1	6762182	ET-464	Varilla de anclaje
g_8	1	6762241	ET-466	Guardacabo tipo 2
g_{11}	4		ET-467	Grapa prensadora de tres tornillos
j_6	20	6762124	E-MT-028	Metros de cable de acero de 9,5 mm (3/8")
v_1	1	6762461	ET-468	Vigueta de anclaje
z_2	1		ET431	Abrazadera de una salida

Nota: También puede incluirse señalización, la cual puede estar fabricada en material plástico o metálico de color amarillo, indicando que se debe utilizar un mecanismo que garantice su correcta sujeción al templete o desplazamiento.

