



LA679-1 Red Aislada - Derivación a red desnuda 34,5 kV, con seccionamiento


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	14 Septiembre 2023



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



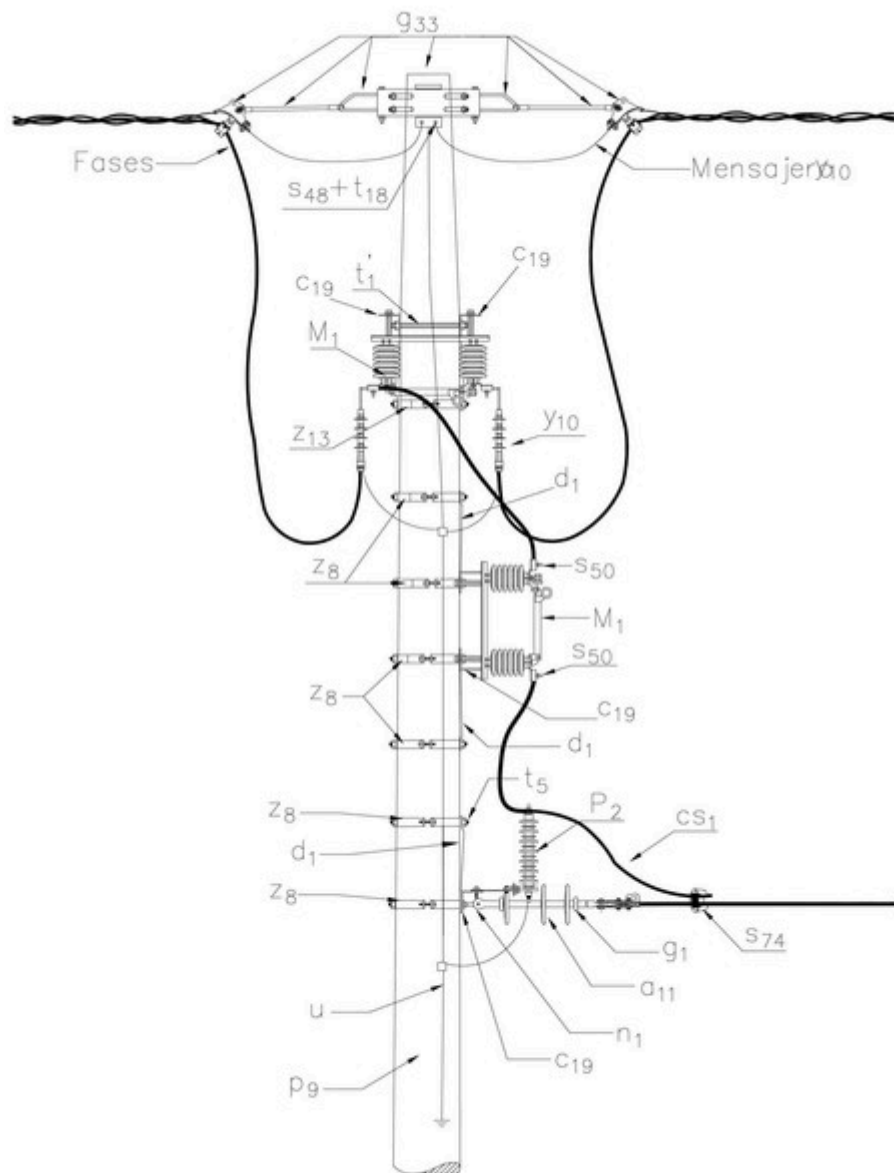

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
-------	-------	--------	-----------------	-------------



a ₁₉	2			Amarre tipo TPR para sujeción de aisladores poliméricos
a ₁₁	3	300538	GSCC010	Aislador de suspensión polimérico 36 kV
a ₁₆	6	300547	GSCC010	Aislador Line Post Compuesto Para Cruceta Metálica 36 kV
c ₁₉	7	251506	ET419	Cruceta metálica de 2,5 m
cs ₅	9		ET103	Cable semi aislado 100 mm ² 35 kV
d ₁	14	240083	ET405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
g ₁	3	251359	ET350	Grapa terminal tipo recto
g ₃₃	1	6813197	ET448	Conjunto retención doble red MT aérea aislada
M ₁	3		E-MT-006	Seccionador monopolar 600 A, 36 kV tipo cuchilla
m ₇	1	251362	ET454	Tuerca de ojo alargado 15,9 mm (5/8")
n ₅	3	201013	ET461	Perno de ojo tipo 5 (15,9 mm (5/8") x 545 mm)
P ₂	3	170893	GSCC016	DPS - Descargador de sobretensión óxido metálico 30 kV , 10 kA
p ₉	1	230965	GSS002	Poste de concreto de 14 m 1350 kgf. GSS002/49 (1)
s ₅₀	6	201059	ET302	Conector bimetalico terminal de compresión tipo pala1 hueco,4/0AWG (2)
s ₇₄	9	274318	ET356	Conector tipo cuña P=120 D120mm ² o 4/0-4/0AWG (3)
t ₂	2	251375	ET455	Espárrago de 15,9 mm (5/8") x 508 mm (20")
t ₅	6	251363	ET456	Tornillo de carruaje 15,9 mm (5/8") x 38,1mm (1 ½")
t ₁₀	4	251364	ET457	Tornillo de acero galvanizado 15,9 mm (5/8") x 127 mm (5")
t ₁₈	2	251370	ET457	Tornillo de acero galvanizado 1/2" x 3"
u ₁	1		ET492	Sistema de puesta a tierra en acero
y ₁₀	6	274596	E-MT-026	Terminal encogible en frio 35kV 120 mm ² uso exterior (4)
z ₈	2	274299	ET431	Abrazadera de una salida tipo 3, 180 mm (5)
z ₁₃	4	274312	ET432	Abrazadera de dos salidas tipo 3, 180 mm (5)
z ₄₃	6		ET494	Elementos de sujeción de cable MT aislado monopolar a cruceta metálica

ALTERNATIVAS:

- (1) Poste de fibra ([ET205](#)) o metálico ([ET208](#)). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma (Cannot resolve macro, invalid parameter 'input'.) para su selección.
- (2) Los terminales de compresión tipo pala que aparecen en la lista son una referencia, consulte la [especificación técnica](#) ([ET302](#)) para su selección.



(3) Los conectores tipo cuña que aparecen en la lista son una referencia, consulte la [especificación técnica \(ET356 \)](#) para su selección.

(4) Los terminales premoldeados que aparecen en la lista es una referencia, consulte la [especificación técnica \(E-MT-026 \)](#) para su selección.

(5) Las abrazaderas que aparecen en la lista son una referencia, para su selección determine el diámetro del poste del caso a la altura respectiva.

NOTAS:

- Ver las consideraciones dadas en la norma [LA 650](#) Red Aislada - Generalidades.
- La cimentación debe realizarse según la norma [LA009](#).
- El [cable](#) de red MT aérea aislada se encuentra definido en [GSCC008](#) MV Aerial Bundled Cables