



LA225 Instalación de indicadores de falta en líneas aéreas

NORMA TÉCNICA


Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	19 Julio 2019




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>






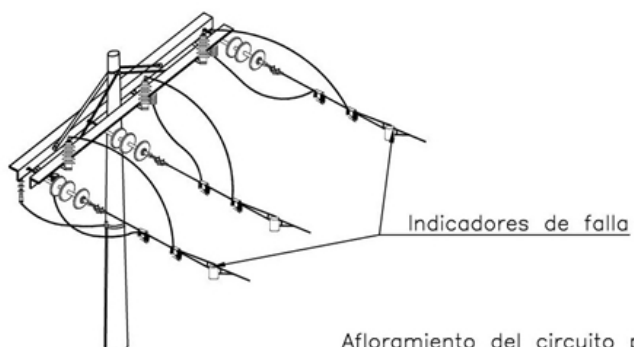

Afloramiento del circuito principal
(Norma LA221 y LA257)

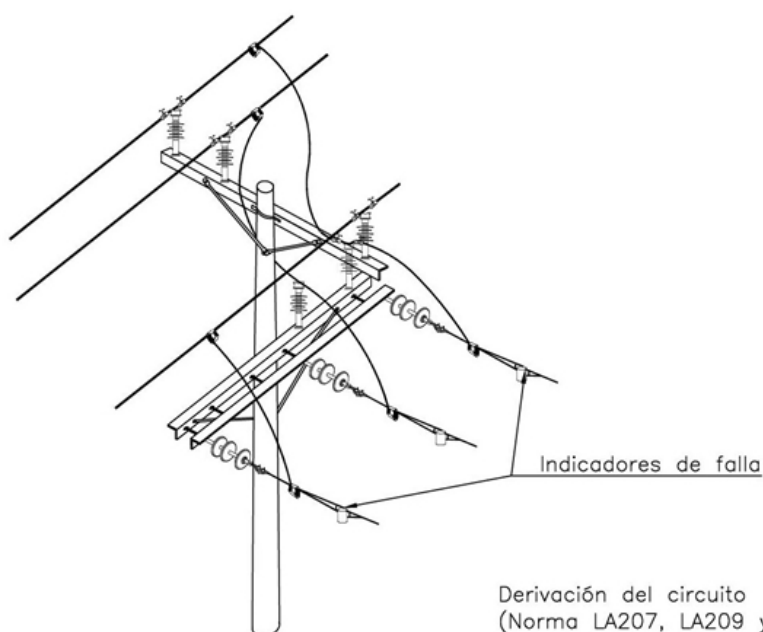

Derivación del circuito
(Norma LA207, LA209 y LA210)

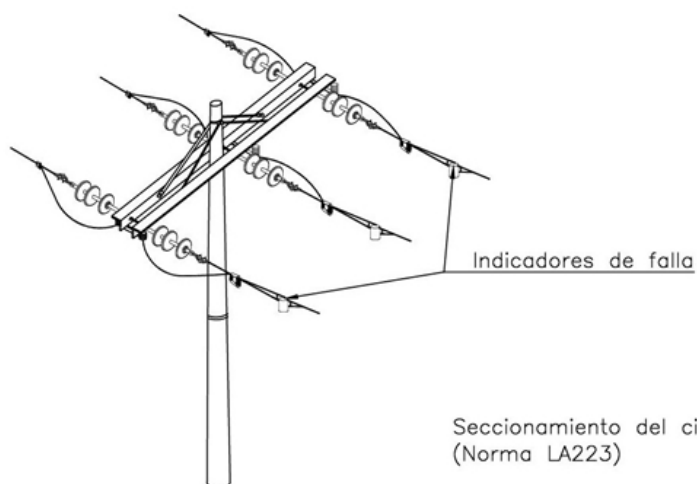

Seccionamiento del circuito principal
(Norma LA223)

