



LA345 Circuito secundario sencillo en conductor trenzado sobre muros cambio de ángulo


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	07 Noviembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



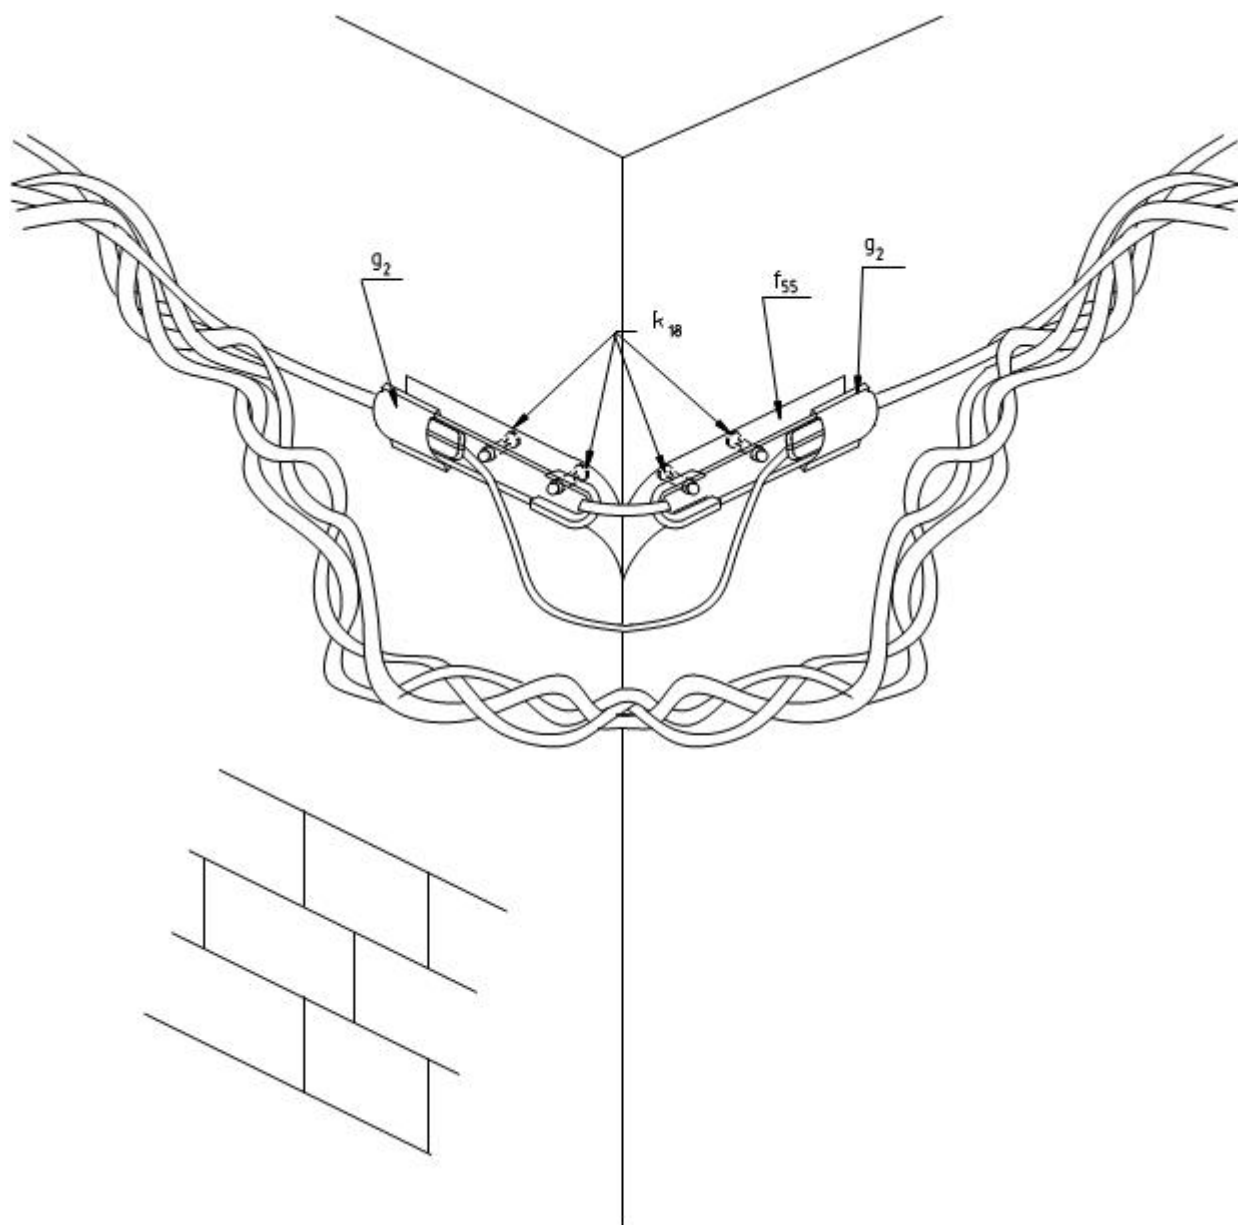

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f_{55}	1			Soporte sobre muros para cambio de ángulo 90° (1)
g_2	2		ET-354	Grapa de retención aislada para red trenzada de B.T.
k_{18}	4			Ancla de expansión 1/2"



ALTERNATIVA:

(1) Dos perno de ojo para soporte sobre muros n_{31} ($\frac{1}{2}'' \times 1 \frac{1}{2}''$).