



LA319 Estructuras básicas. Circuitos secundarios en conductor trenzado de B.T.

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	17 Junio 2019




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>









CIRCUITOS SECUNDARIOS EN CONDUCTOR TRENZADO DE B.T.

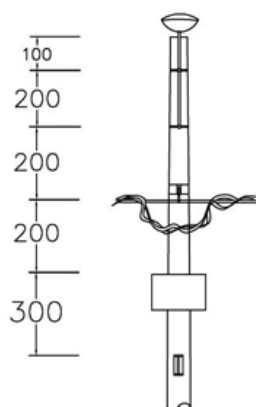


LA 320 CONSTRUCCIÓN
EN LÍNEA

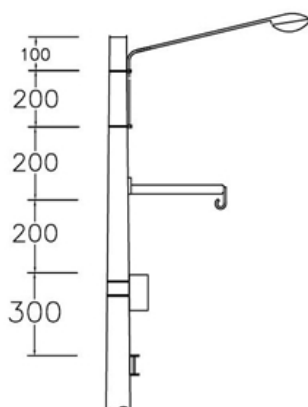


LA 320-1 CONSTRUCCIÓN
EN LÍNEA CON EXTENSIÓN

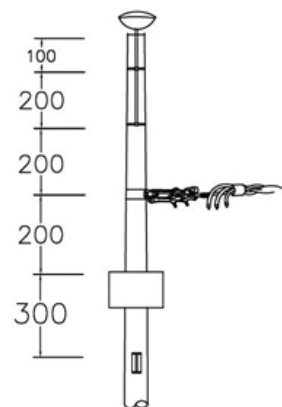


LA 321 FINAL DE CIRCUITO

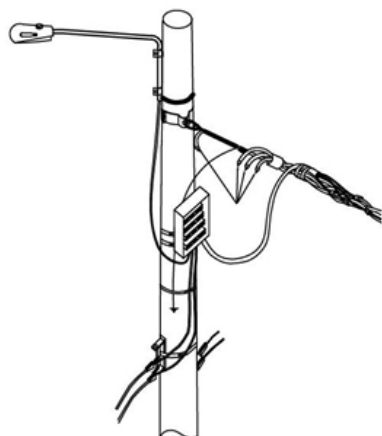


LA 321-1 FINAL DE CIRCUITO
ALTERNATIVA

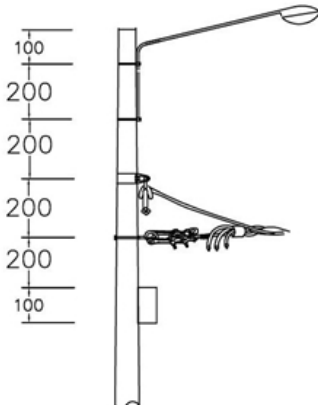


LA 322 CONSTRUCCIÓN
EN LÍNEA CON DERIVACIÓN

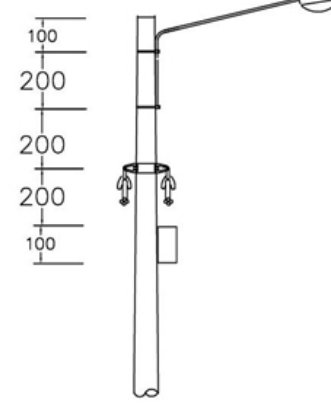


LA 323 CONSTRUCCIÓN DOBLE
CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA

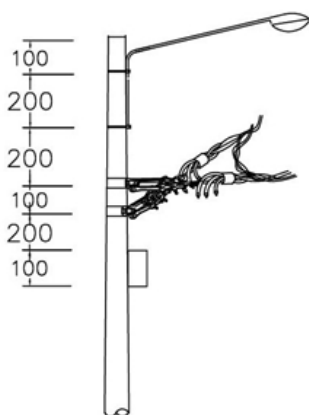


LA 324 CONSTRUCCIÓN ANGULAR
A 90°

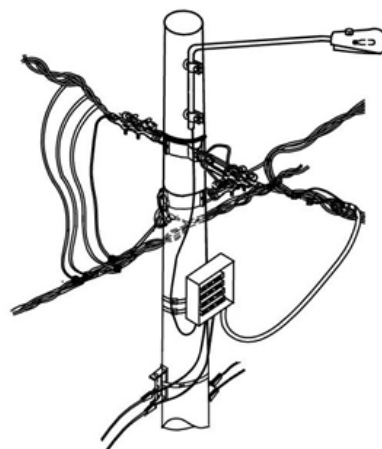


LA 325 DOBLE EN CONDUCTOR -
CONSTRUCCIÓN ÁNGULAR A 90°
CON DERIVACIÓN

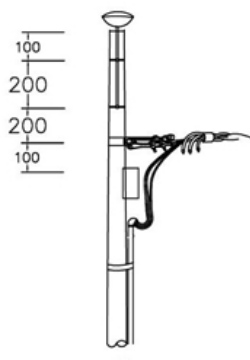


LA 326 SALIDAS
SUBTERRANEAS A RED AÉREA

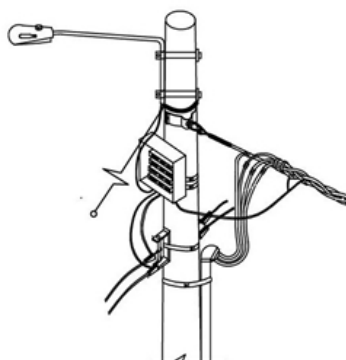


LA 326-1 SALIDAS SUBTERRANEAS
A RED AÉREA – ALTERNATIVA

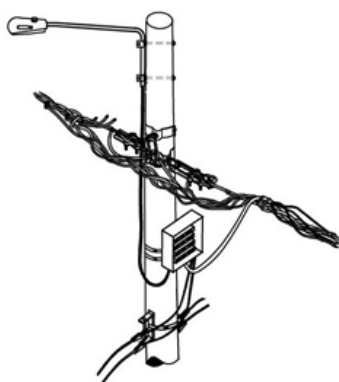


LA 327 CIRCUITO SECUNDARIO EN
RETENCIÓN RED TRENZADA DE B.T.

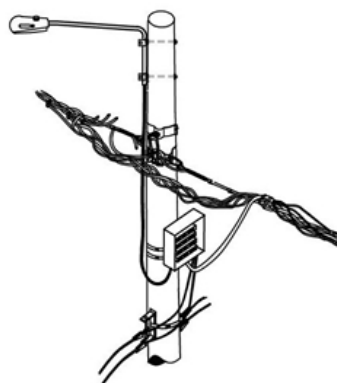

LA 327-1 CIRCUITO SECUNDARIO
EN RETENCIÓN RED TRENZADA
DE B.T. – ALTERNATIVA



LA 329 CIRCUITO SECUNDARIO
SENCILLO CON A.P.

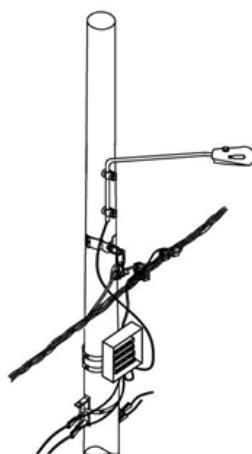

LA 330 CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO
Y A.P. PARA CUALQUIER CONFIGURACIÓN
DE CIRCUITO PRIMARIO

