



LA342 Circuito secundario sencillo en conductor trenzado sobre muros retención frontal


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	07 Noviembre 2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



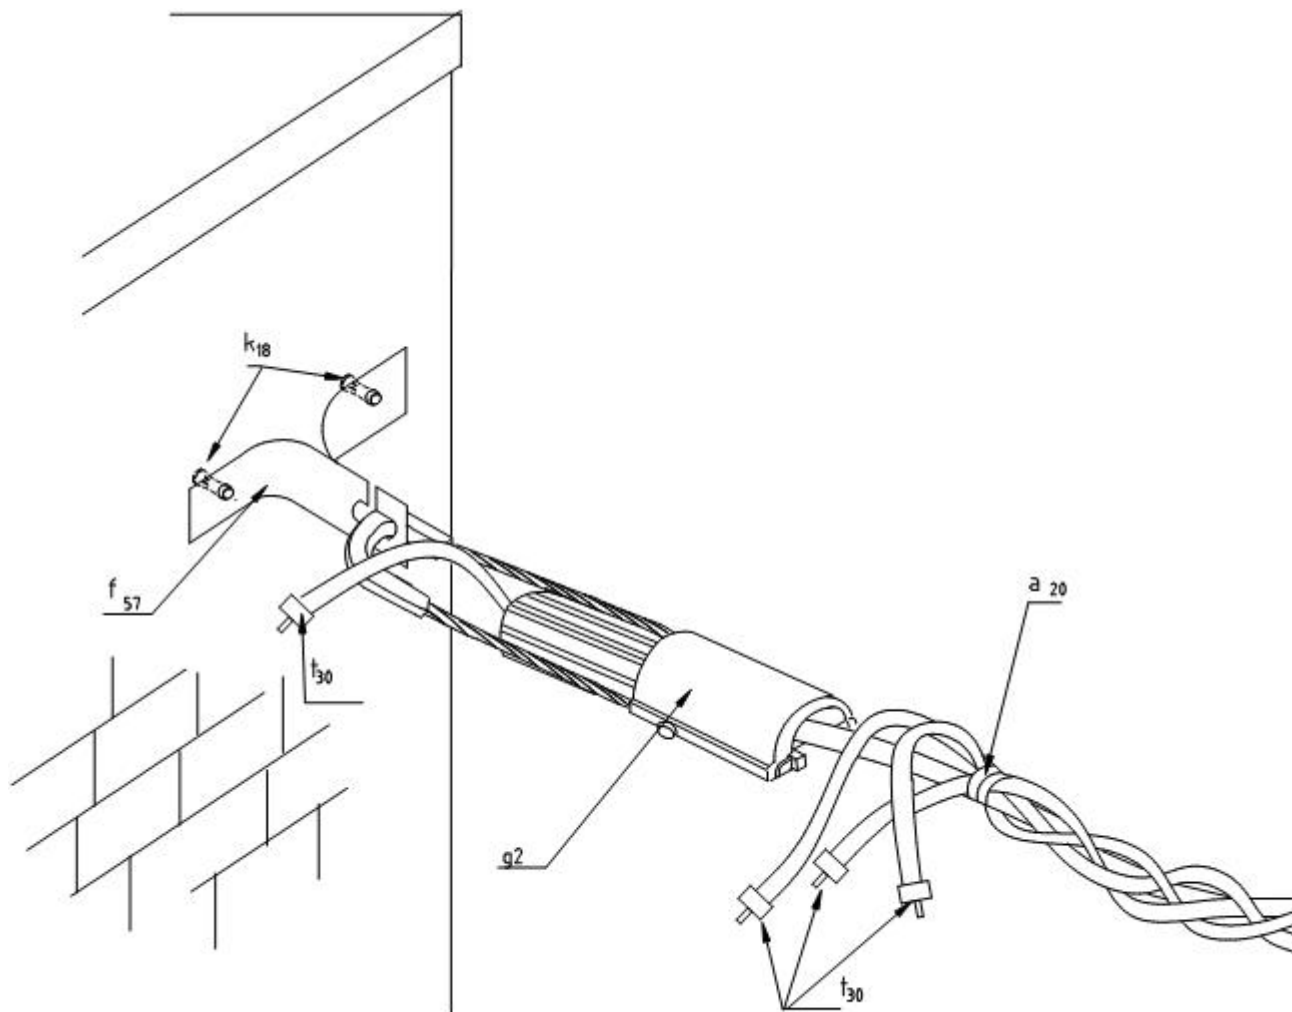

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂₀	2	6762518		Amarre plástico para cable trenzado
f ₅₇	1			Soporte de suspensión red trenzada en muro (1)
g ₂	1		ET354	Grapa de retención aislada para red trenzada de B.T.
k ₁₈₃	2			Ancla de expansión ½"
t ₃₀	4			Tapón sellador de cable 4/0 AWG

ALTERNATIVAS:



(1) Perno de ojo para soporte sobre muros n₃₁ (½" x 1 ½").