



CTU614 Centro de distribución industrial 34,5 kV tipo exterior - Derivación aérea con seccionador fusible


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	22 Septiembre 2009



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>




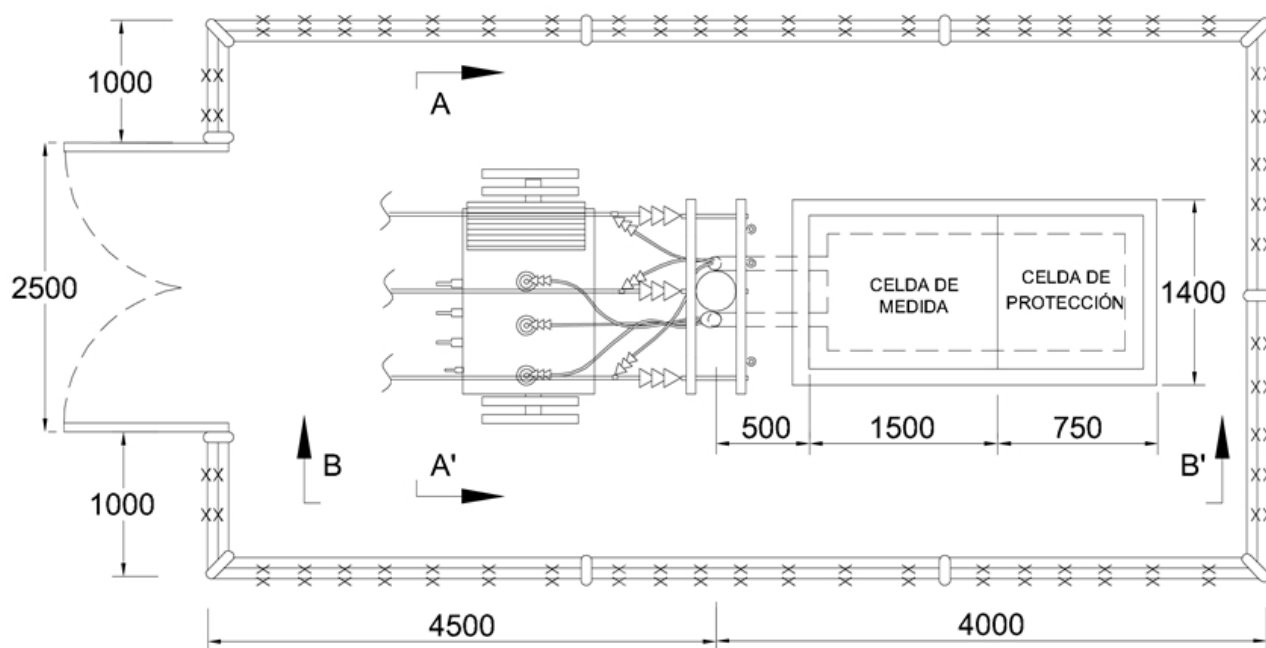

Área: 4500 x 8500 mm²

NOTAS:

- La celda de medida tipo intemperie para 34,5 kV, se debe localizar de tal forma que se facilite el ingreso, revisión de los equipos y medidores al personal de Enel Colombia, sin necesidad del ingreso al patio de conexiones.
- La trampa de aceite del transformador se indica en la norma [CTU 610](#).

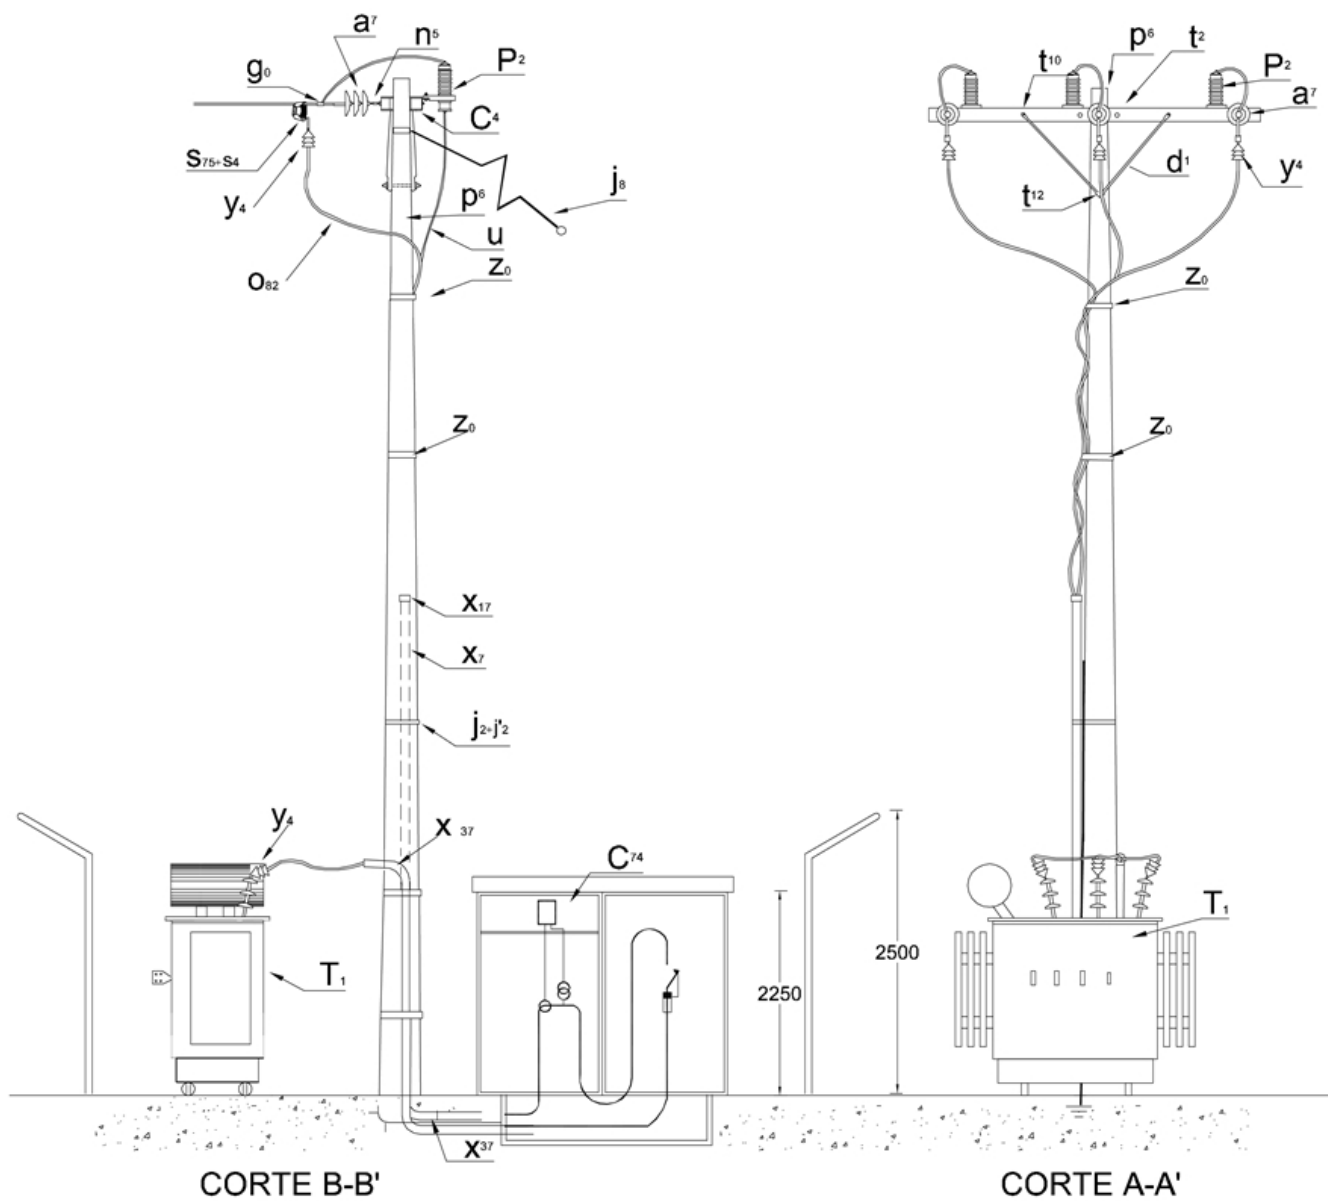

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a_7	9	6762219	E-MT-011	Aislador de suspensión ANSI 52-4
c_4	2	251506	ET 419	Cruceta de madera inmunizada de 2,5 m
C_{74}	1		ET 916	Celda de medida en 34,5 kV tipo intemperie



d ₁	8	6762466	ET 405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
g ₀	3	6762316	ET 350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 6 a 3/0 AWG
j' ₃	4	6764362	ET 450	Hebilla de acero inoxidable de 5/8"
j ₃	4	6762433	ET 450	Metros de cinta de acero inoxidable de 5/8" x 0,03"
j ₈	1			Templete
n ₅	3	6762181	ET 461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
o ₂	12		E-MT-003	Metros de cable ACSR calibre 2/0 AWG
o ₈₂	10		E-MT-002	Metros de cable triplex de cobre 35 kV 2/0 AWG
P ₂	6	6762117	ET 500	DPS - Descargadores de sobretensión de óxido metálico 30 kV 10 kA
p ₆	1	230966	GSS002	Poste de concreto de 12 m 1050 kg
s ₂₆	5			Conector tipo tornillo para puesta a tierra
s ₄	3	274337	ET 301	Conector terminal de compresión tipo vastago, tipo 4
s ₇₅	3		ET 356	Conector tipo cuña
T ₁	1		ET 008	Transformador de potencia de 0,5 a 5 MVA de 34,5 - 11,4 kV ó 34,5 - 13,2 kV ó 34,5 kV - 480 V
t ₁₀	4	6762213	ET 457	Tornillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t ₂	2	6762255	ET 455	Espárrago de 16 x 508 mm (5/8" x 20")
TC	2		ET 922	Transformador de corriente 36 kV Uso interior
TP	2		ET 923	Transformador de potencial 36 kV Uso interior
u	1			Accesorios para puesta a tierra
x ₁₇	2			Boquilla galvanizada 4"
x ₃₇	3			Codo galvanizado 4" x 90
x ₇	6	6762440	ET 601	Metros de tubo galvanizado 4"
y ₁₂	12		ET 701	Terminal preformado uso interior 35 kV para cable 2/0 AWG
y ₄	3		ET-703	Terminal preformado tipo exterior para 35 kV
z ₀	1		ET 431	Abrazadera de una salida para sujeción de cables al poste
c ₇₈	1			Celda con seccionador de protección en SF6 - 34,5 kV Tipo intemperie



NOTAS

- La grapa terminal tipo recto g_0 es una referencia y depende del calibre del conductor utilizado.
- Los conductores de enlace entre equipos serán en el mismo calibre o capacidad del circuito de llegada.