



# **CTU610 Obra civil de la trampa de aceite en subestaciones industriales de 34,5 kV tipo exterior**

## **NORMA TÉCNICA**





| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
|-------------|----------------------|
| 2           | 03 Agosto 2018       |



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





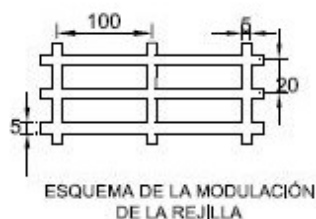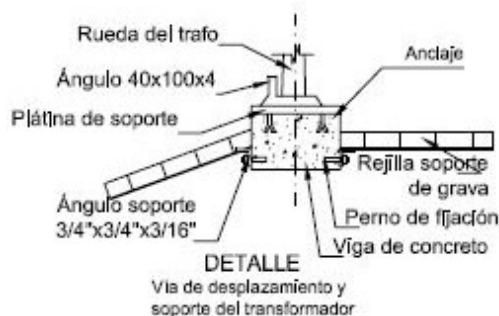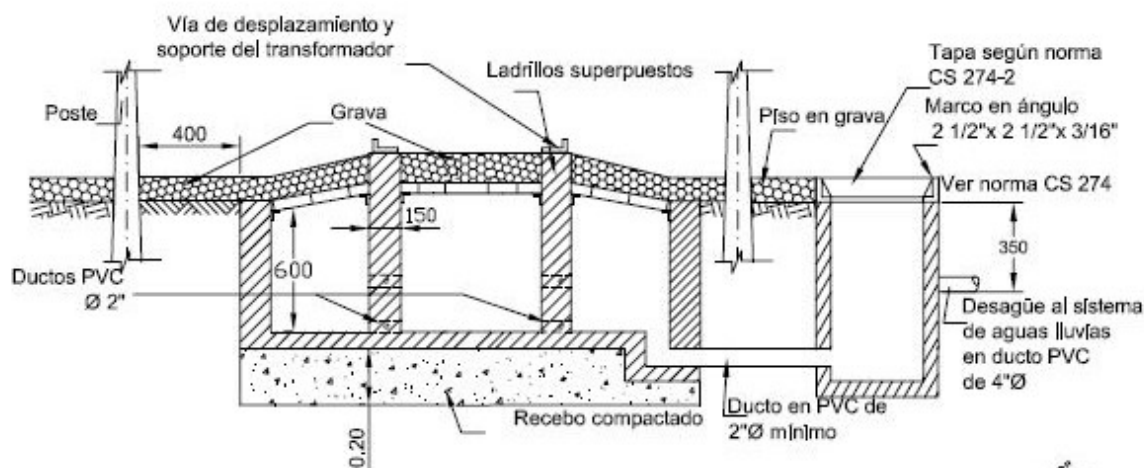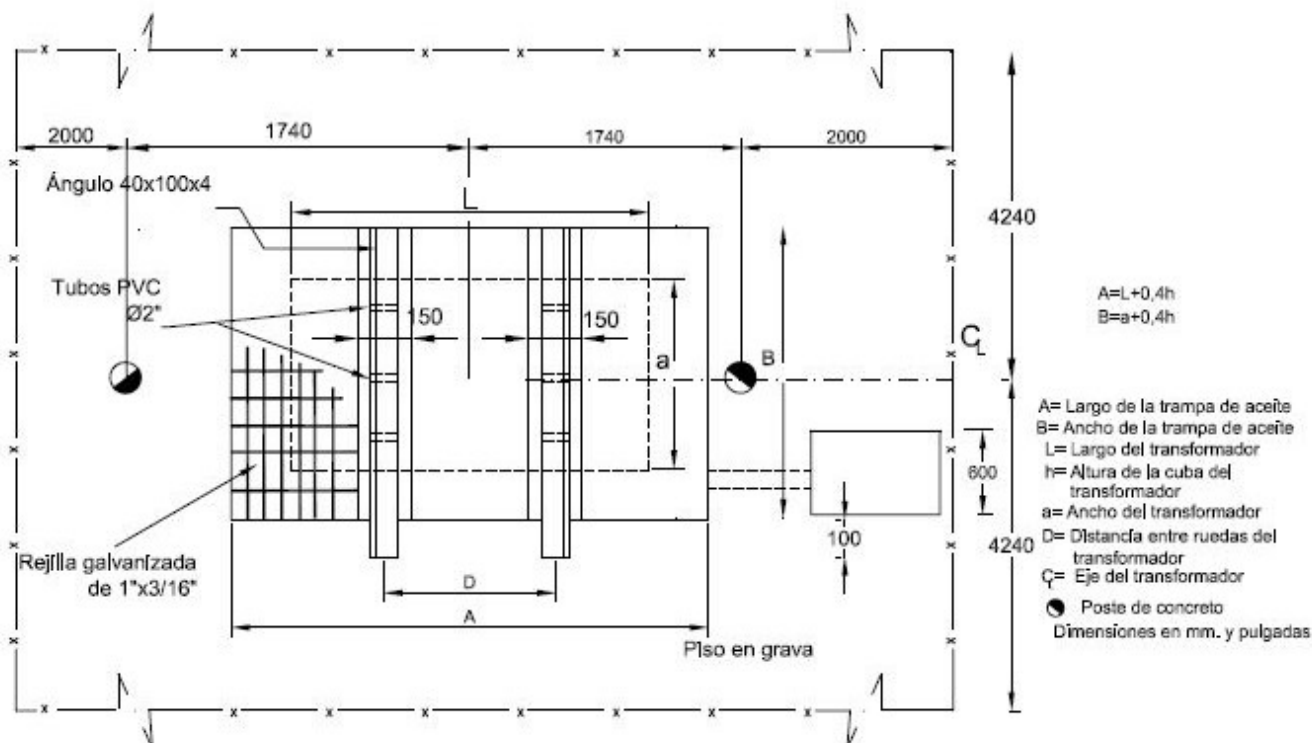

**Notas:**

1. Dimensiones en milímetros.
2. Todo transformador con aceite dieléctrico cuya capacidad sea igual o superior a 112,5 kVA deberá tener un foso para el aceite con capacidad de contener el 100 % del volumen total de aceite del transformador a instalar.