



CTR631 Centro de transformación rural 34,5 Kv. Obra civil. Cimiento para el transformador de potencia



NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	15 Marzo 1999




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>




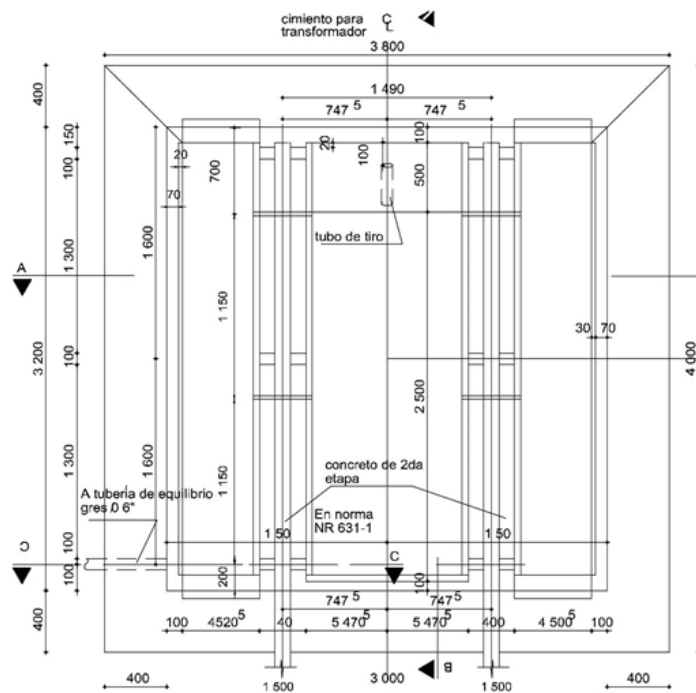


TUBO DE TIRO GALVANIZADO
Esc: Sin

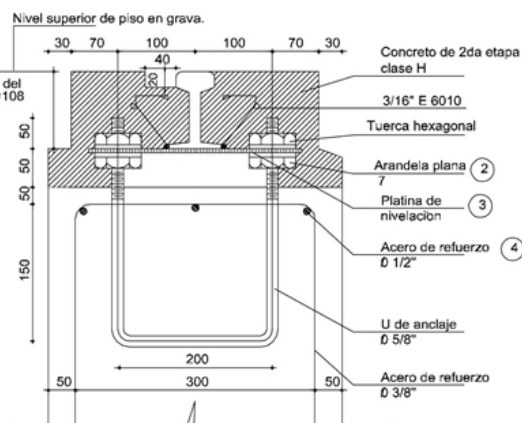


DETALLE 1 DE ANCLAJE DE RIEL
Esc: Sin

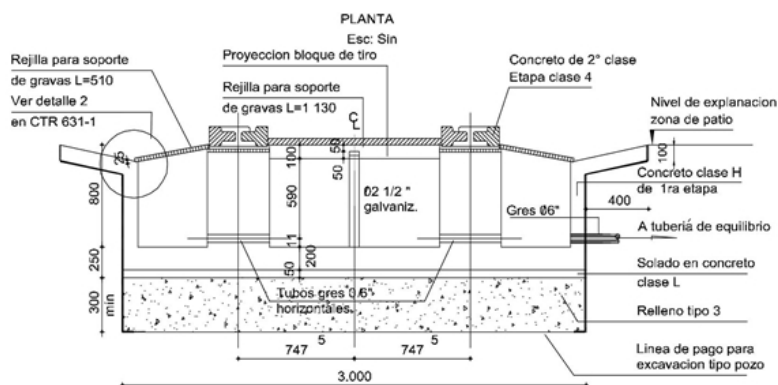


CORTE A-A
Esc: Sin

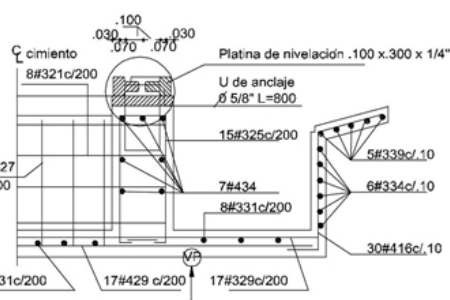

REFUERZO CORTE A-A

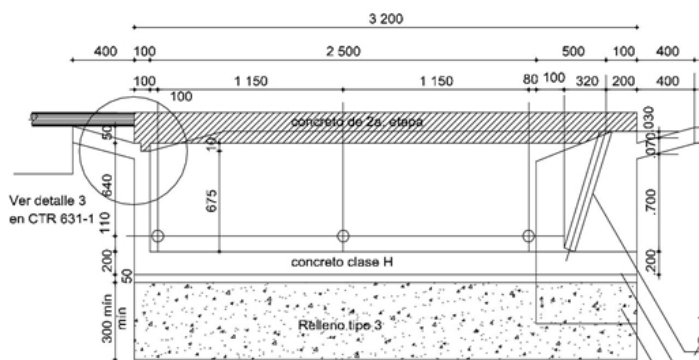

CORTE B-B
Esc: Sin

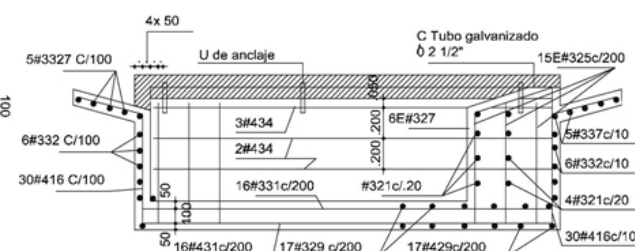

REFUERZO CORTE B-B
Esc: Sin