



CTR634 Centro de transformación rural 34,5 kV. Obra civil. Canaletas y cimentaciones. Patio de conexiones


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	25 Marzo 1999



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



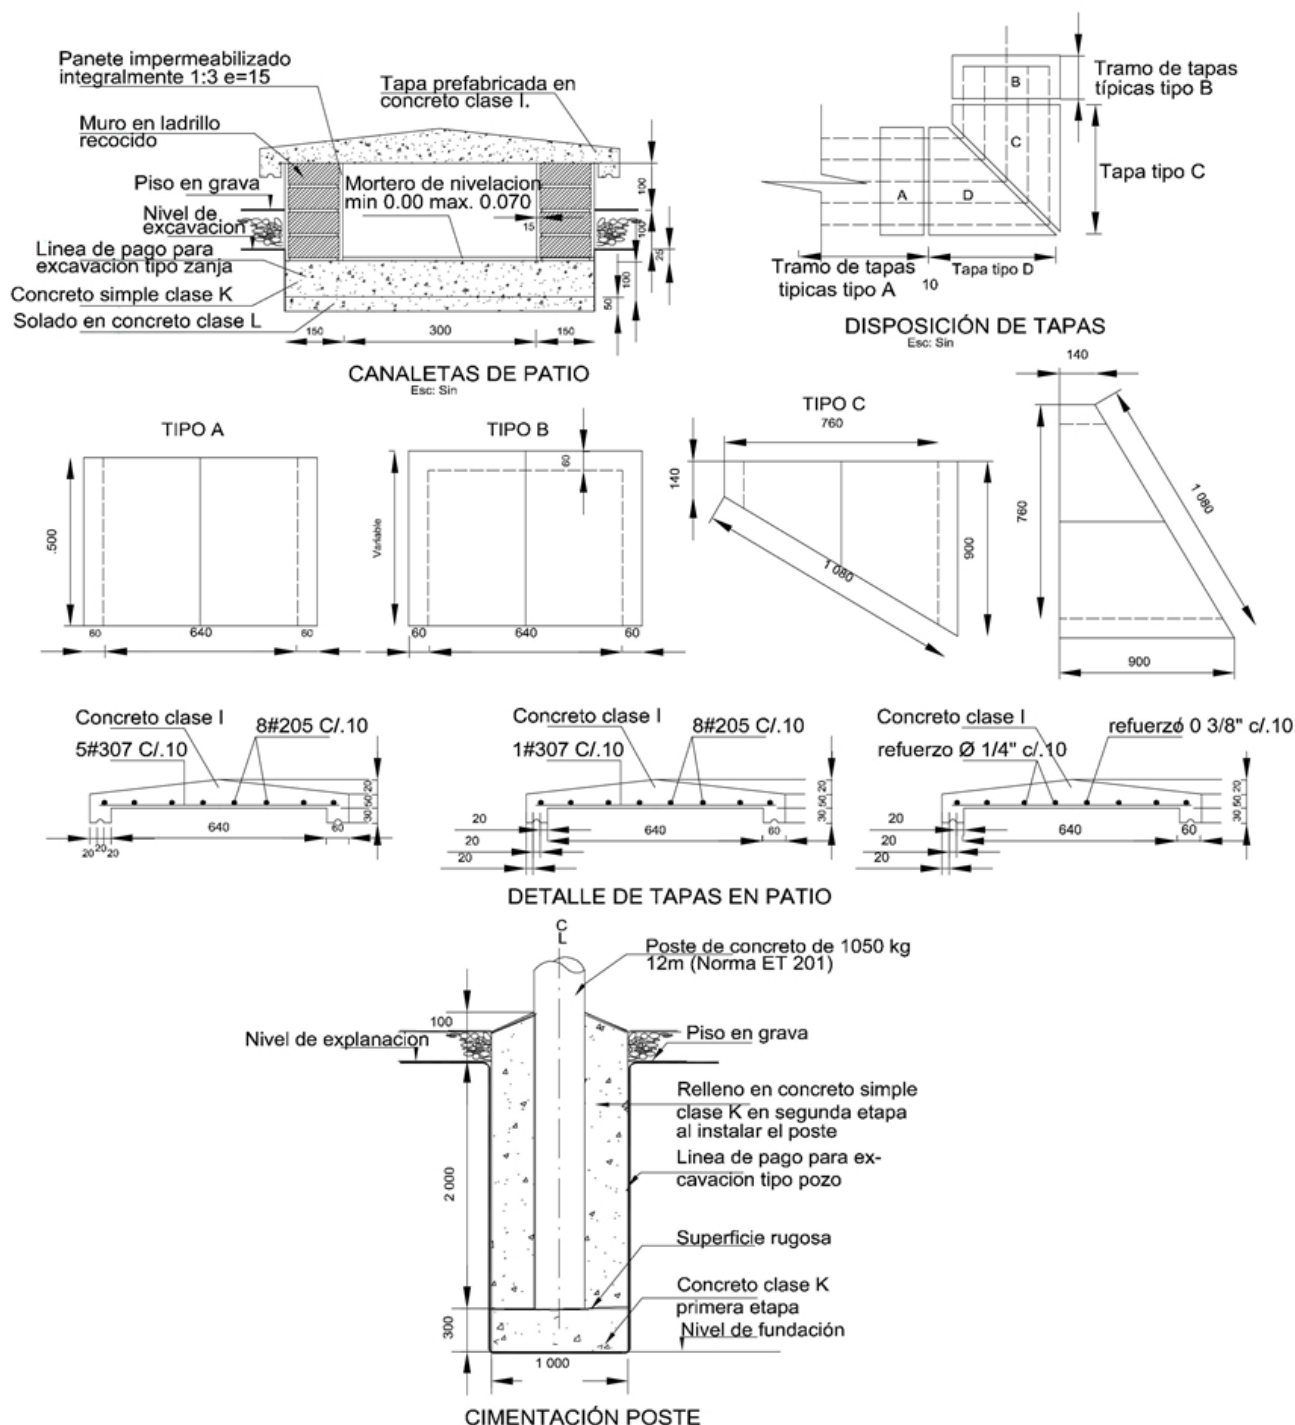

ESPECIFICACIONES

- 1- Las varillas corrugadas deben cumplir con la especificación A-615 y las varillas lisas deben cumplir con la especificación A-37.
- 2- Los concretos clase (H-I), K y L deben tener una resistencia a la compresión a los 28 días de 3 000, 2 500 y 1 400 P.S.I. respectivamente.



NOTAS

- 1- Dimensiones en mm y pulgadas.
- 2- Las excavaciones son en cajón tipo zanja y/o tipo pozo.