



AP860 Contactor para control múltiple de alumbrado público


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	22 Julio 2011




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>




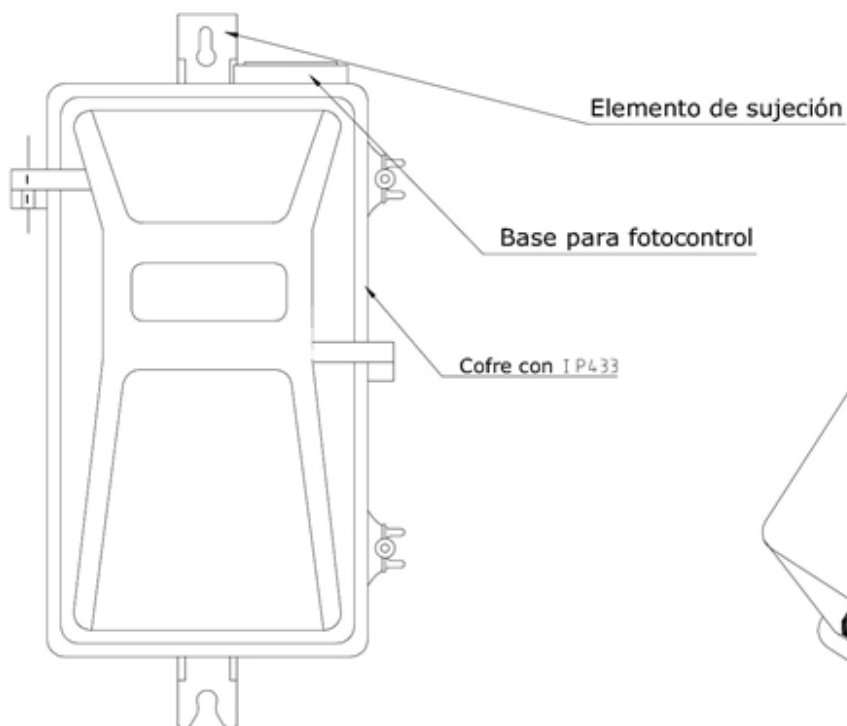

VISTA FRONTAL

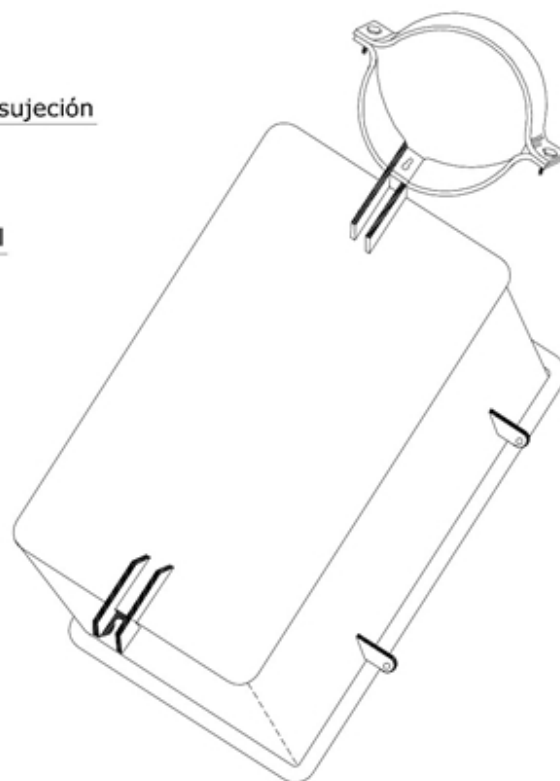

DETALLE DE ABRAZADERA

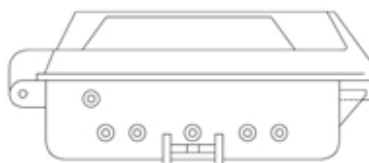

VISTA INFERIOR

Codigo SAP	Descripcion del material	Uso con fotocontrol
	Contactador para control multiple de A.P. 2x60, 105 - 170 V	NA. 105 - 285 V, 1800 VA
	Contactador para control multiple de A.P. 3x60 ó 3x100 A, 480 - 277 V	NA. 105 - 285 V, 1800 VA



6762141	Contactor para control multiple de A.P. 2x30 A, 105 - 170V	NA. 105 - 130 VA
---------	--	------------------

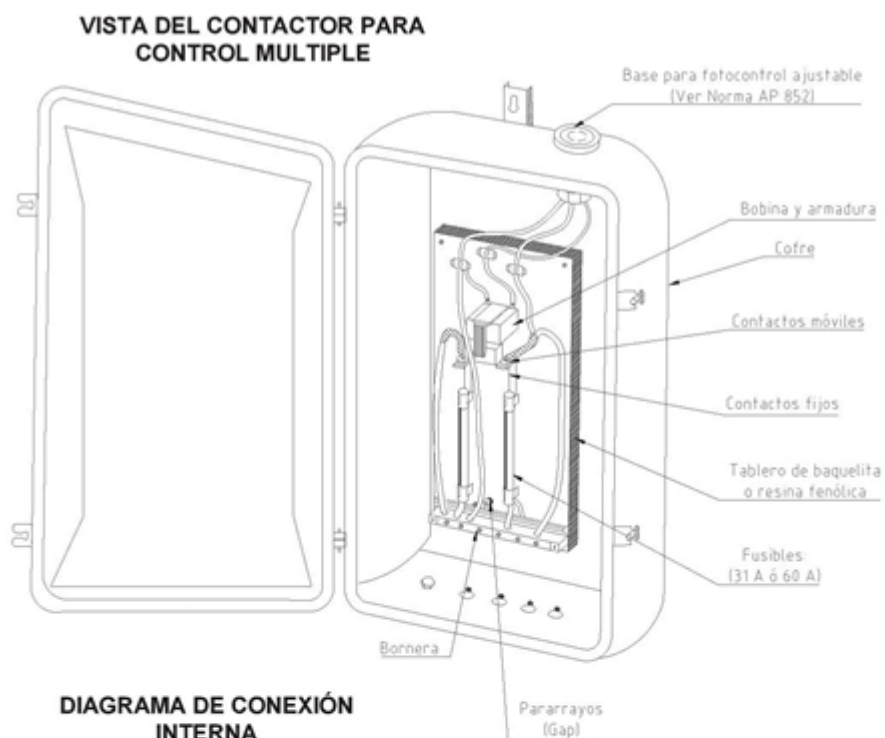


DIAGRAMA DE CONEXIÓN INTERNA

