



# AP280 Caja de inspección para alumbrado ornamental comunal

## NORMA TÉCNICA

| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
|-------------|----------------------|
| 1           | 01 Mayo 2000         |






Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





## PLANTA DE CAJA CON MARCO

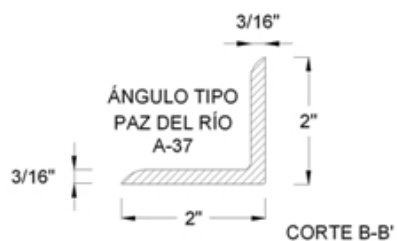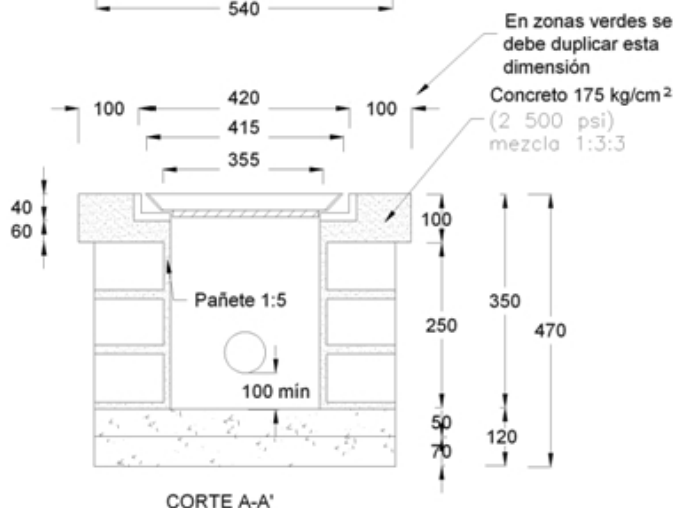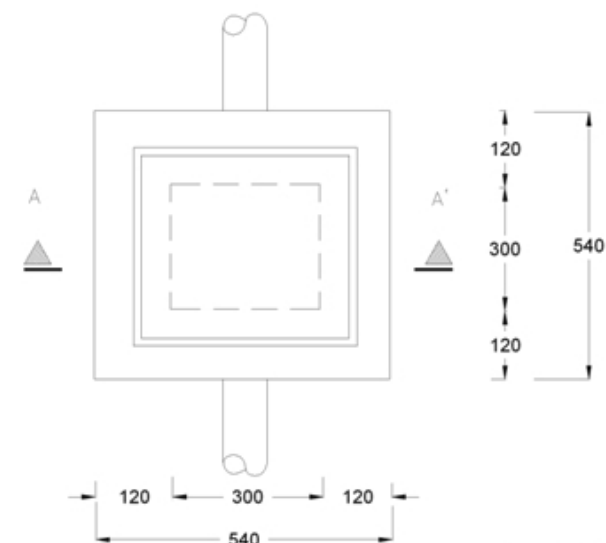

### Nota:

Dimensiones en milímetros y pulgadas

### Usos:

- Se utiliza en zonas verdes de conjuntos cerrados y en andenes angostos para cableado del alumbrado comunal.
- Puede utilizarse hasta dos ductos de 1 1/2".

