



AP172 Diagrama de un circuito subterráneo de alumbrado público de vías arterias V0-V1-V2-V3 tensión 380/220 V y 480/277 V NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	22 Julio 2011




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>






RED AÉREA DE M.T

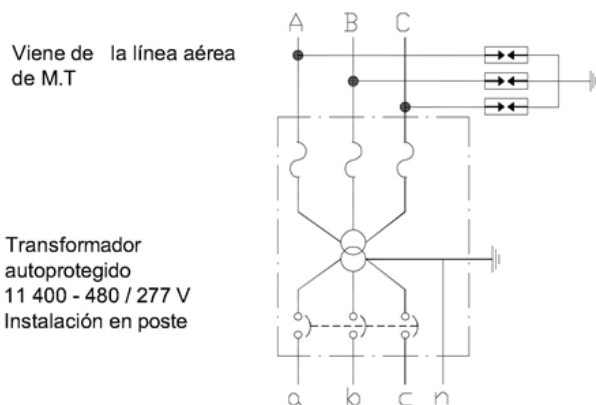


RED SUBTERRÁNEA DE M.T

Viene del seccionador de maniobras

Transformador de pedestal
11 400 - 480 / 277 V
Norma CTS 520
También se instala en local cubierto.

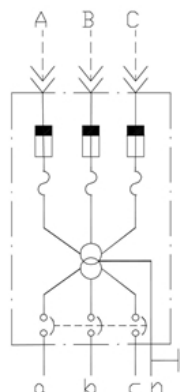


CIRCUITOS SUBTERRÁNEOS EXISTENTES A 480 / 277 PARA ALUMBRADO PÚBLICO

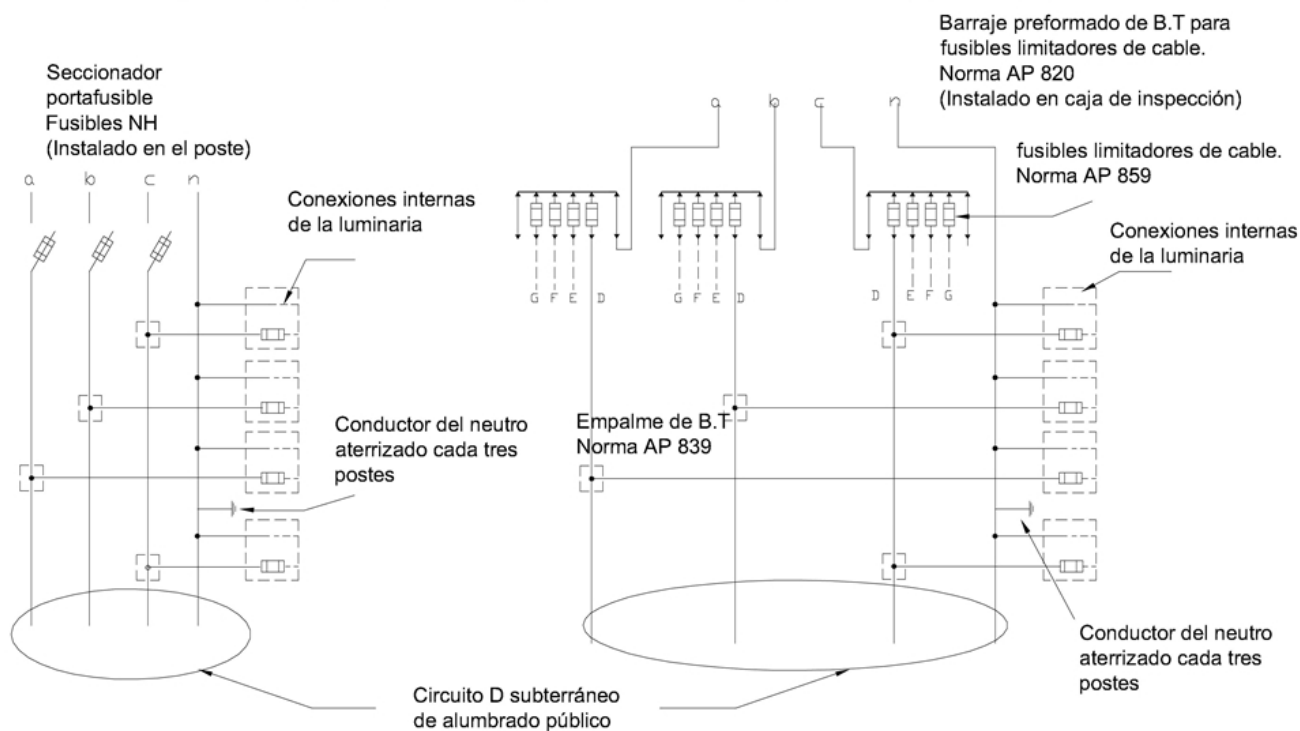




RED AÉREA DE M.T

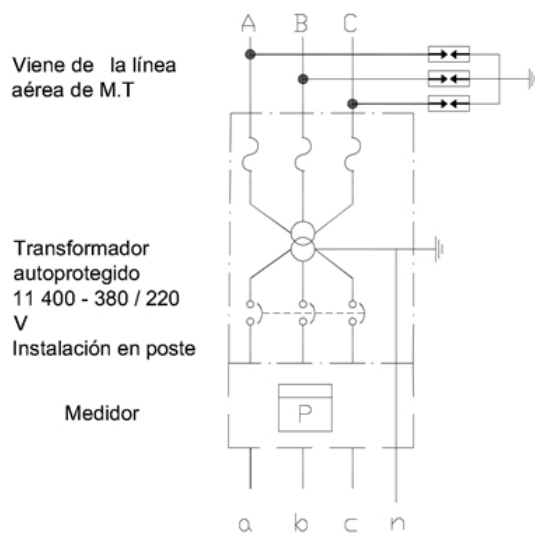

RED SUBTERRÁNEA DE M.T

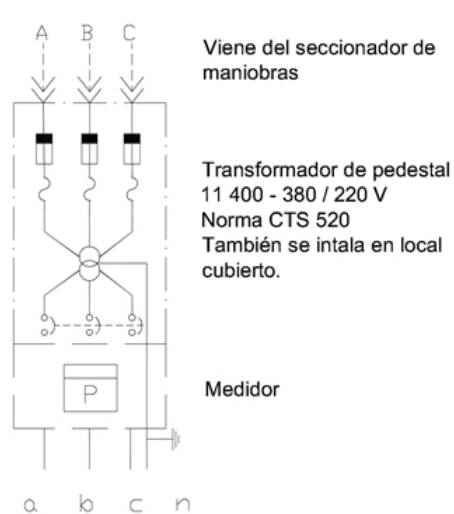

CIRCUITOS SUBTERRÁNEOS A 380 / 220 PARA ALUMBRADO PÚBLICO

