



AP600 Pintura para poste de alumbrado público. Nuevos y existentes

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	26 Abril 2004





Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





POSTE METÁLICO

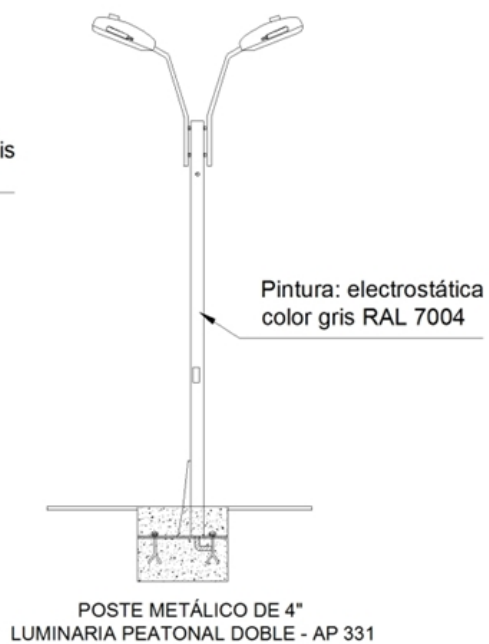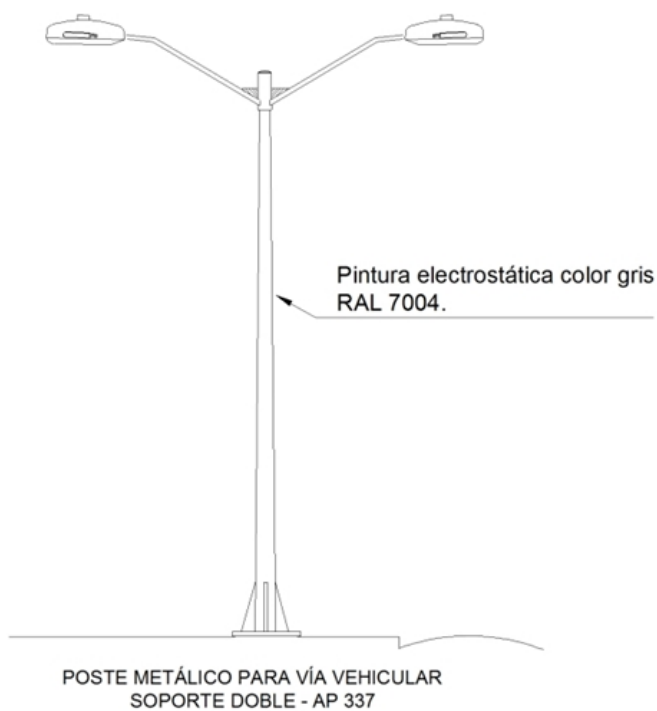


Base para postes metálicos
no galvanizados:

Debe utilizarse una mano de pintura anticorrosiva (Aeroflex-primer caoba)



POSTE DE CONCRETO

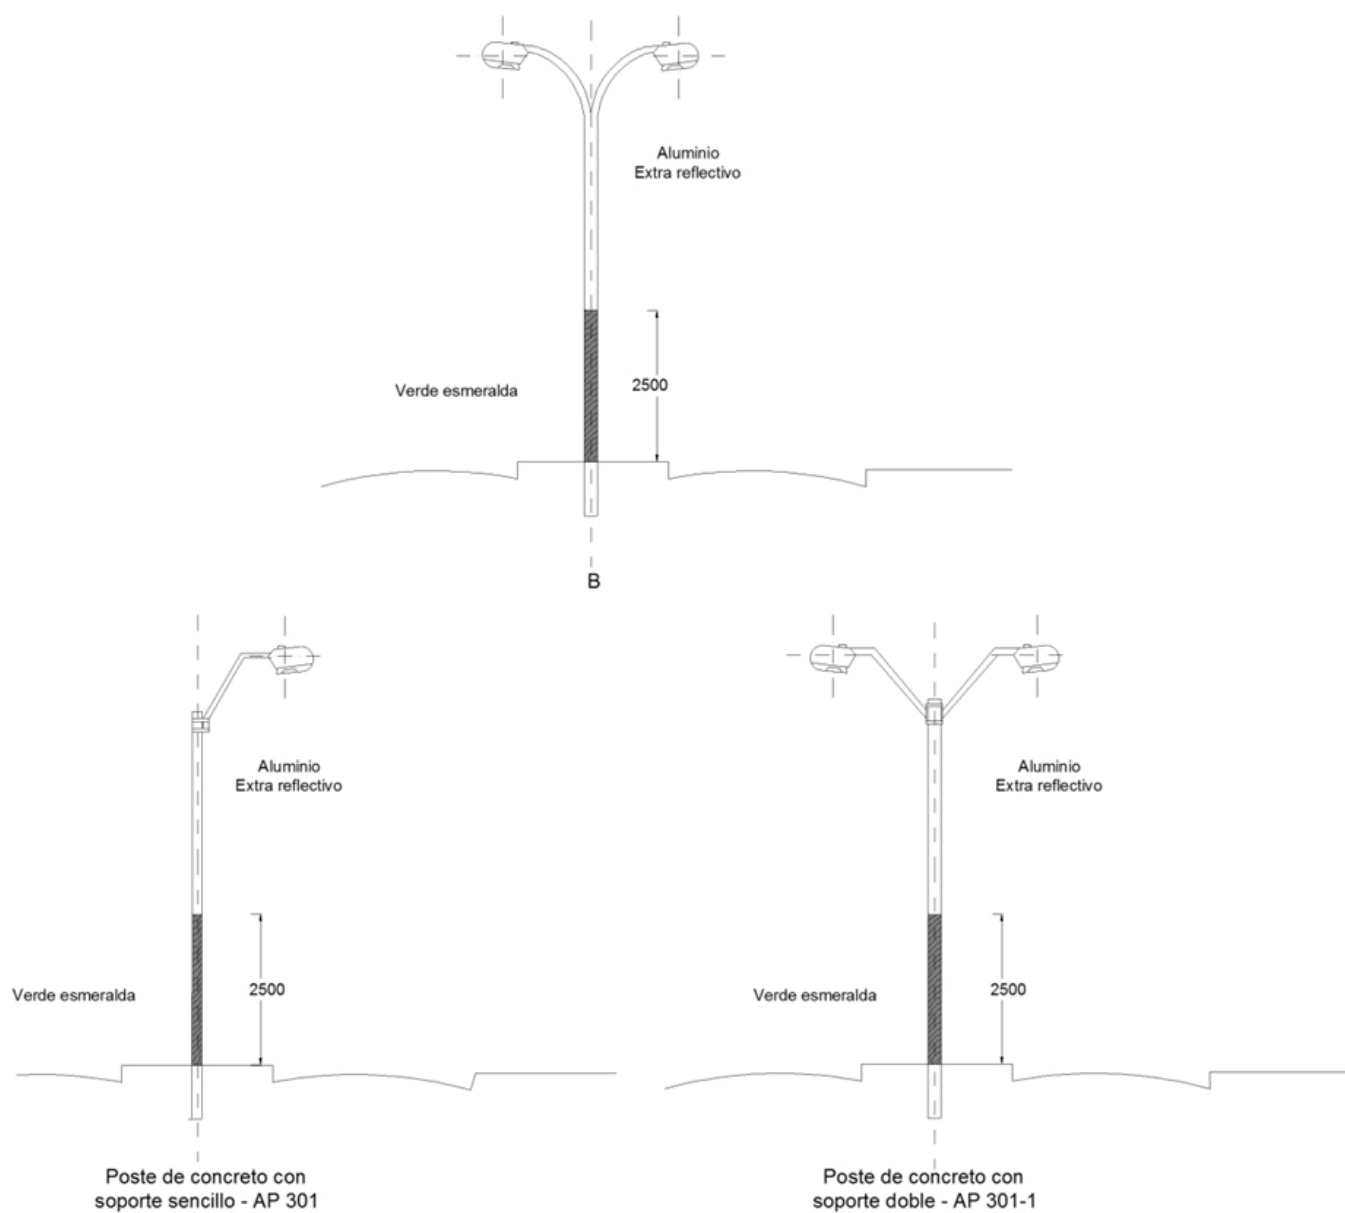

Pintura para poste de concreto:

En la parte superior del poste aplicar dos capas de aluminio extrareflectivo (ECP-100) sin diluir. En la parte inferior del poste un zócalo de 2,5 m en color verde esmeralda con dos capas de esmalte sintético para exteriores (pintulux) sin diluir.