



AP522 Centro de transformación de pedestal. Elementos preformados de conexión (Frente muerto)

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	02 Julio 2013






Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>





TERMINAL TIPO BUJE 600 A

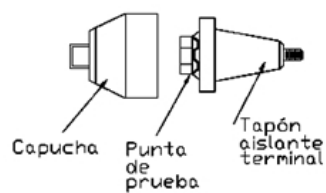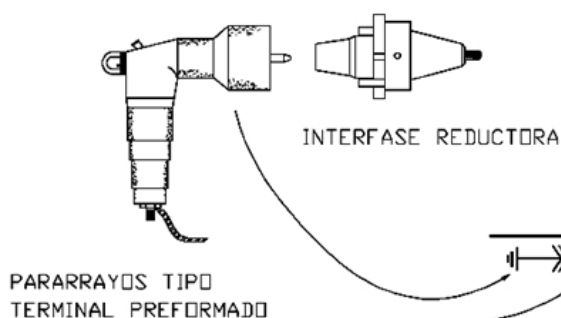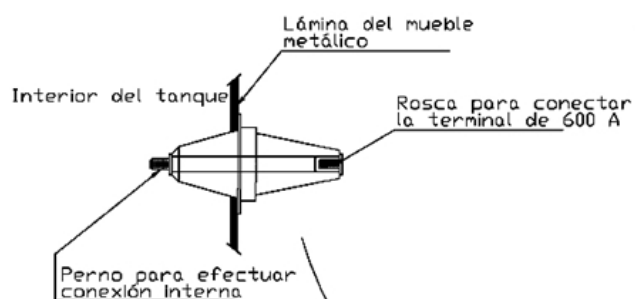

Terminal tipo T 600 A
(Norma CS 336)

TERMINAL TIPO BUJE 200 A





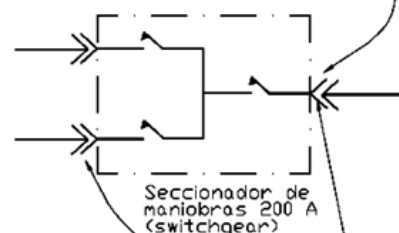


DIAGRAMA UNIFILAR

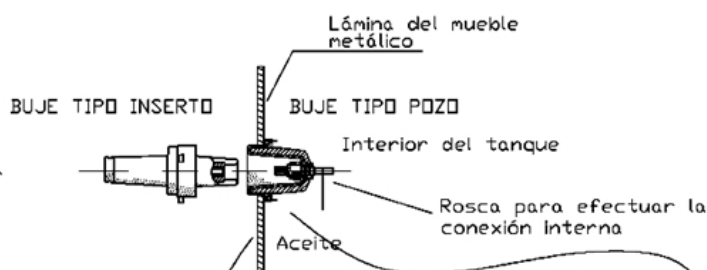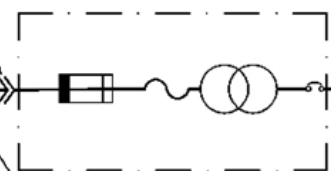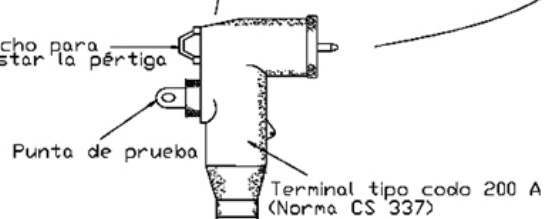

Transformador de pedestal

Seccionador de maniobras 600 A
(switchgear)



Nota: La presente norma aplica para instalaciones existentes.