



AP535-1 Centro de transformación subterráneo. Caja de inspección para transformador ocasionalmente sumergible. Vista de planta


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	01 Noviembre 2023



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



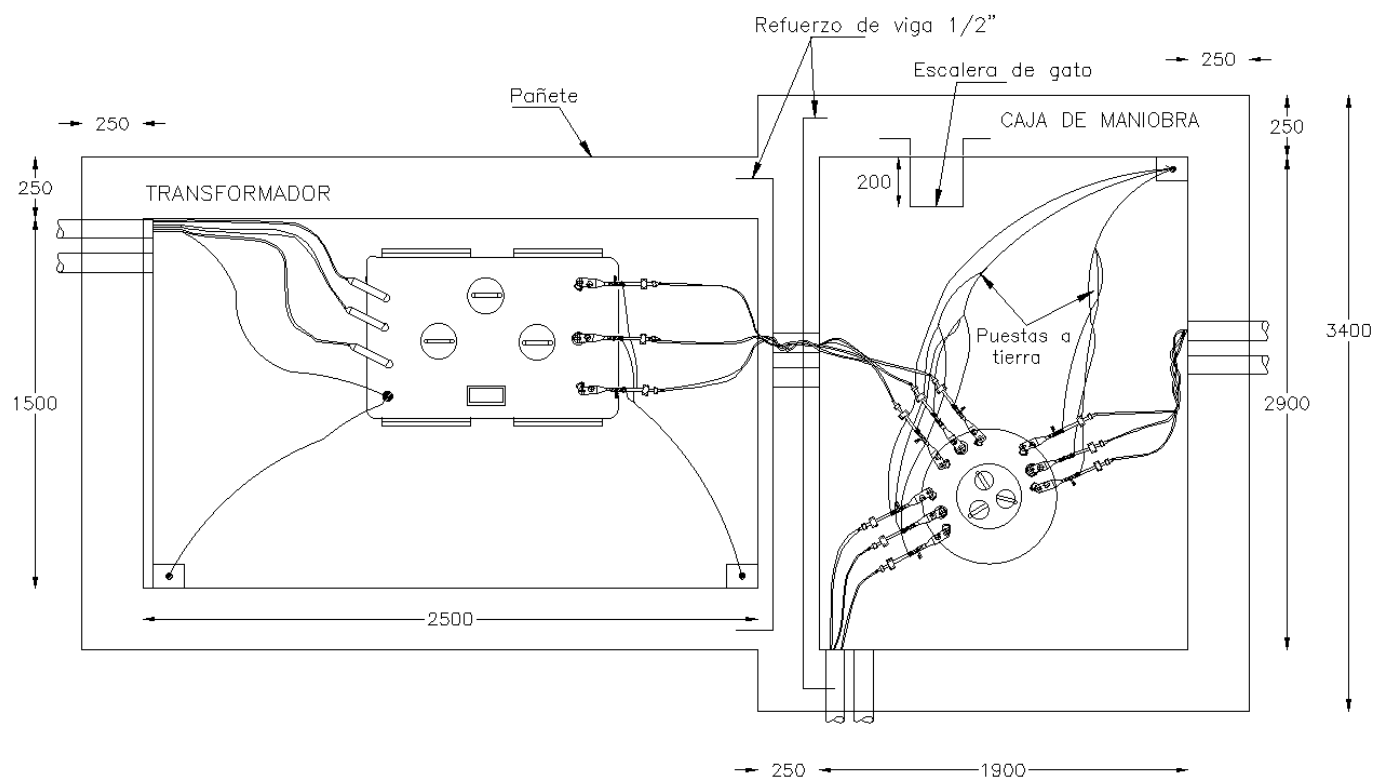

NOTAS:

- Dimensión en milímetros y pulgadas.
- La caja de [inspección](#) para el transformador de hasta 75 kVA será de 1.5x2.5x1.8 m.
- Para el [seccionador](#) de maniobras se debe usar la caja de [inspección](#) indicada en la [CS290](#).