



CTS535-2 Centro de transformación subterráneo. Caja de inspección, corte


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
3	10 Marzo 2022



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



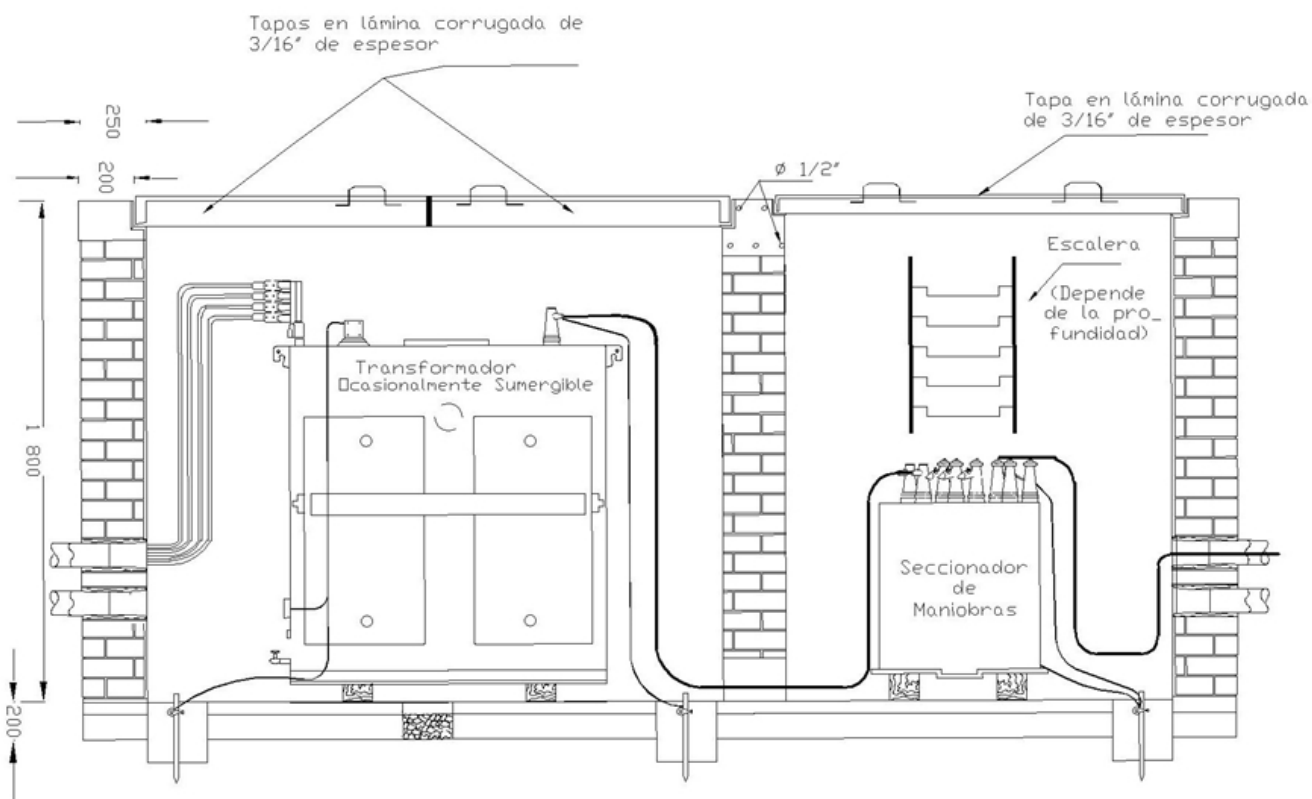

NOTAS:

- Dimensión en milímetros y pulgadas.
- El [seccionador](#) de maniobras debe quedar lo mas superficial posible para que se opere con el personal ubicado en el andén. Deberá cumplir con la [especificación técnica ET-512](#)
- El tamaño de la caja de [inspección](#) del transformador será acorde al tamaño del transformador, la cota indicada es una referencia.
- Para el [seccionador](#) de maniobras se debe usar la caja de [inspección](#) indicada en la [CS290](#) en sus dos alternativas.
- Ver [CS290-5](#) Escalera de gato recubierta para ingreso a cajas de inspección. No se admite escalera de gato sin recubrimiento como se especifica en CS290-5.