



FIG 5.1 Configuración centros de transformación de distribución de M.T. (Nivel 2)


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
FIG 5.1	13 Octubre 2002



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



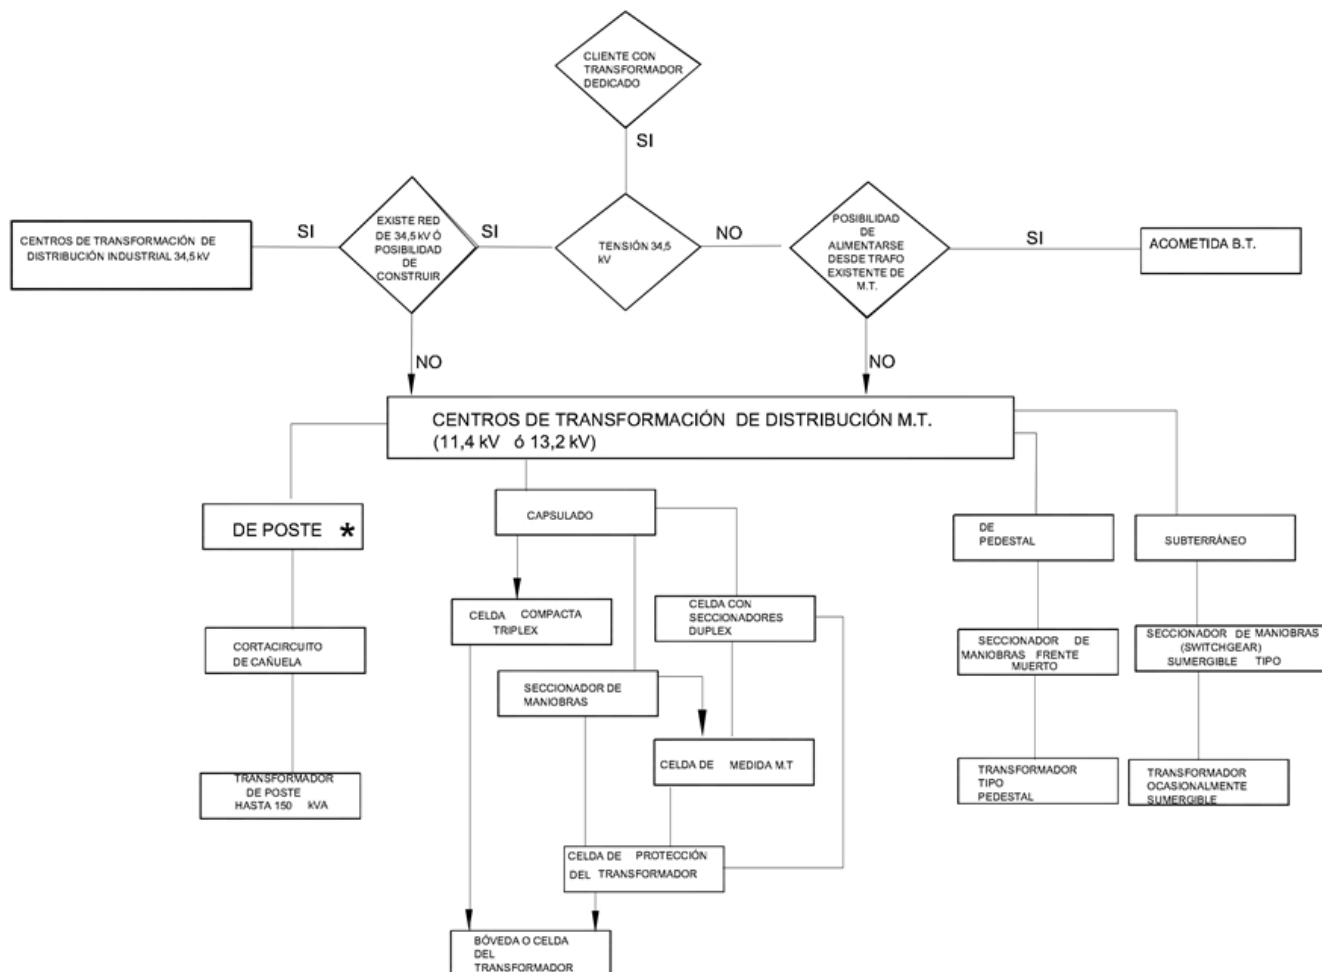

* No se instalan en estratos 4,5 y 6 ni en avenidas y vías arterias clasificadas como v0 , v1 , v2 y donde la configuración urbanística no lo permite