



CTS524-1 Centro de transformación de pedestal. Elementos preformados para equipos (Frente muerto)

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
2	04 Octubre 2019






Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>








TERMINAL TIPO BUJE 600 A

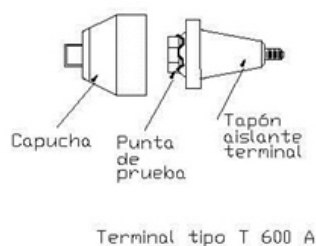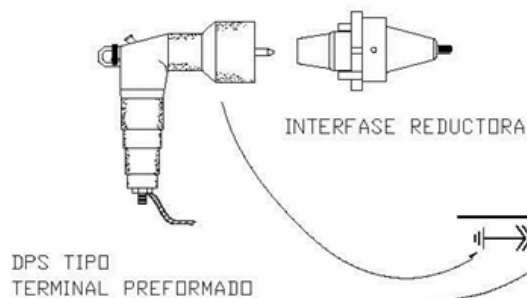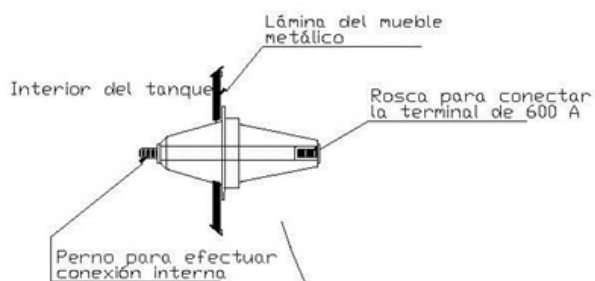

TERMINAL TIPO BUJE 200 A

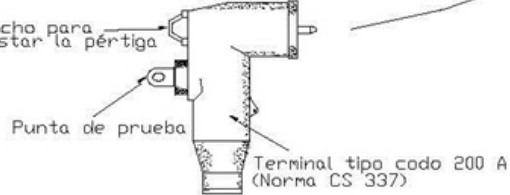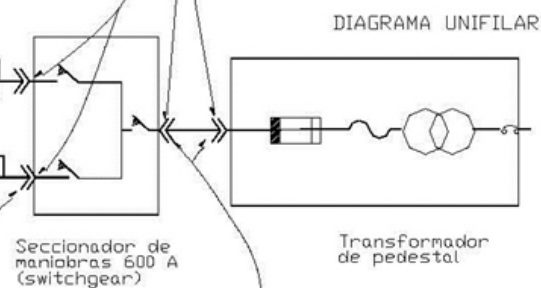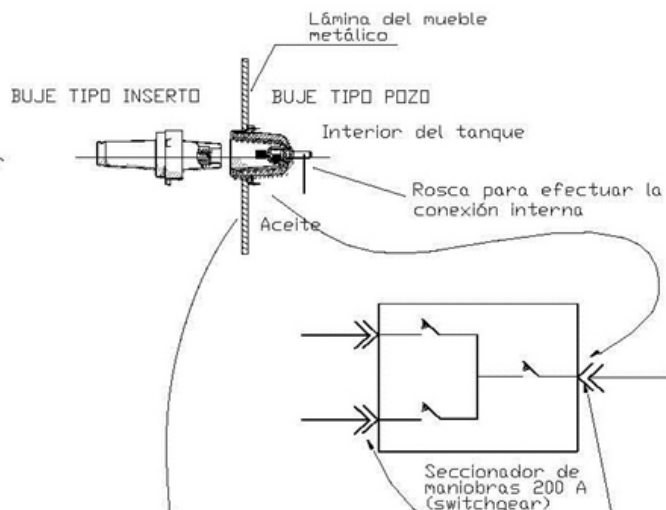

NOTAS:

- Para proyectos nuevos de la red de uso general de Enel Colombia no se permiten transformadores tipo pedestal