



# **CTS551 Diagramas unifilares de centro de transformación industrial tipo interior de 34,5 kV**

## **NORMA TÉCNICA**

<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
1	16 Junio 1999




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>







#### CENTRO DE TRANSFORMACIÓN TERMINAL O EN DERIVACIÓN

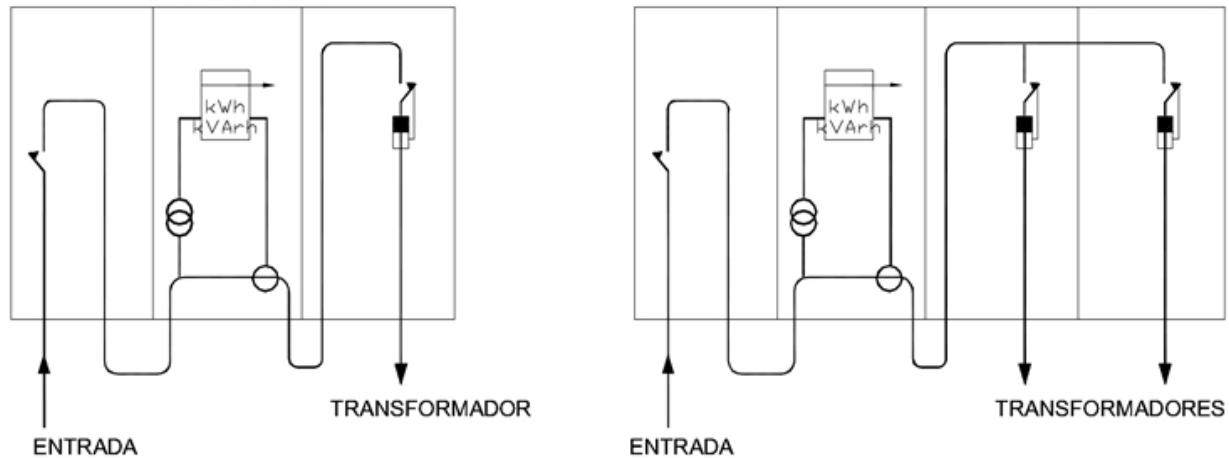

#### CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CON ENTRADA Y SALIDA

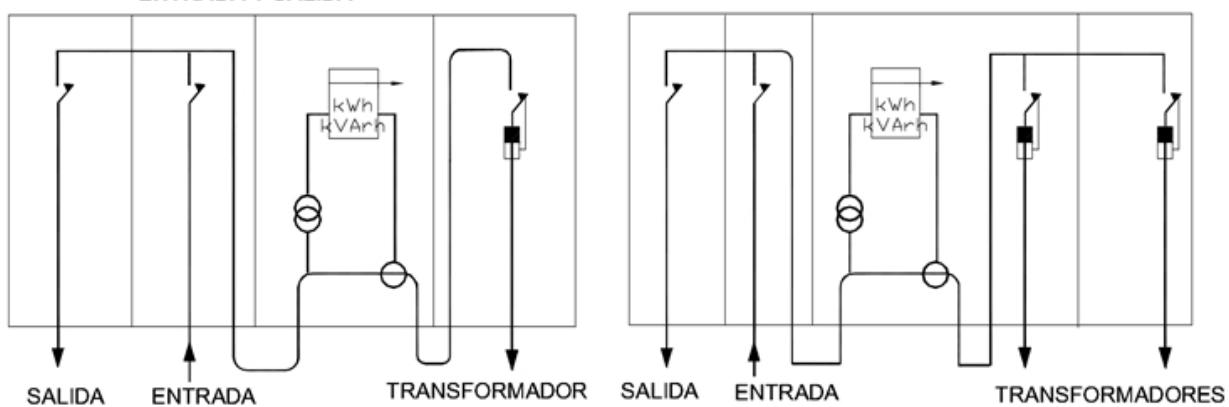

#### CENTRO DE TRANSFORMACIÓN CON SUPLENCIA

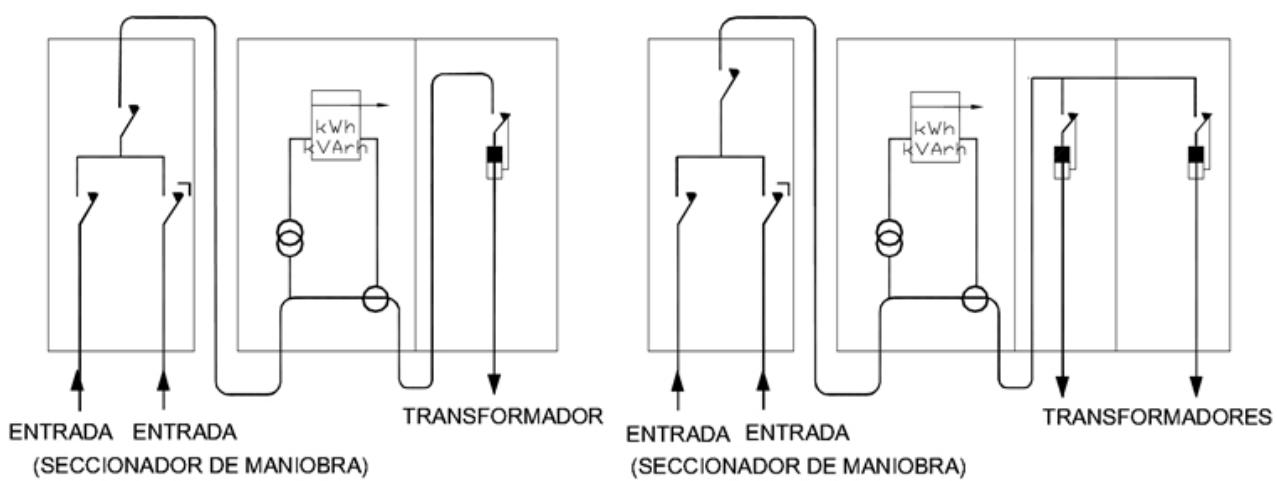



**NOTA:**

Los cables que interconectan la celdas deberán pasar a través de cárcamos.