




# **AE292 Provisional de Obra - Instalación de armario para equipo de medida y transformadores de corriente sobre muro estructural - Acometida y parcial subterránea NORMA TÉCNICA**

| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
|-------------|----------------------|
| 1           | 01 Octubre 2013      |



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



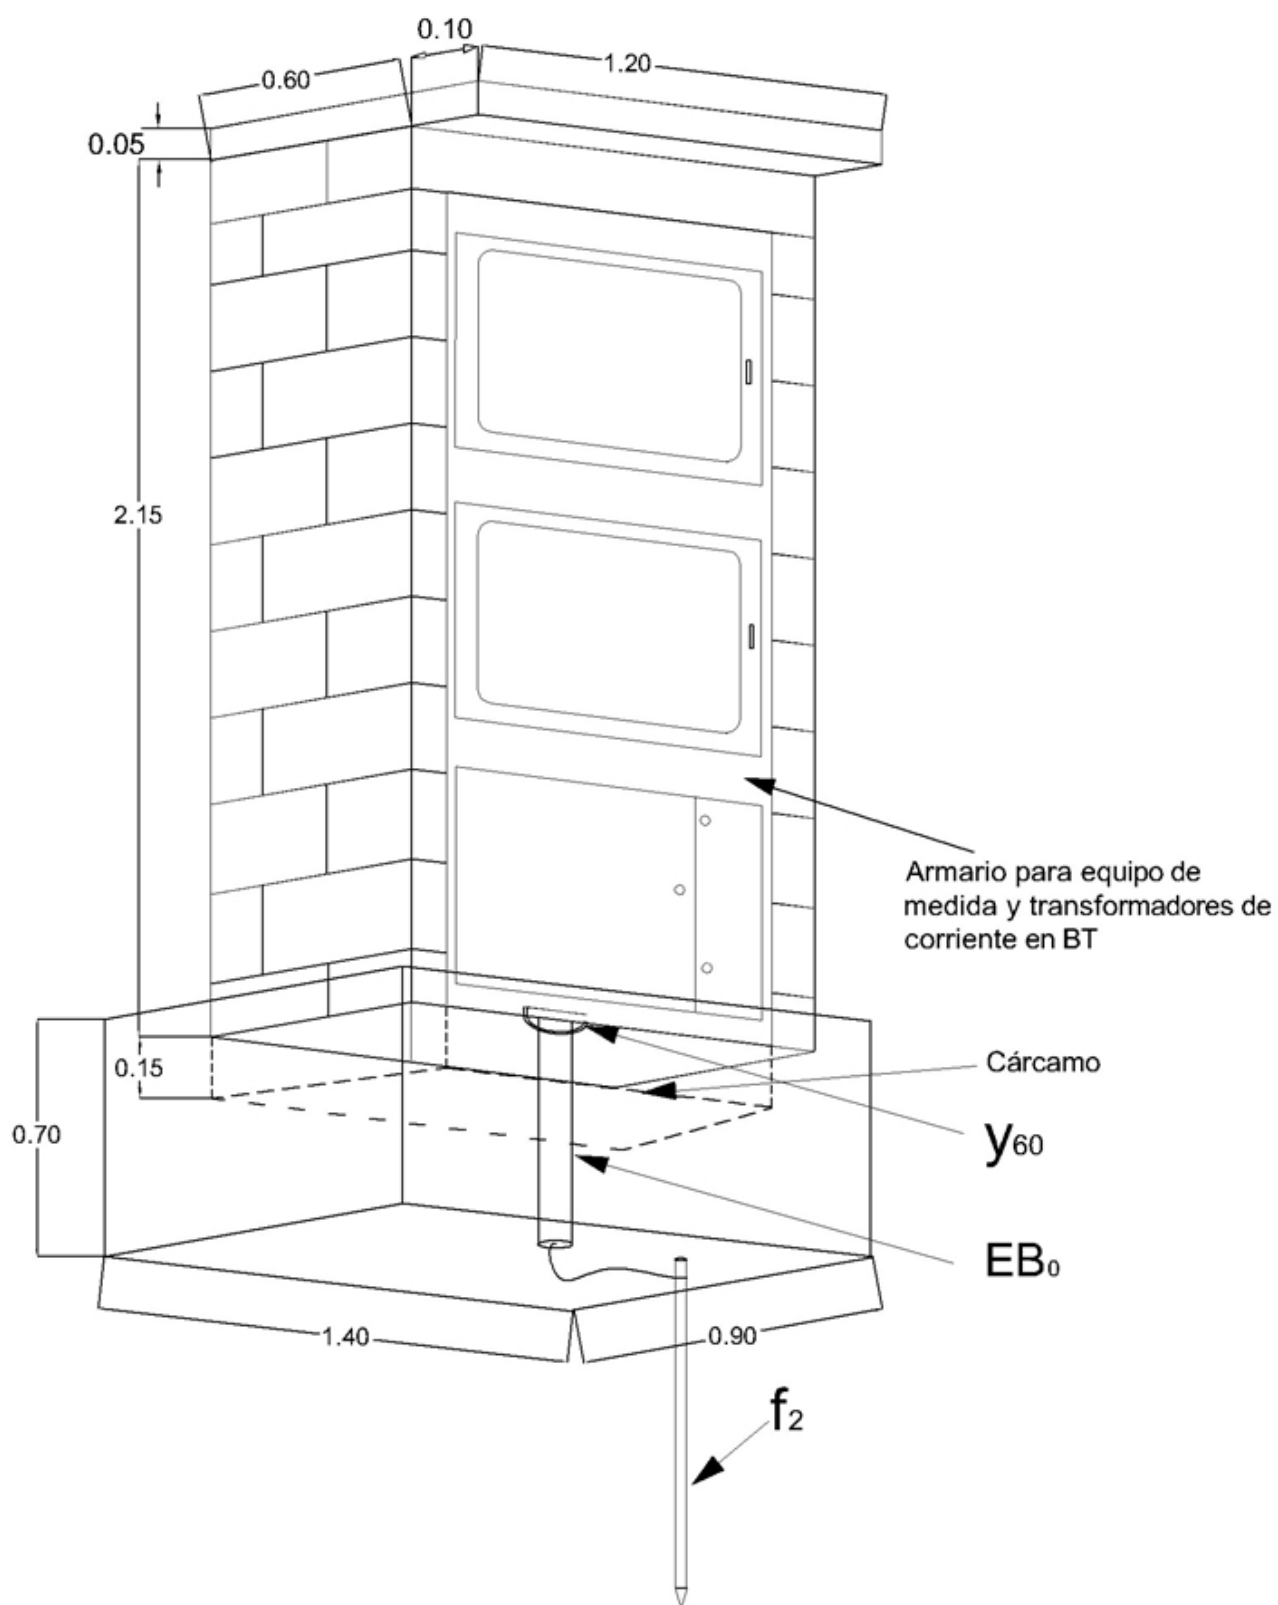



## LISTADO DE MATERIALES

| SÍMBOLO         | CANTIDAD | CÓDIGO SAP | ESP. TÉCNICA | DESCRIPCIÓN                                                                         |
|-----------------|----------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 1        |            | ET914        | Armario para instalación de equipo de medida y transformadores de corriente en B.T. |
| EB <sub>0</sub> | 1,5      |            | ET610        | Metros de ductería PVC tipo liviano de 1/2"                                         |
| f <sub>2</sub>  | 1        | 6762280    | ET490        | Varilla de puesta a tierra 5/8" x 2,44m                                             |
| y <sub>60</sub> | 1        |            |              | Boquilla en PVC de 1/2"                                                             |

### NOTAS:

1. Aquí se está ilustrando cuando la alimentación y la salida del medidor se realizan en forma subterránea.
2. Las dimensiones indicadas están en metros y corresponden a valores mínimos.
3. El calibre de la acometida depende de la carga y de este calibre depende el diámetro de la tubería.
4. El muro debe realizar con ladrillo estructural y varilla de hierro de  $\frac{3}{4}$ ", para garantizar la estabilidad de la instalación.
5. La base del muro debe realizarse en concreto y debe sobresalir del piso 5cm como mínimo.