



AE216 Acometida aérea de B.T. desde caja de acometidas


NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	15 Febrero 2013



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



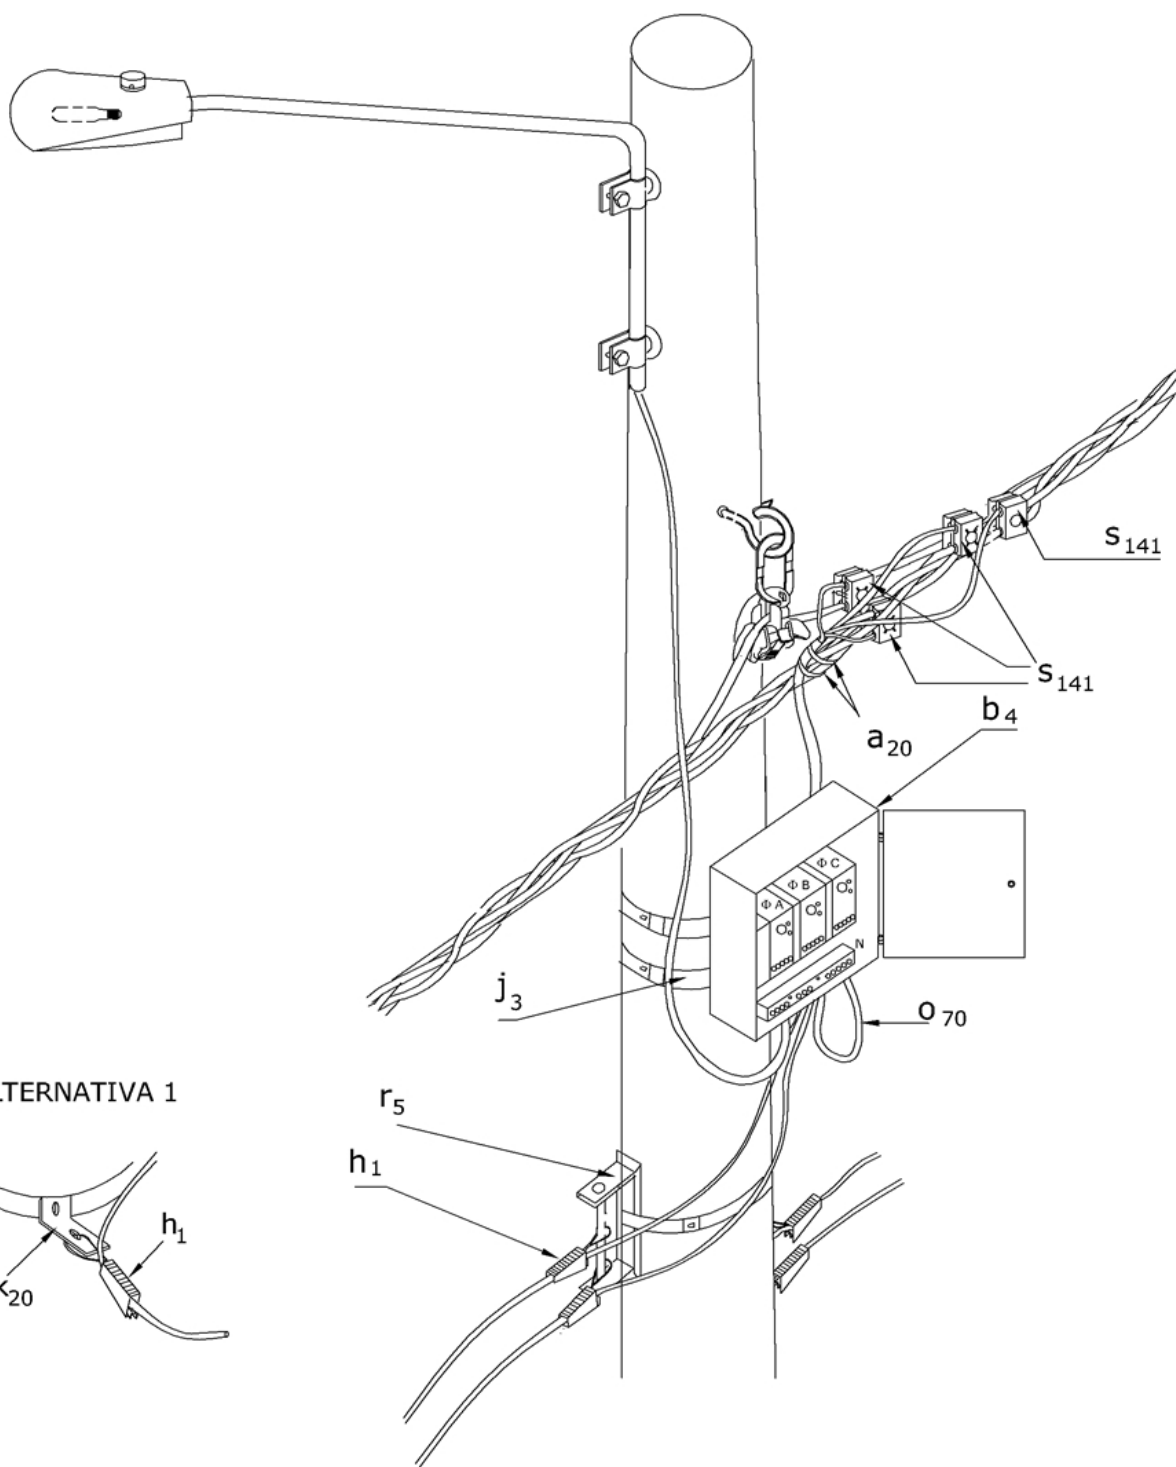

Página 2 de 3



SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP.TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₂₀	2	6762518		Amarre plástico para cable trenzado
b ₄	1	6762318	GSCC019/1	Caja de bornas para derivación de acometidas
h ₁	4	6762323	ET353	Tensor de acometidas
j' ₃	3		ET450	Hebilla de acero inoxidable 5/8"
j ₃	3	6762433	ET450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0.03"
o ₇₀	2	6762499	ET113	Metros de cable de cobre trenzado para derivaciones 3x2+1x4 AWG
r ₅	2	6762220	ET417	Percha porta aislador de un puesto (1)
s ₁₄₁	4		ET306	Conector de tornillo con chaqueta aislante, tipo 2

ALTERNATIVAS:

(1) Soporte para anclaje de acometidas k₂₀ (ET420).

NOTA:

- El número de tensores de acometidas (h₁) depende de la cantidad y calibre de las acometidas en el poste