



# **AE311-1 Alternativa tablero general de acometidas (Llegada al totalizador en barras)**


## **NORMA TÉCNICA**

| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
|-------------|----------------------|
| AE311-1     | 15 Julio 2012        |



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>



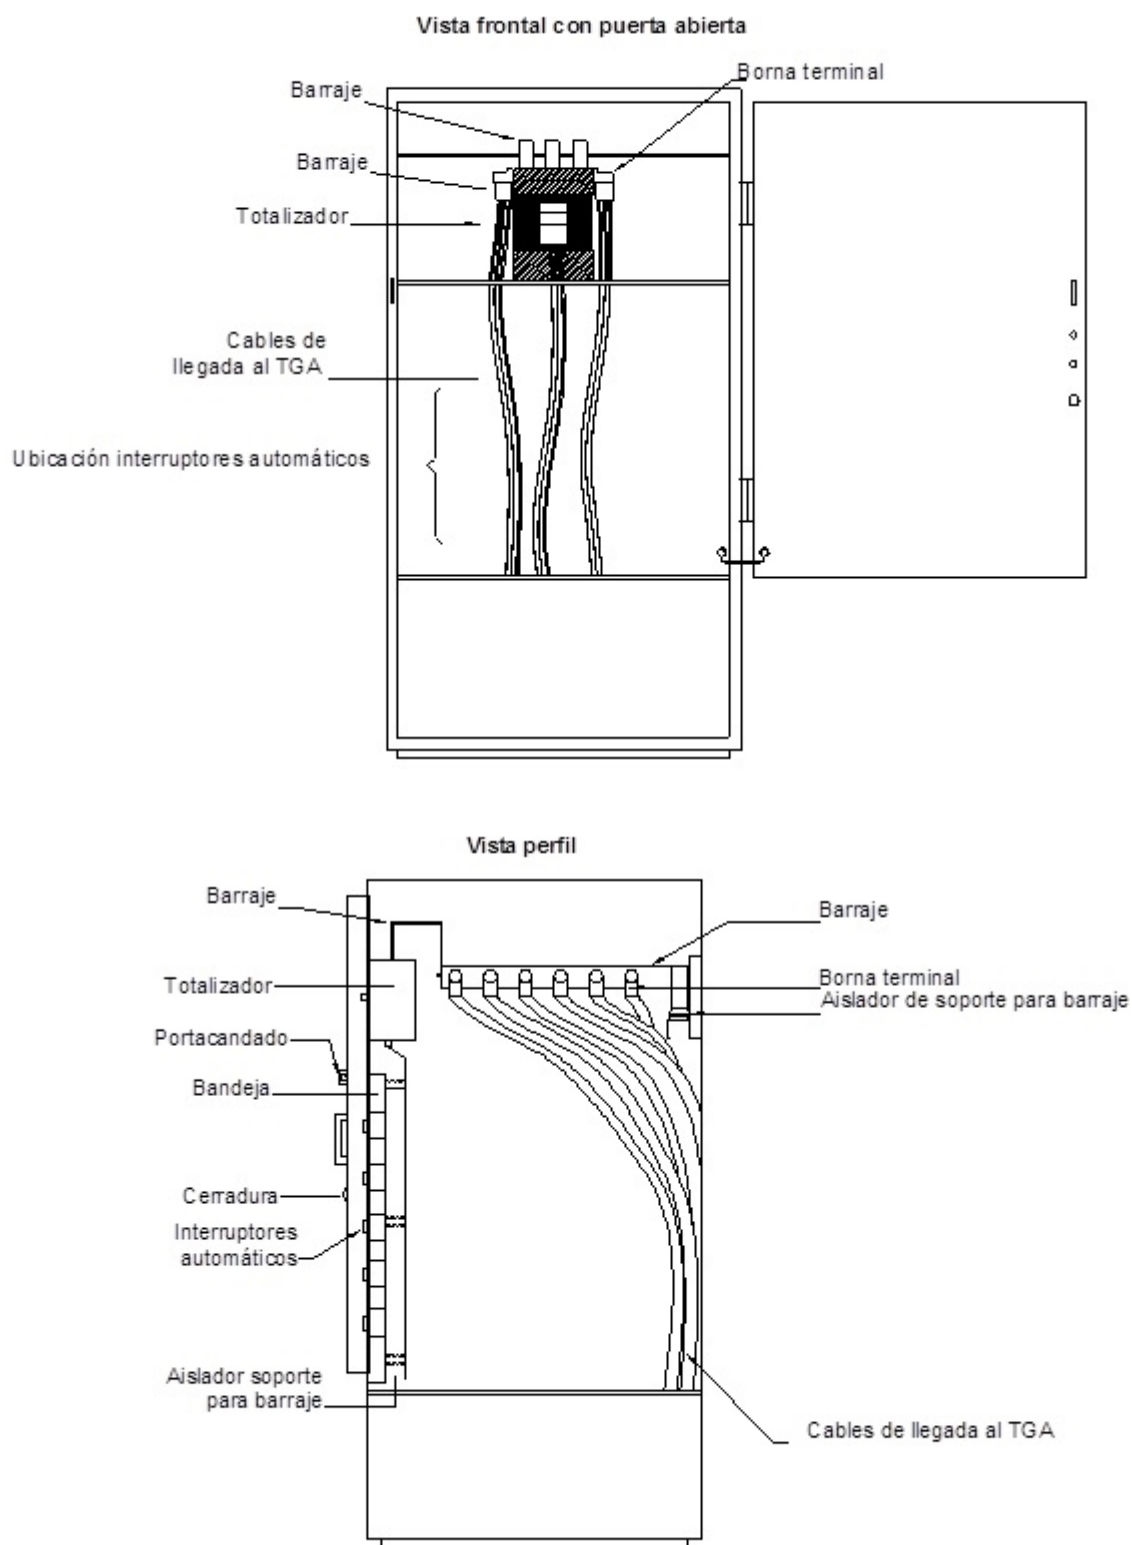



## Notas:

---

- 1.** La construcción deberá cumplir con lo dispuesto en las normas NTC 2050 sección 384, NTC 3444 y DIN 46433.
- 2.** Esta alternativa se utiliza cuando el totalizador no permite la conexión de más de un conductor
- 3.** El barraje que llega al totalizador deberá cumplir con los esfuerzos térmicos y dinámicos y con los valores de corto circuitos especificados en el diseño. Cada **fase** del barraje tendrá los orificios necesarios de conexión.
- 4.** La construcción del barraje deberá permitir el espacio suficiente para poder conectar doble conductor en un solo hueco por **fase** .