



AE413-1 Medidor bifásico-trifilar. Conexión asimétrica. 2X120 V / 208 V

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
1	27 Julio 2001




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>







ESQUEMA DE CONEXIONES

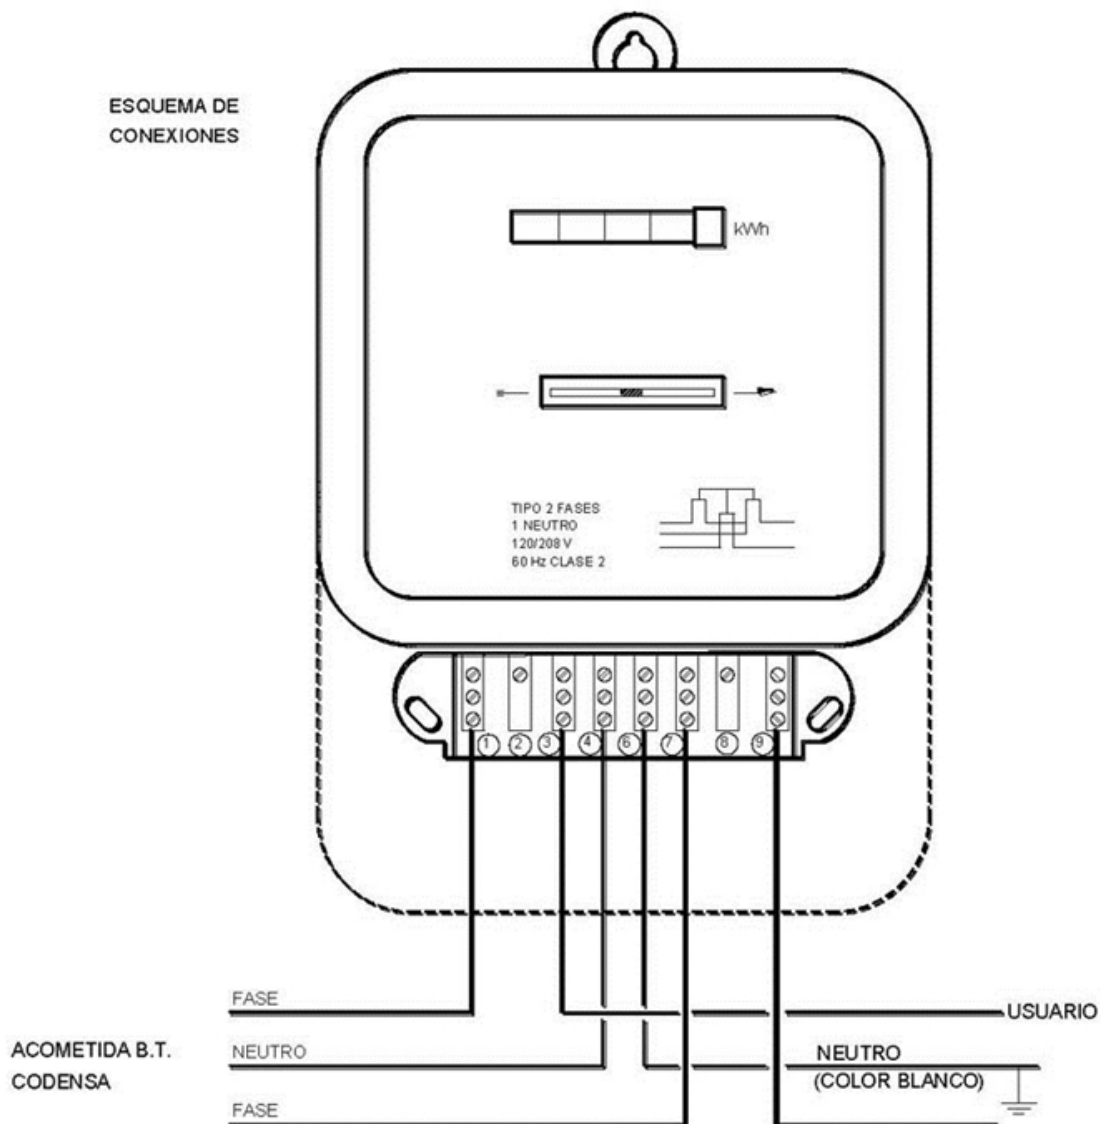

ESQUEMA ELÉCTRICO

