



# **AE315 Cajas para instalación de transformadores de corriente y equipo de medida en B.T. Vista isométrica**

## **NORMA TÉCNICA**

| Revisión #: | Entrada en vigencia: |
|-------------|----------------------|
| 1           | 02 Diciembre 2009    |





Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>







## CAJA PARA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

| CARGAS CONTRATADAS                          | DIMENSIONES    | CÓDIGO SAP |
|---------------------------------------------|----------------|------------|
| $\geq 55 \text{ kW}$ y $\leq 75 \text{ kW}$ | 600x600x300 mm |            |
| $> 75 \text{ kW}$ y $< 300 \text{ kW}$      | 800x800x300 mm | 6763181    |

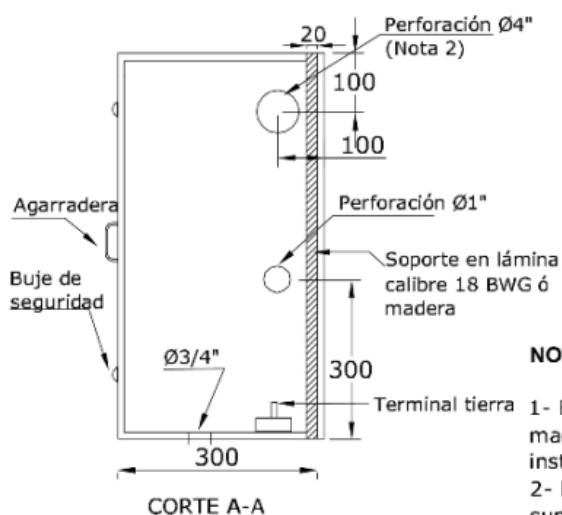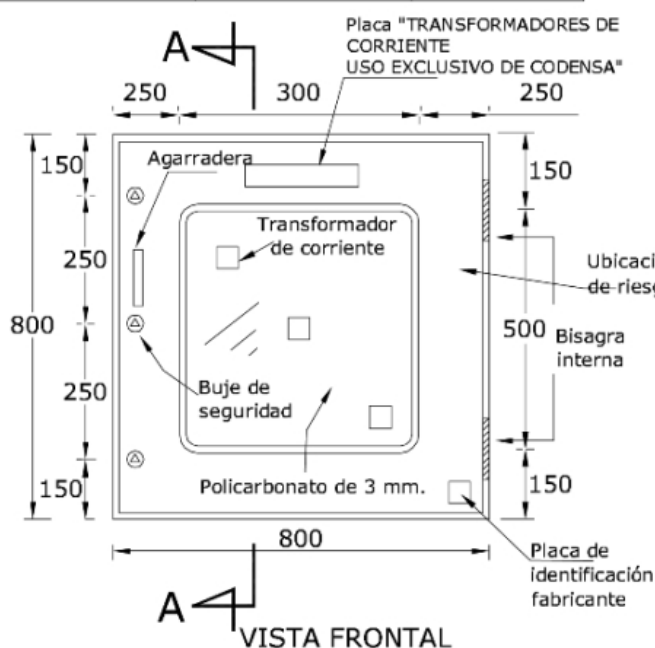


## CAJA PARA MEDIDOR ELECTRONICO 600x600x300 mm.

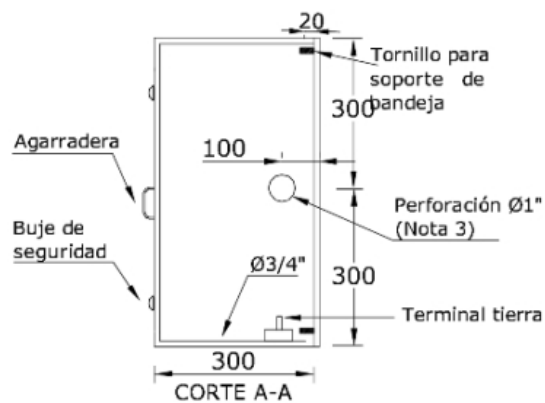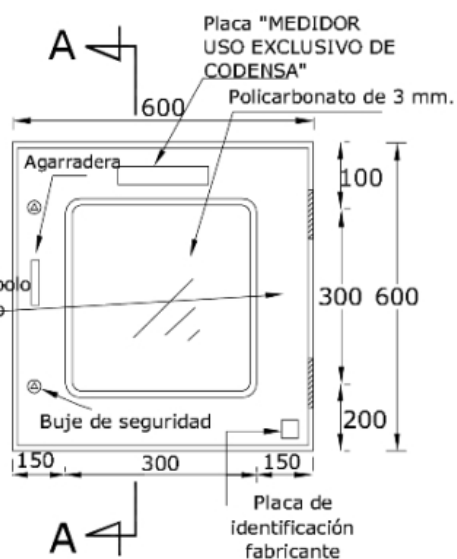

### NOTAS

- 1- El soporte para los transformadores de corriente puede ser en madera ó bandeja metálica. En la caja para el medidor, la bandeja se instala sobre tornillos soldados previamente al fondo de la caja.
- 2- Perforación para tubo conduit de  $\varnothing 4"$  en todas las caras laterales, superior e inferior.
- 3- Perforación para tubo conduit de  $\varnothing 1"$  en las caras laterales e inferior.
- 4- Dimensiones en mm ó pulgadas.

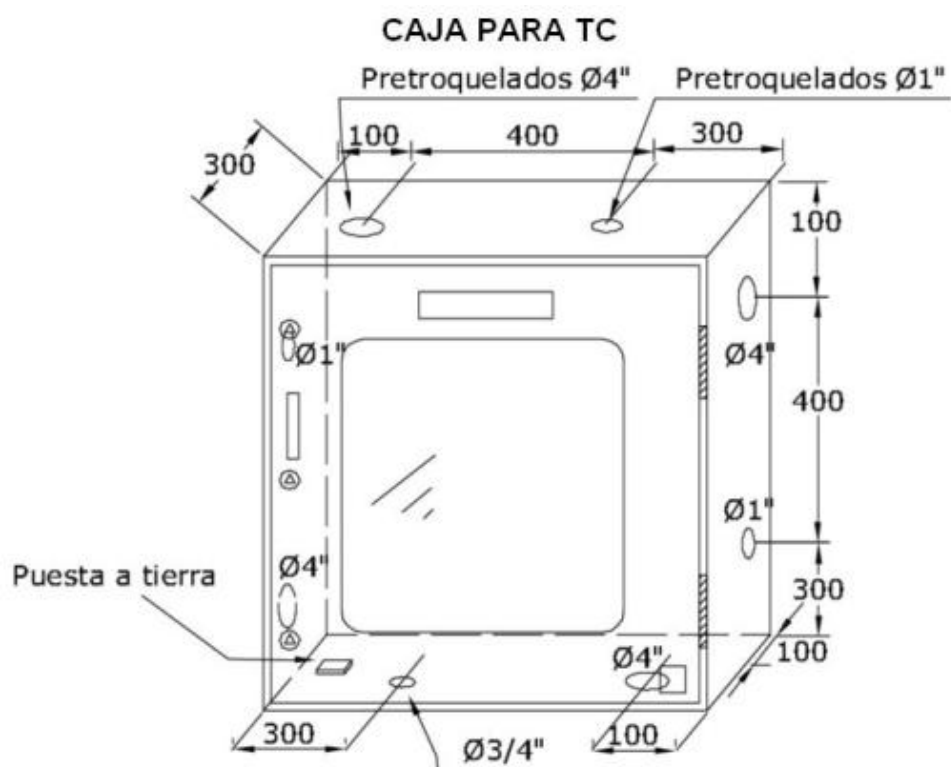

Technical drawing of a rectangular box with the following dimensions and labels:

- Top Surface:**
  - Width: 1373.25
  - Height: 110
  - Center-to-center distance between top holes: 137.5
  - Label: "Tornillo soldado de 5/32"
- Front Surface:**
  - Height: 380
  - Bottom edge offset: 110
  - Label: "Petroquelados Ø1"
- Bottom Surface:**
  - Width: 300
  - Depth: 300
  - Offset from front edge: 100

