



AE100 Bloqueo mecánico de interruptor automático

NORMA TÉCNICA

Revisión #:	Entrada en vigencia:
0	06 Enero 2001






Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Enel Colombia en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <https://liki.appsmccann.com>







CORTE LATERAL

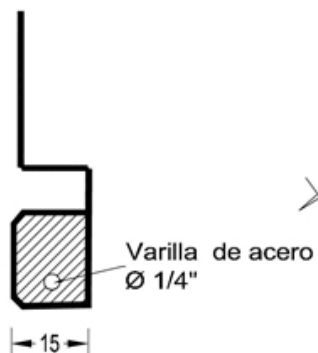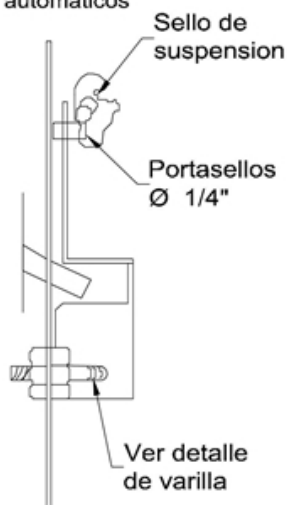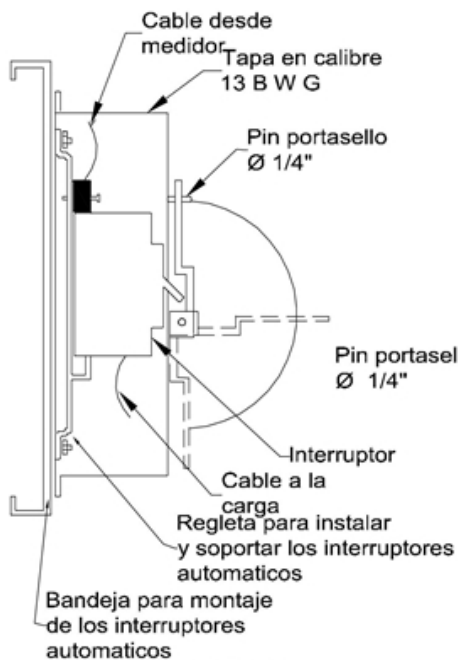

BLOQUEADOR MECANICO PARA CORTE DE ENERGIA

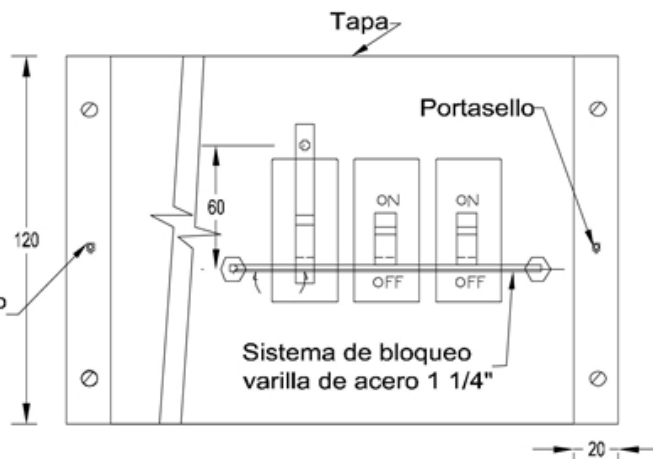


DETALLE DE VARILLA

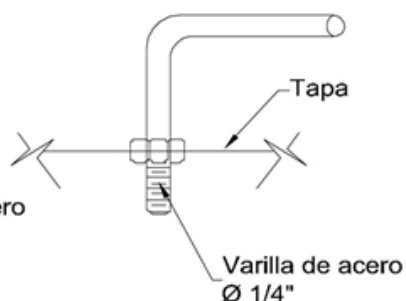


TAPA PARA INTERRUPTORES:


MONOFASICOS

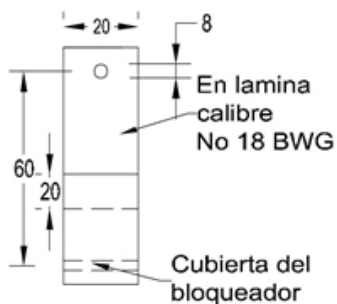

BIFASICO

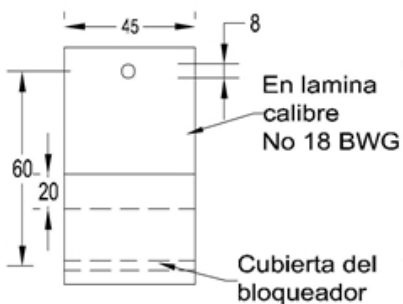

TRIFASICO

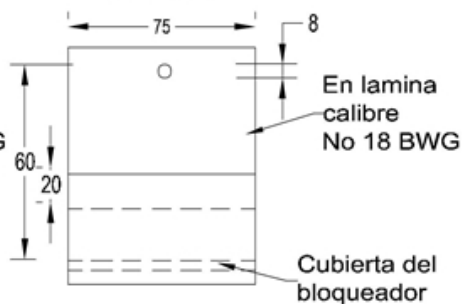



NOTAS

- La distancia "A" es de 25 mm para cuentas monofásicas y de 75 mm para cuentas bifásicas, a verificar con las dimensiones de los interruptores a instalar.